


島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成27年4月）

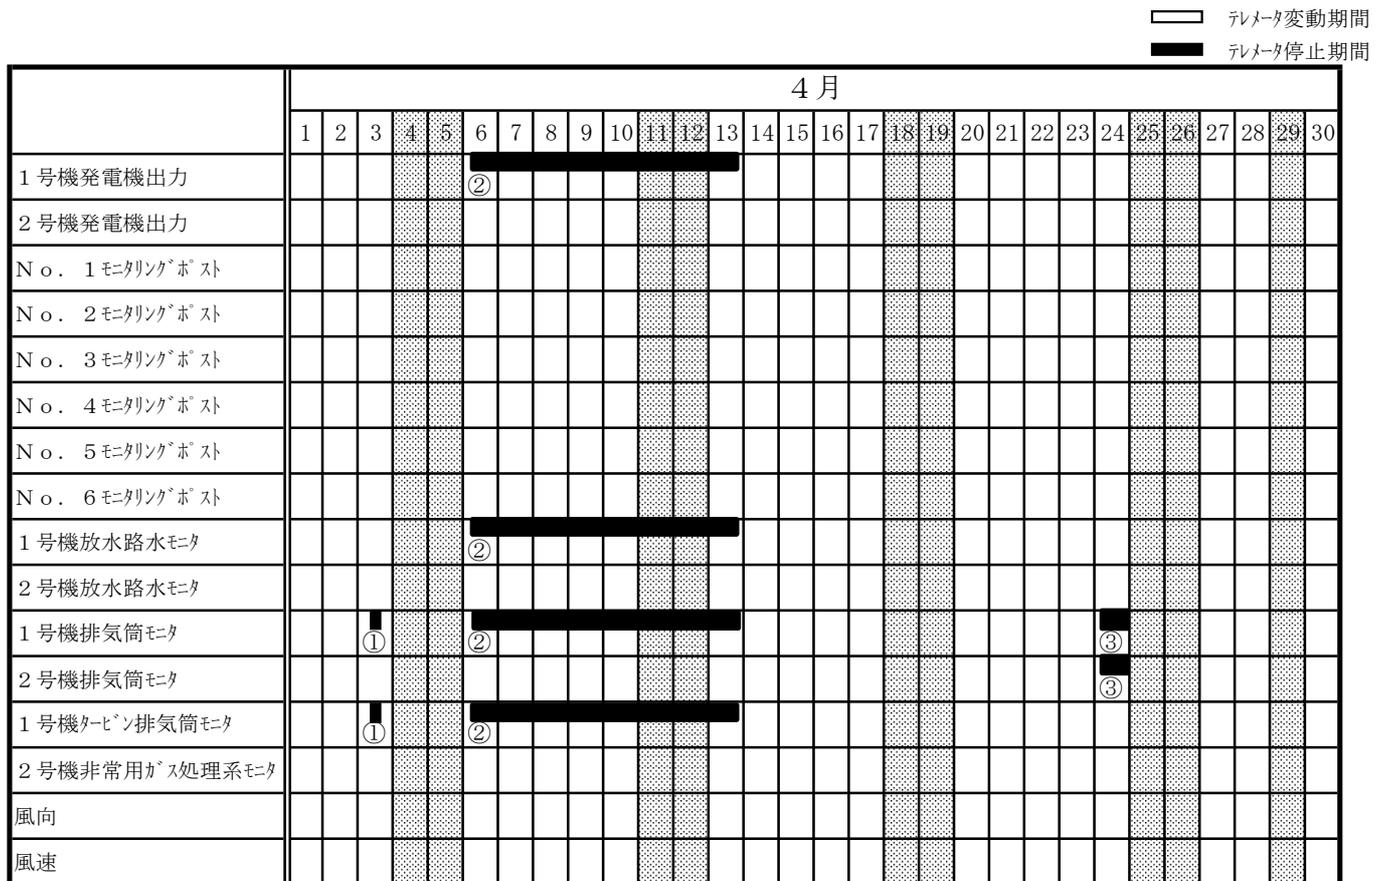

[作業内容]

- ① 1号機非常用電源停電作業による電源迂回復旧作業に伴う伝送停止  
平成27年4月3日（金）14：00～16：00
- ② 緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（1号機用）設置工事に伴う伝送停止  
平成27年4月6日（月）9：00～平成27年4月13日（月）17：00
- ③ 島根原子力発電所地下水流入抑制対策工事他（レーダー探査）に伴う伝送停止  
平成27年4月24日（金）9：00～18：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（4月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	3.7	2.7
1号機放水路水モニタ	2.3	3.5*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.3	5.7	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.6

\* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上