




第6.2-1表 有効性評価における重要事故シーケンスと技術的能力審査基準／設置許可基準規則／技術基準規則との関連
(1 / 3)

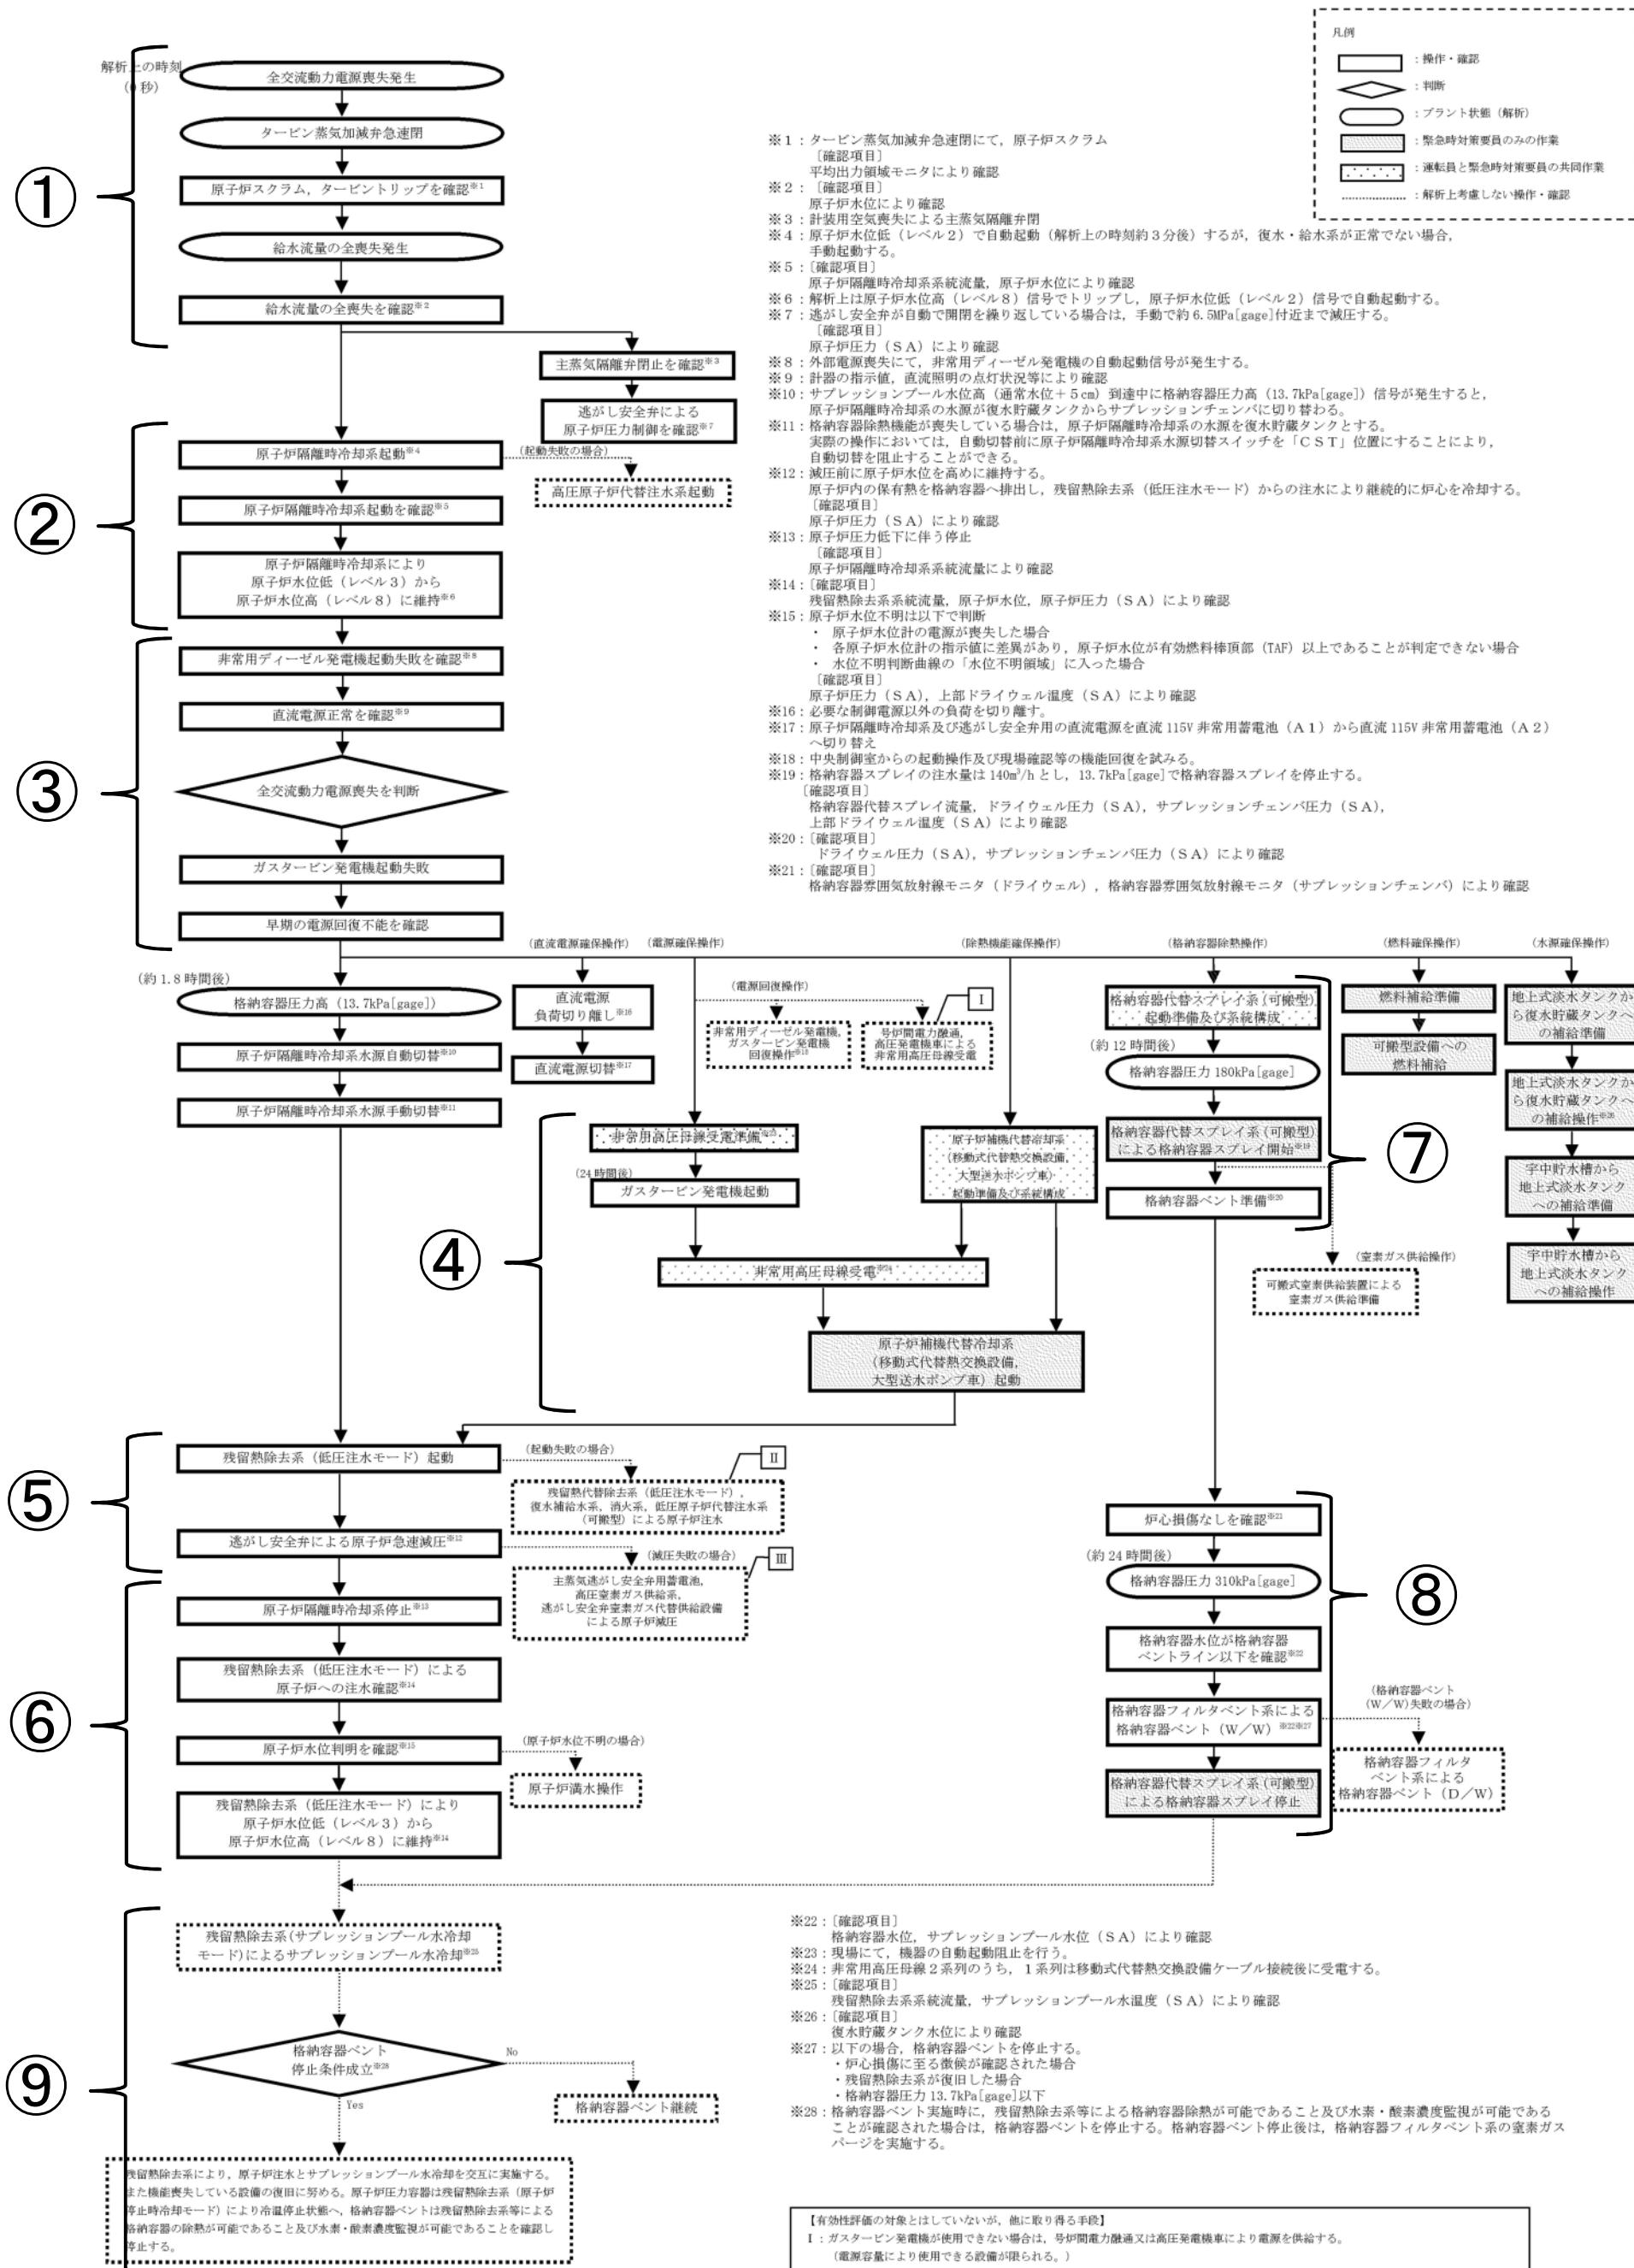

第7.1.3.1-4図 「全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）」の対応手順の概要

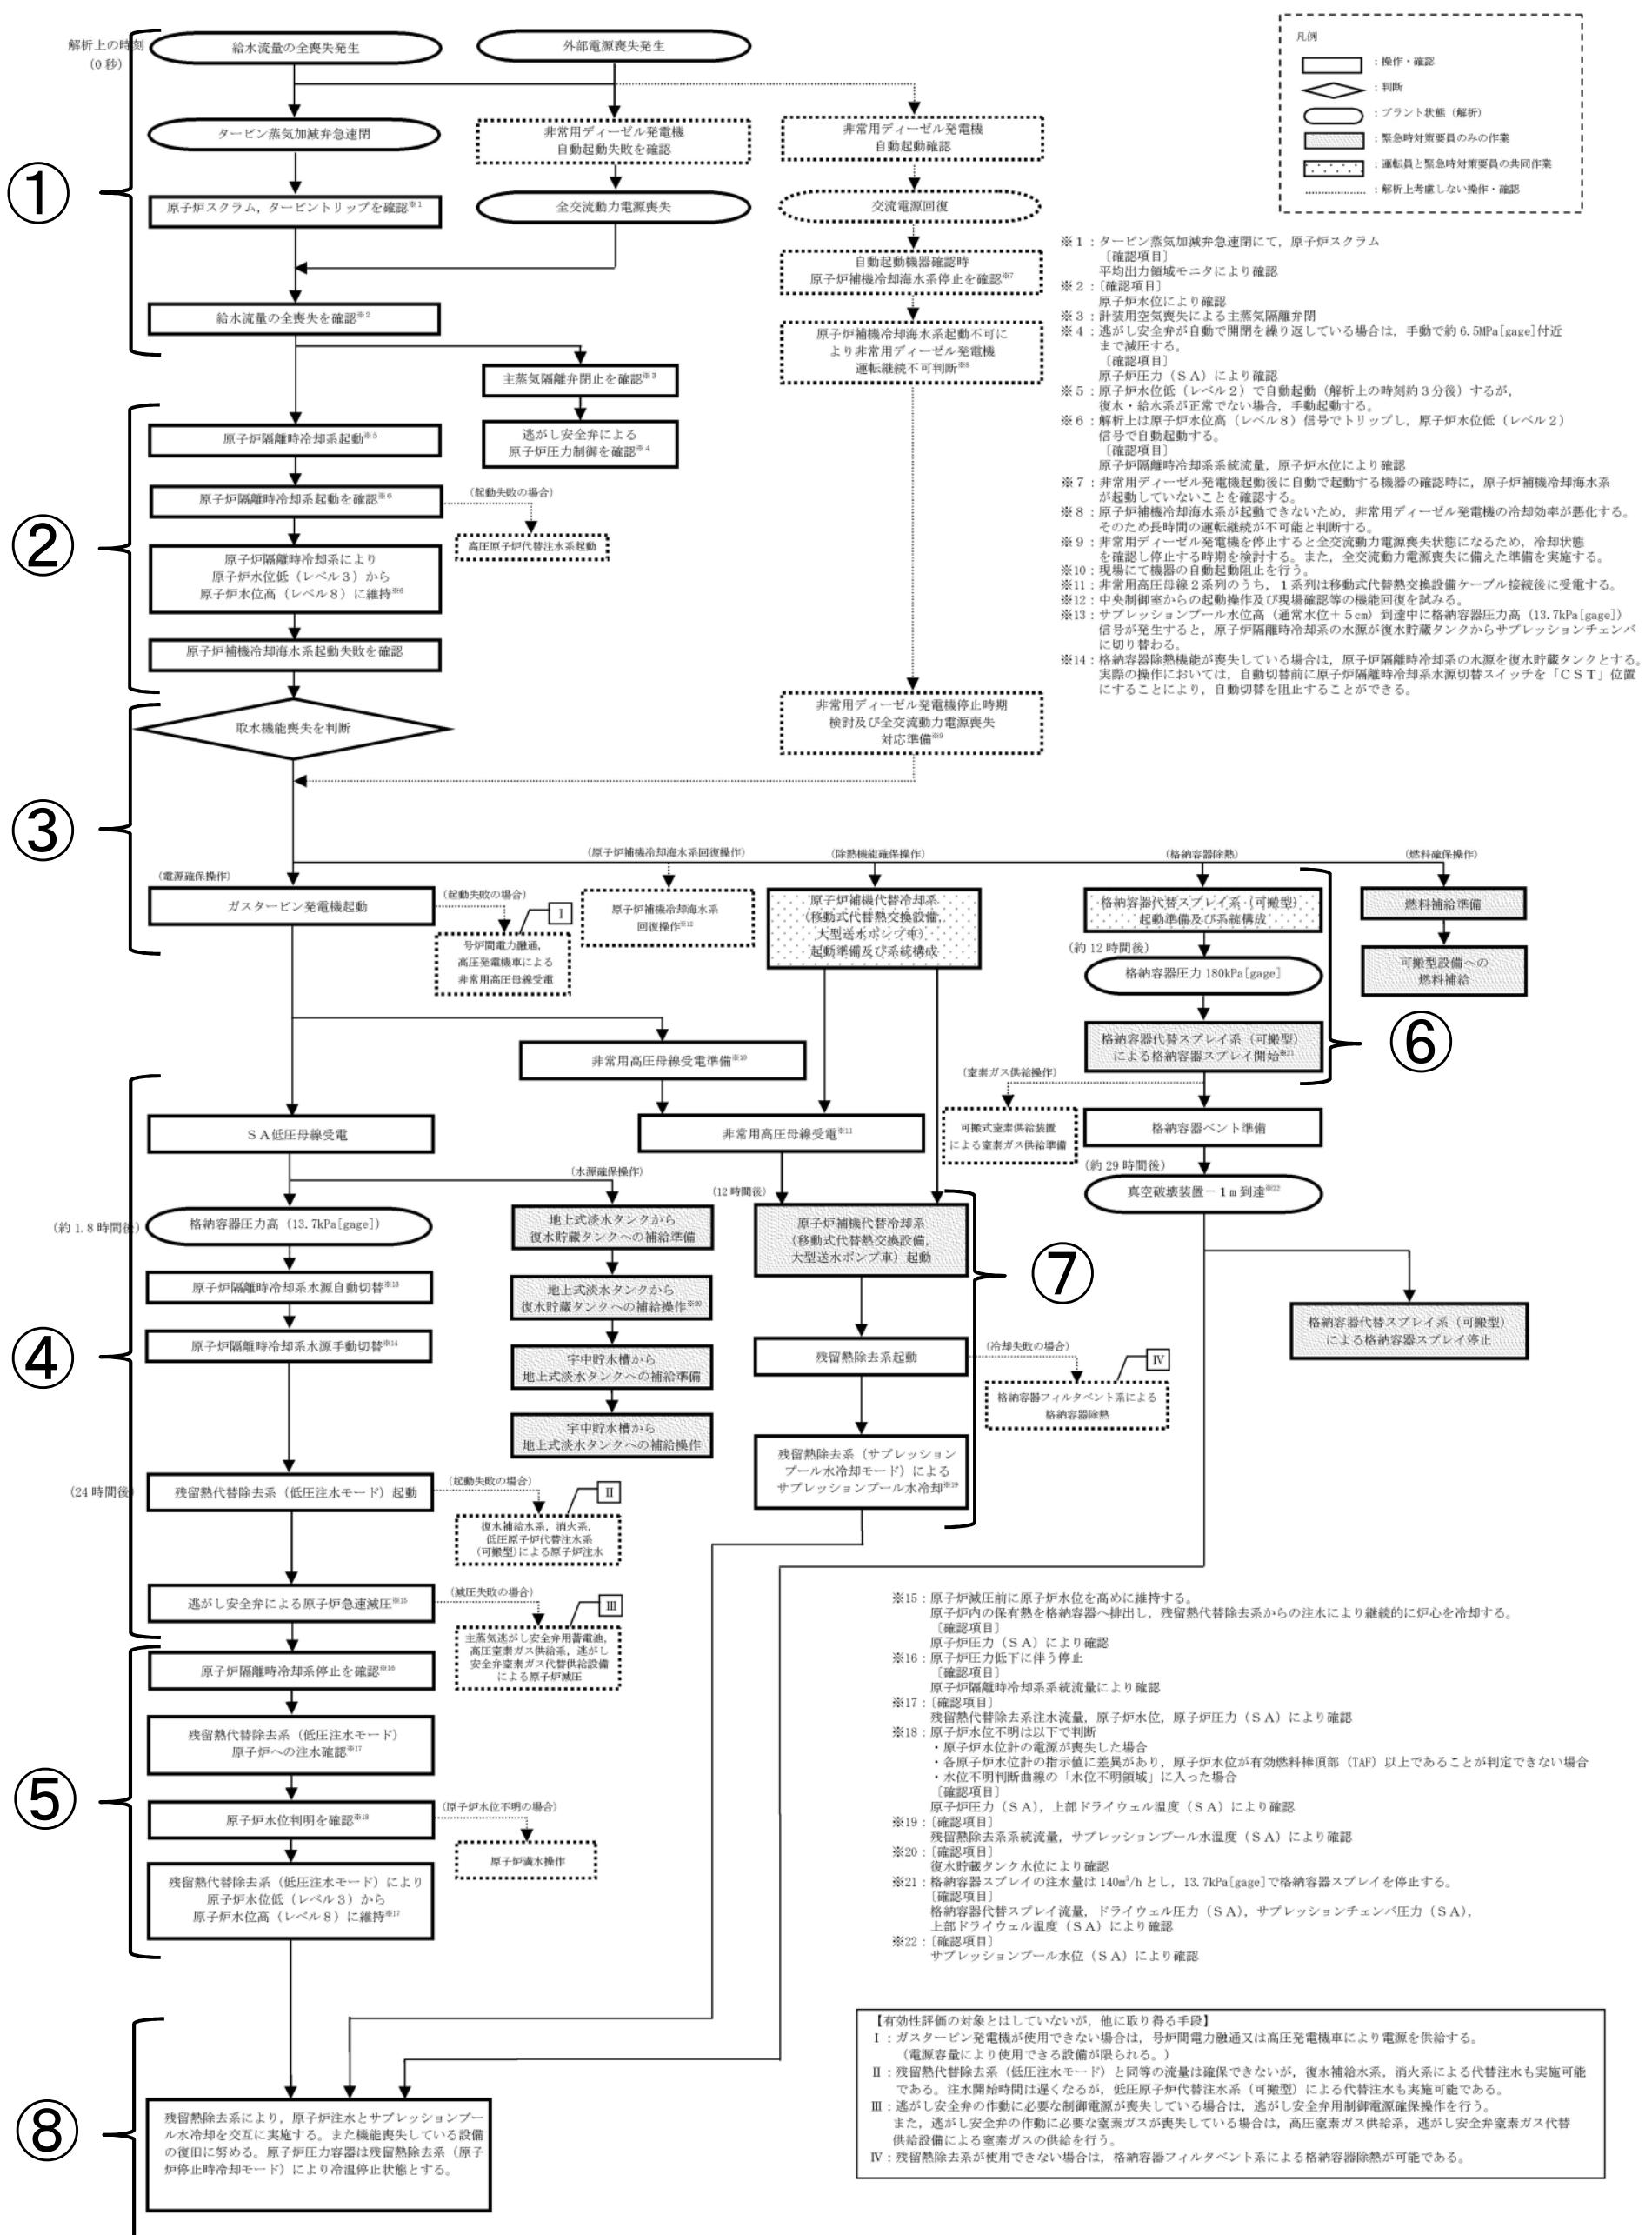

第7.1.4.1-5図 「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」の対応手順の概要

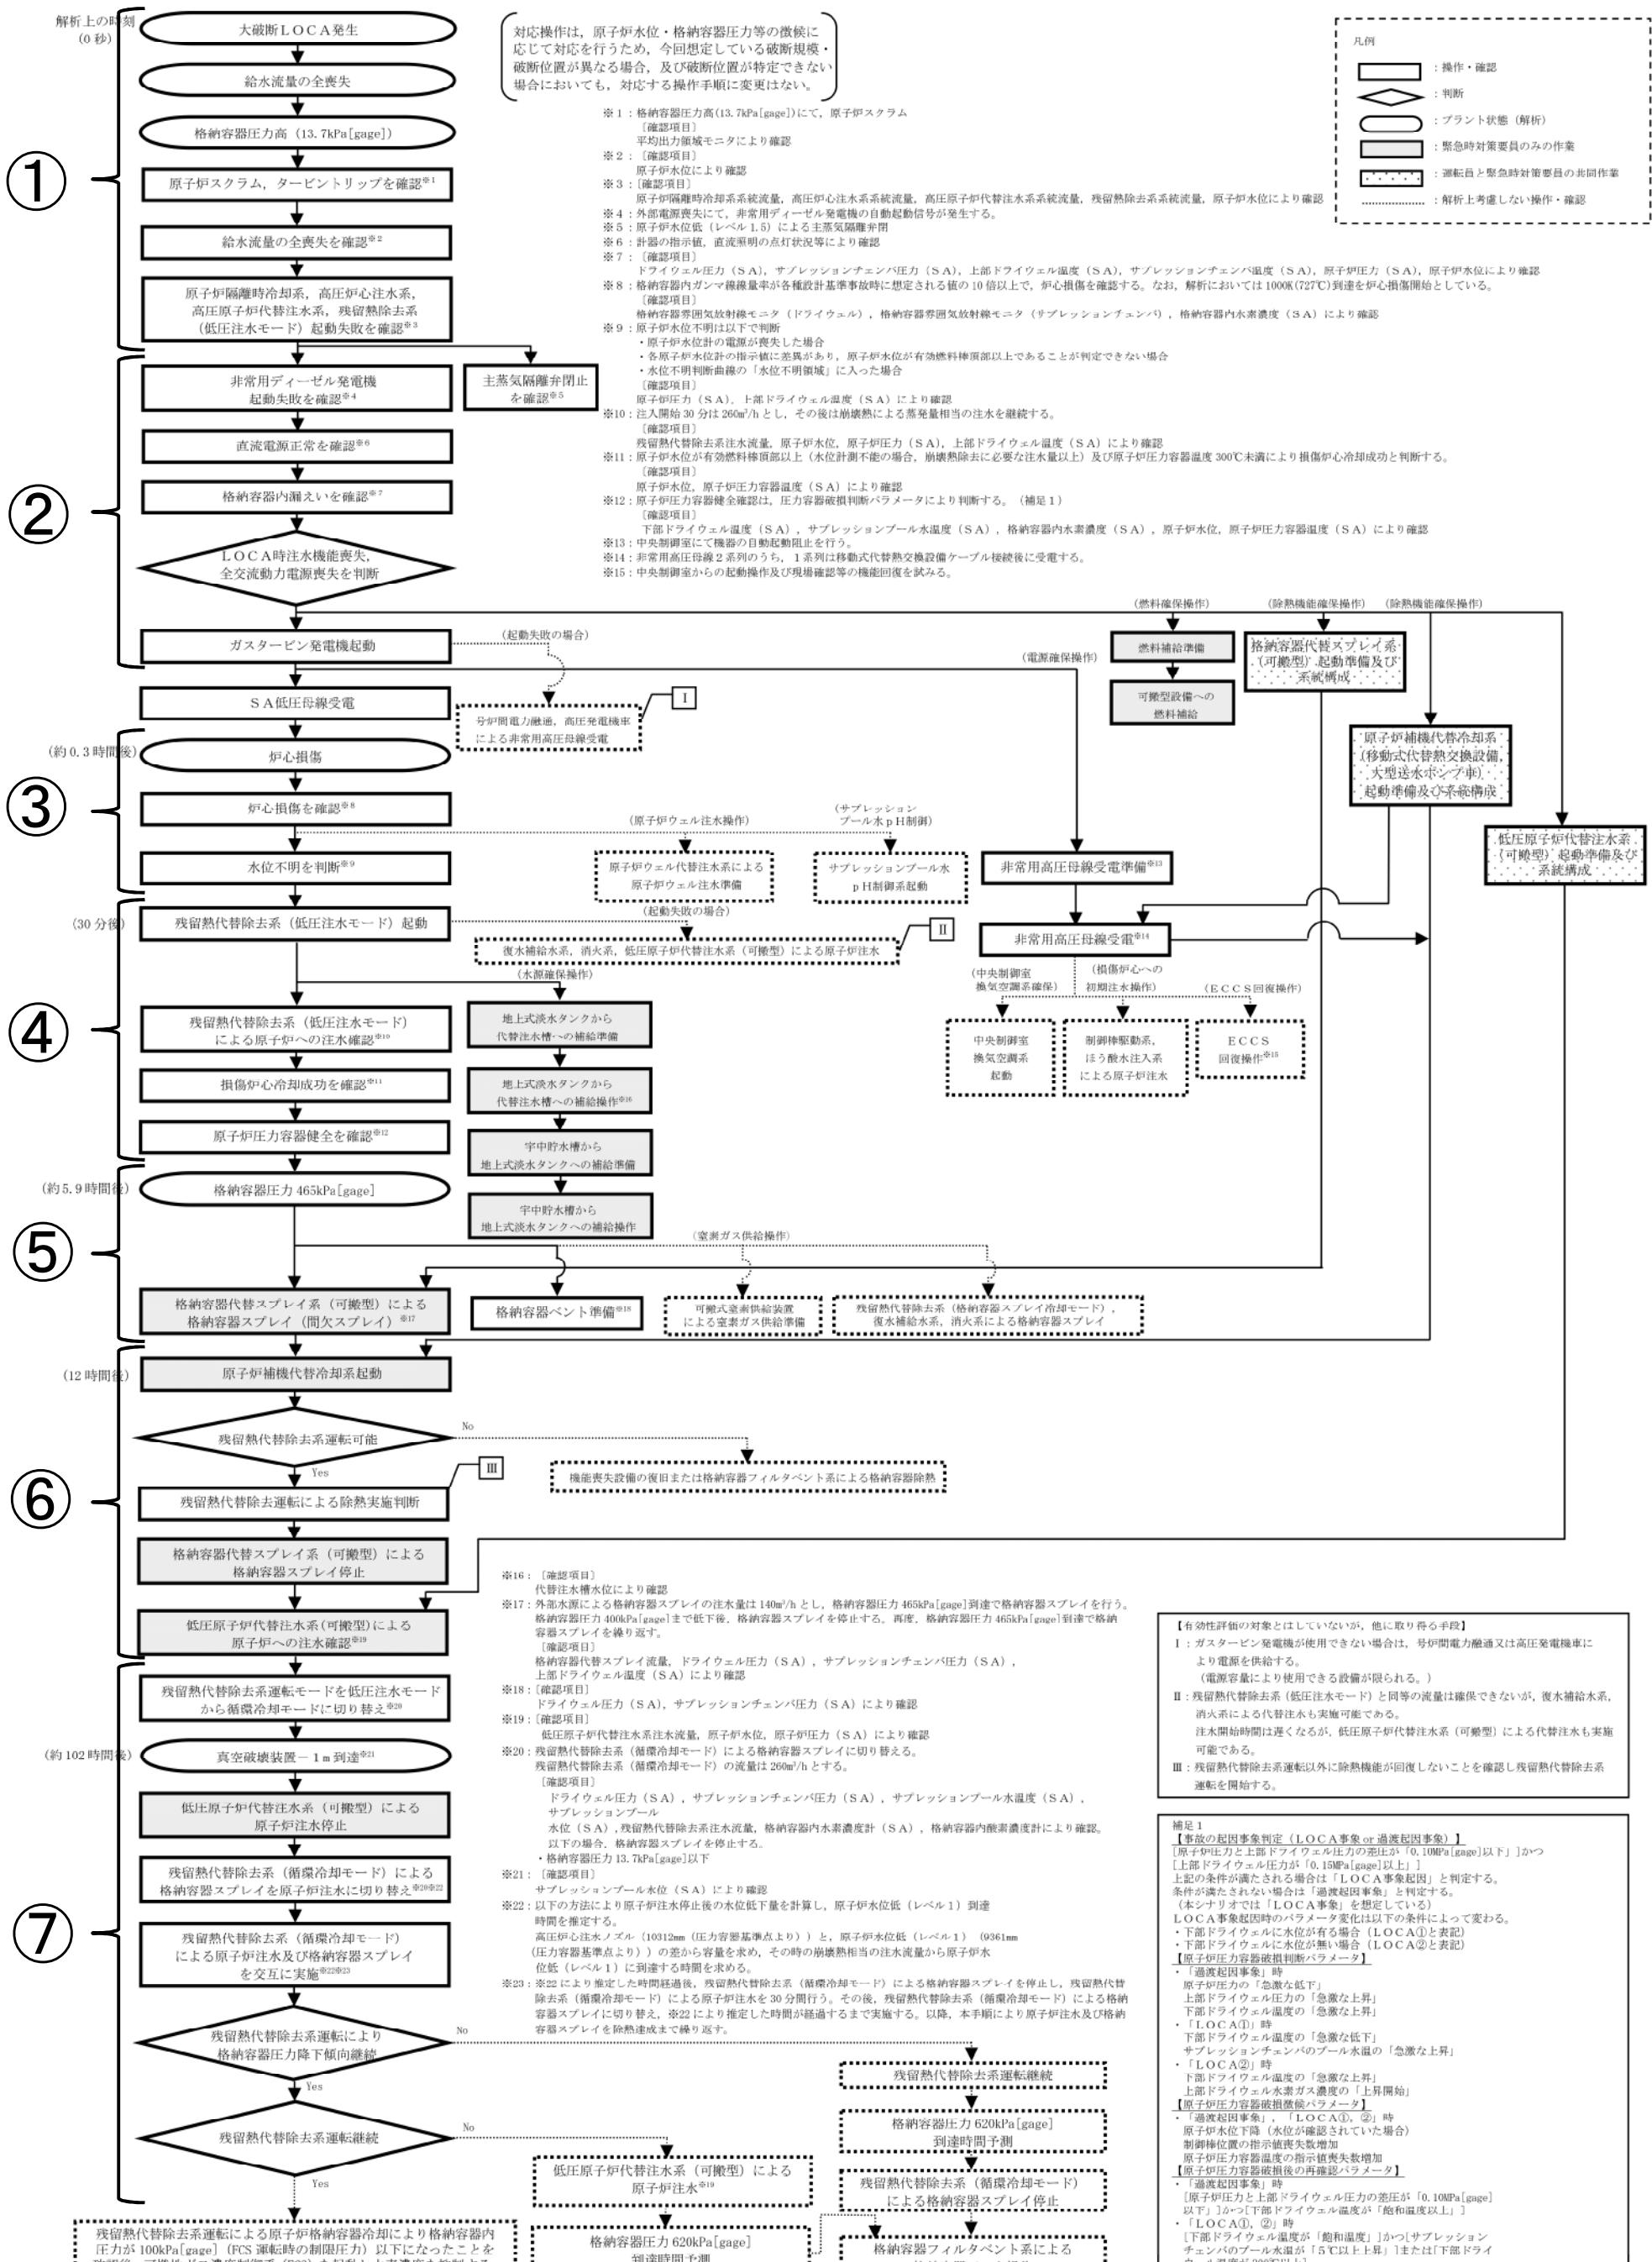

第7.2.1.2-5図 「霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の対応手順の概要
 (残留熱代替除害系(循環冷却モード)を使用する場合)