


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成30年12月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
No. 1モニタリングポスト	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
No. 2モニタリングポスト	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
No. 3モニタリングポスト	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
No. 4モニタリングポスト	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
No. 5モニタリングポスト	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
No. 6モニタリングポスト	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
1号機放水路水モニタ	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
2号機放水路水モニタ	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
1号機排気筒モニタ	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													
2号機排気筒モニタ	①	[Shaded]																													
	②	[Shaded]																													

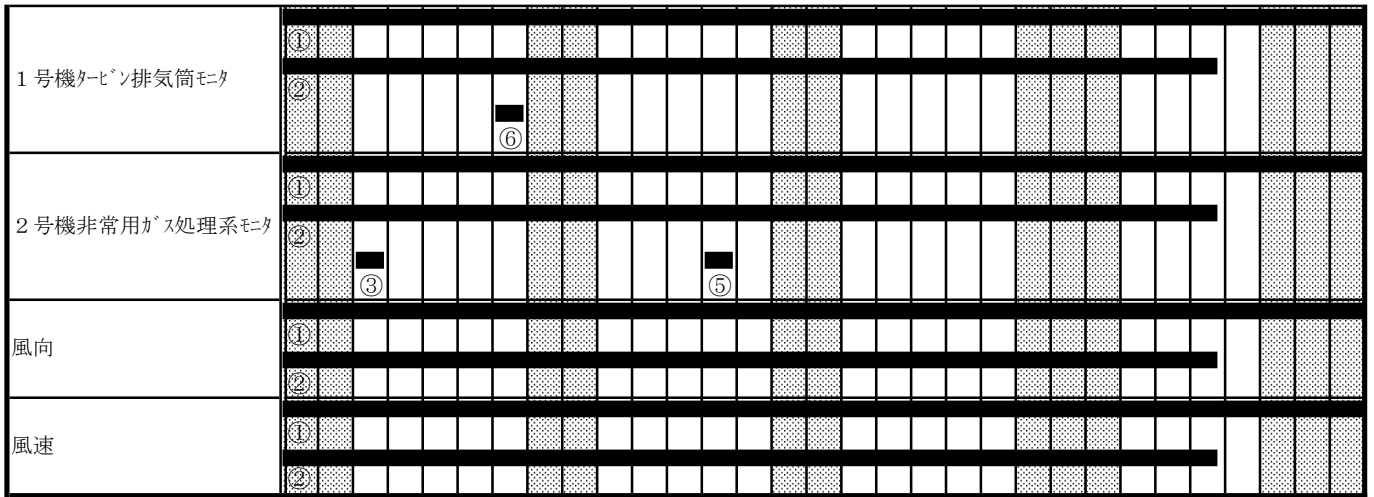

[作業内容]

①緊急時原子力発電所情報伝送システムにおけるERSS伝送ルート冗長化等工事に伴う伝送停止

平成30年12月1日(土)0:00~平成30年12月31日(月)24:00

②緊急時原子力発電所情報伝送システム構内有線伝送ライン追加工事に伴う伝送停止

平成30年12月1日(土)0:00~平成30年12月27日(木)17:00

③2号機支持構造物耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成30年12月3日(月)9:00~12:00

④モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止

平成30年12月10日(月)9:00~18:00

平成30年12月13日(木)9:00~18:00

平成30年12月14日(金)9:00~18:00

平成30年12月17日(月)9:00~18:00

平成30年12月18日(火)9:00~18:00

平成30年12月19日(水)9:00~18:00

平成30年12月20日(木)9:00~18:00

平成30年12月21日(金)9:00~18:00

⑤2号機非常用ガス処理室誘導灯移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成30年12月13日(木)9:00~17:00

⑥2号機中央制御室空調換気系閉止板設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成30年12月7日(金)9:30~12:00

⑦2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク室内配管取替え工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

平成30年12月17日(月)9:30~17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(12月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	6.2	5.8
2号機排気筒モニタ	3.2	3.4	3.0
1号機放水路水モニタ	2.3	5.0*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	4.8	4.2
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	4.5	4.2
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.0	3.0

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)