


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2019年4月）

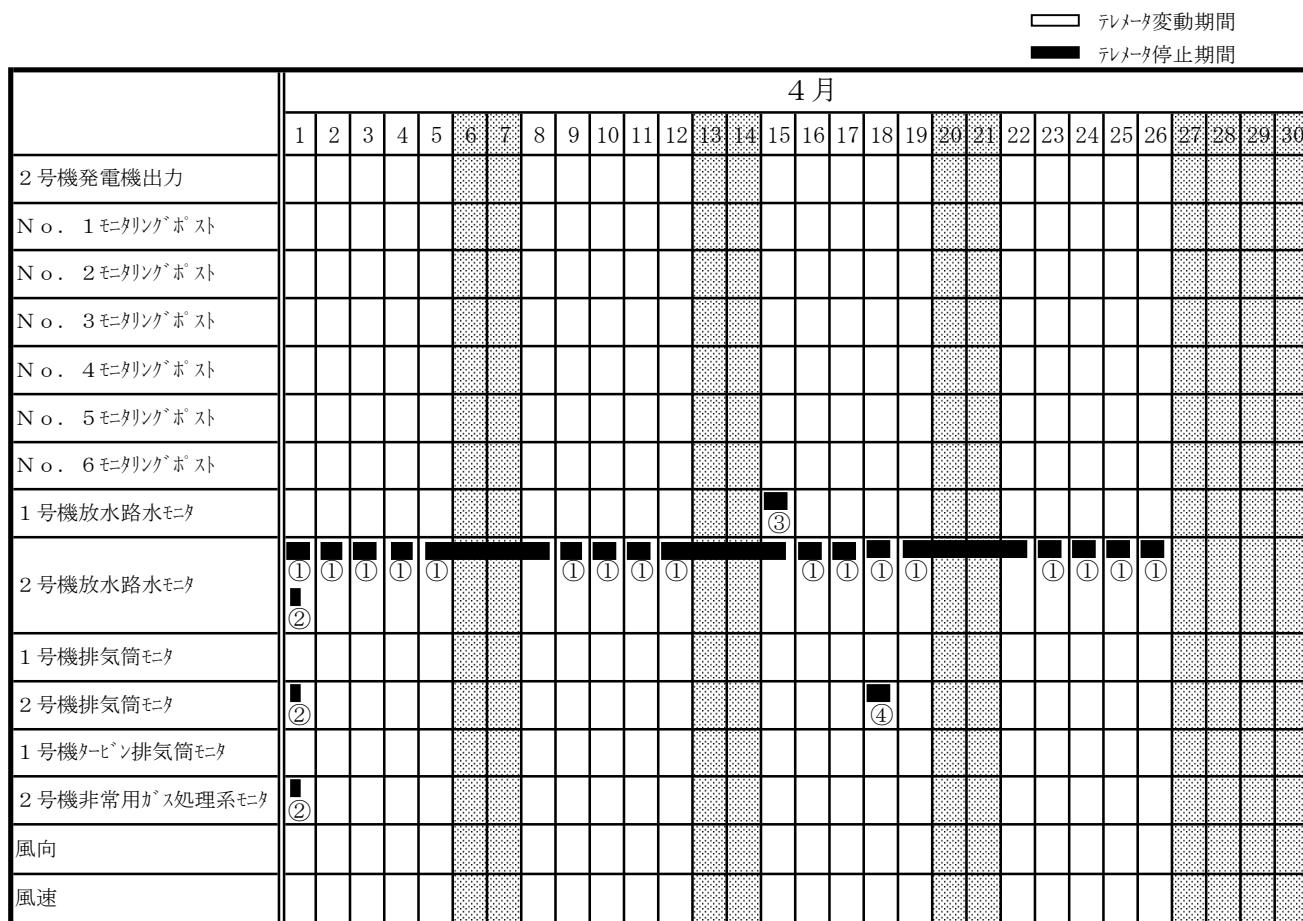

[作業内容]

①防火帯設置工事に伴う伝送停止

2019年4月1日(月) 8:30~18:00
 2019年4月2日(火) 8:30~18:00
 2019年4月3日(水) 8:30~18:00
 2019年4月4日(木) 8:30~18:00
 2019年4月5日(金) 8:30~2019年4月8日(月) 18:00
 2019年4月9日(火) 8:30~18:00
 2019年4月10日(水) 8:30~18:00
 2019年4月11日(木) 8:30~18:00
 2019年4月12日(金) 8:30~2019年4月15日(月) 18:00
 2019年4月16日(火) 8:30~18:00
 2019年4月17日(水) 8:30~18:00
 2019年4月18日(木) 8:30~18:00
 2019年4月19日(金) 8:30~2019年4月22日(月) 18:00
 2019年4月23日(火) 8:30~18:00
 2019年4月24日(水) 8:30~18:00
 2019年4月25日(木) 8:30~18:00

2019年4月26日(金) 8:30~18:00

②2号機トリップダンパ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2019年4月1日(月) 9:00~12:00

③1号機第2回定期点検工事(廃止措置段階)のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止

2019年4月15日(月) 9:00~18:00

④2号機放射線モニタサンプリングラック点検工事に伴う伝送停止

2019年4月18日(木) 9:00~17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(4月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.9	2.5
1号機放水路水モニタ	2.2	3.4	1.9
2号機放水路水モニタ	4.5	5.2	3.9
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.6	2.4

単位: cps (2分平均値)

以上