

## 島根原子力発電所1号機 取放水の水温 (2021年4月)


日	時 刻	発電出力 ※1 (万 kW)	放水量 (m <sup>3</sup> / s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備 考
1	10時		1	15.1	15.6	0.5	※2
2	10時		1	14.9	15.5	0.6	※2
3	10時		1	15.1	15.6	0.5	※2
4	10時		1	15.2	15.5	0.3	※2
5	10時		1	15.4	15.7	0.3	※2
6	10時		1	15.2	15.7	0.5	※2
7	10時		1	15.2	15.7	0.5	※2
8	10時		1	15.4	15.8	0.4	※2
9	10時		1	15.5	15.9	0.4	※2
10	10時		1	15.4	15.8	0.4	※2
11	10時		1	15.4	15.9	0.5	※2
12	10時		1	15.5	16.0	0.5	※2
13	10時		1	15.4	15.8	0.4	※2
14	10時		1	15.5	15.7	0.2	※2
15	10時		1	15.3	15.7	0.4	※2
16	10時		1	15.5	15.9	0.4	※2
17	10時		1	15.7	16.2	0.5	※2
18	10時		1	15.8	16.3	0.5	※2
19	10時		1	15.6	16.3	0.7	※2
20	10時		1	15.7	16.4	0.7	※2
21	10時		1	16.2	16.6	0.4	※2
22	10時		1	16.1	16.5	0.4	※2
23	10時		1	16.0	16.4	0.4	※2
24	10時		1	16.0	16.5	0.5	※2
25	10時		1	16.4	16.8	0.4	※2
26	10時		1	16.4	16.8	0.4	※2
27	10時		1	16.0	16.5	0.5	※2
28	10時		1	16.2	16.5	0.3	※2
29	10時		1	16.3	16.6	0.3	※2
30	10時		1	16.4	16.8	0.4	※2

※1：2015年4月30日付で運転終了

※2：取水温度は、1号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）  
放水量は補機冷却系の運転によるもの

# 島根原子力発電所 1号機 冷却水実績曲線 (2021年4月)

観測時刻 10時

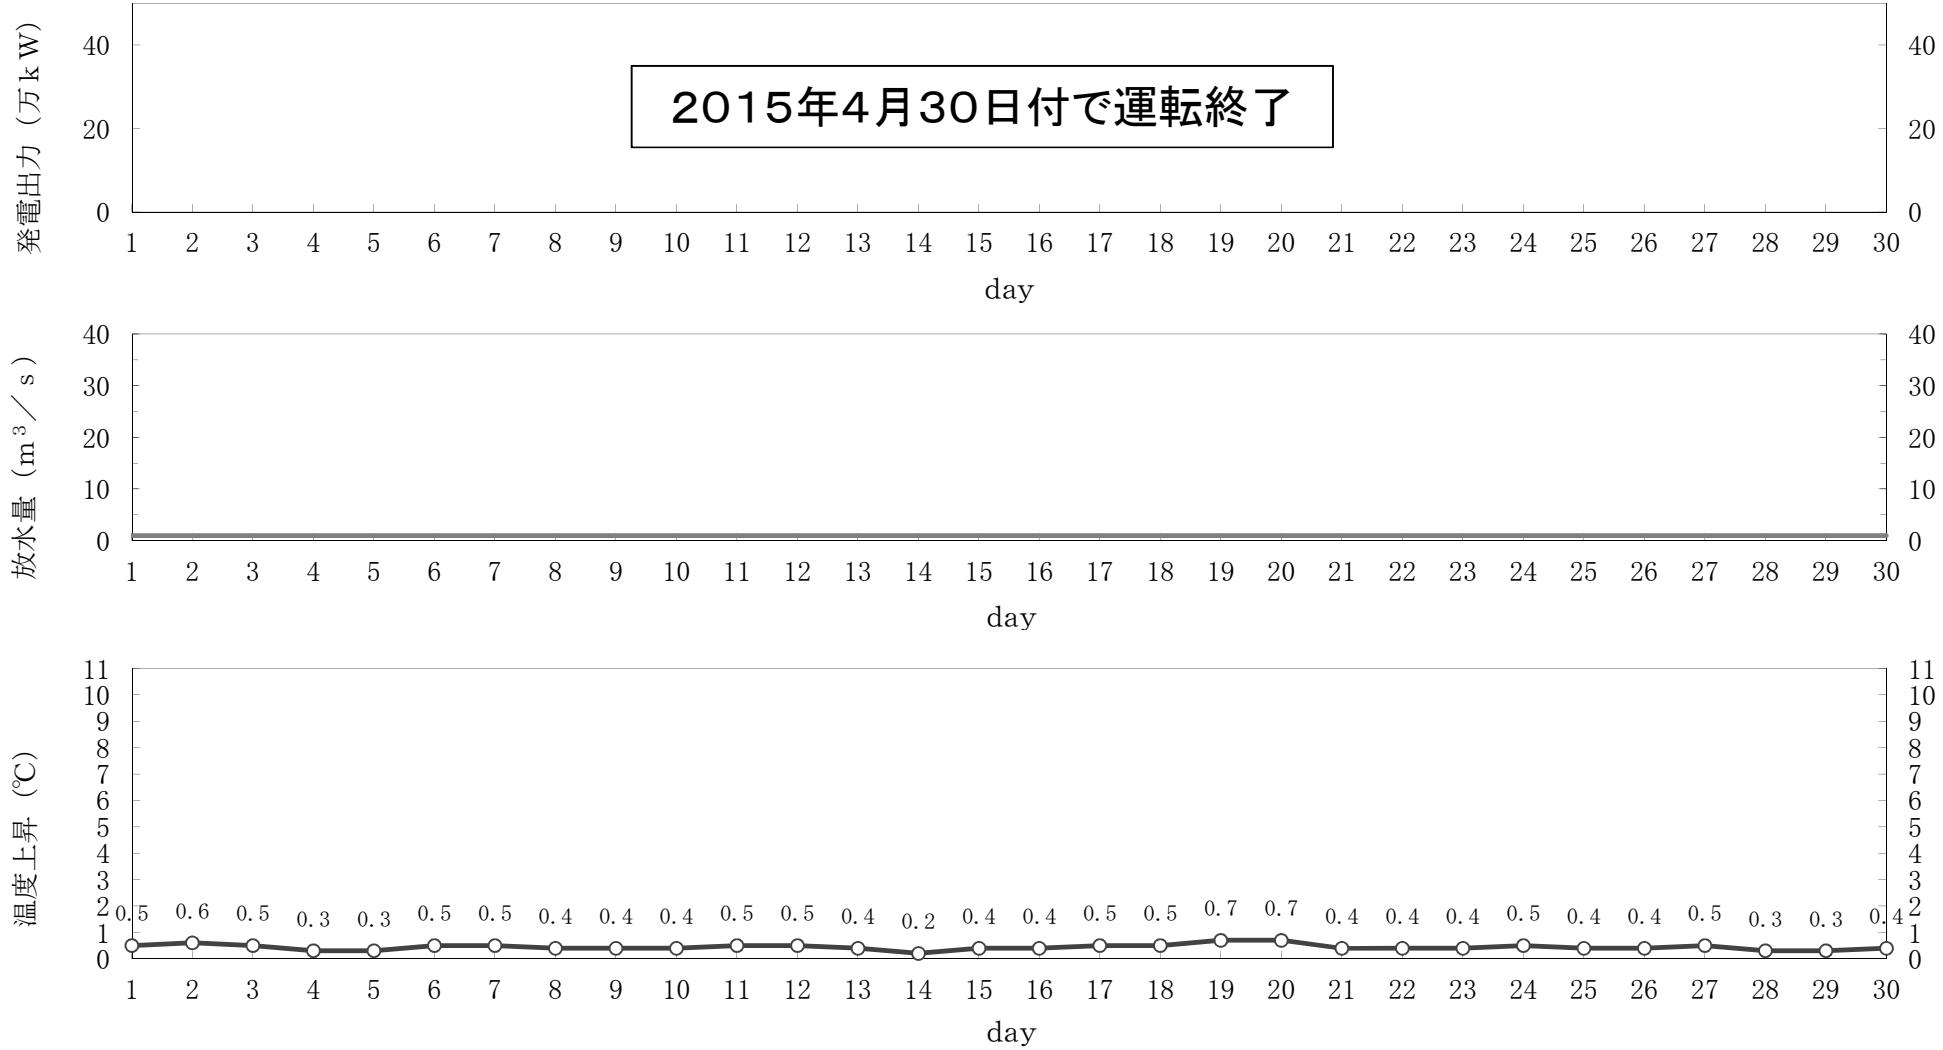


## 島根原子力発電所2号機 取放水の水温 (2021年4月)

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m <sup>3</sup> / s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備 考
1	10時	0	2.4	15.0	15.2	0.2	※1
2	10時	0	2.4	14.8	15.3	0.5	※1
3	10時	0	2.4	15.0	15.2	0.2	※1
4	10時	0	2.4	15.1	15.4	0.3	※1
5	10時	0	2.4	15.3	15.5	0.2	※1
6	10時	0	2.4	15.1	15.3	0.2	※1
7	10時	0	2.4	15.0	15.3	0.3	※1
8	10時	0	2.4	15.2	15.5	0.3	※1
9	10時	0	2.4	15.3	15.6	0.3	※1
10	10時	0	2.4	15.3	15.6	0.3	※1
11	10時	0	2.4	15.3	15.6	0.3	※1
12	10時	0	2.4	15.3	15.6	0.3	※1
13	10時	0	2.4	15.3	15.6	0.3	※1
14	10時	0	2.4	15.3	15.6	0.3	※1
15	10時	0	2.4	15.2	15.4	0.2	※1
16	10時	0	2.4	15.4	15.7	0.3	※1
17	10時	0	2.4	15.6	15.9	0.3	※1
18	10時	0	2.4	15.7	16.0	0.3	※1
19	10時	0	2.4	15.6	15.8	0.2	※1
20	10時	0	2.4	15.7	15.9	0.2	※1
21	10時	0	2.4	16.0	16.6	0.6	※1
22	10時	0	2.4	15.8	16.2	0.4	※1
23	10時	0	2.4	15.8	16.1	0.3	※1
24	10時	0	2.4	15.8	16.0	0.2	※1
25	10時	0	2.4	16.2	16.4	0.2	※1
26	10時	0	2.4	16.2	16.4	0.2	※1
27	10時	0	2.4	16.0	16.2	0.2	※1
28	10時	0	2.4	16.0	16.3	0.3	※1
29	10時	0	2.4	16.1	16.8	0.7	※1
30	10時	0	2.4	16.2	16.5	0.3	※1

※1 : 取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）  
放水量は補機冷却系の運転によるもの

## 島根原子力発電所 2号機 冷却水実績曲線 (2021年4月)

観測時刻 10時

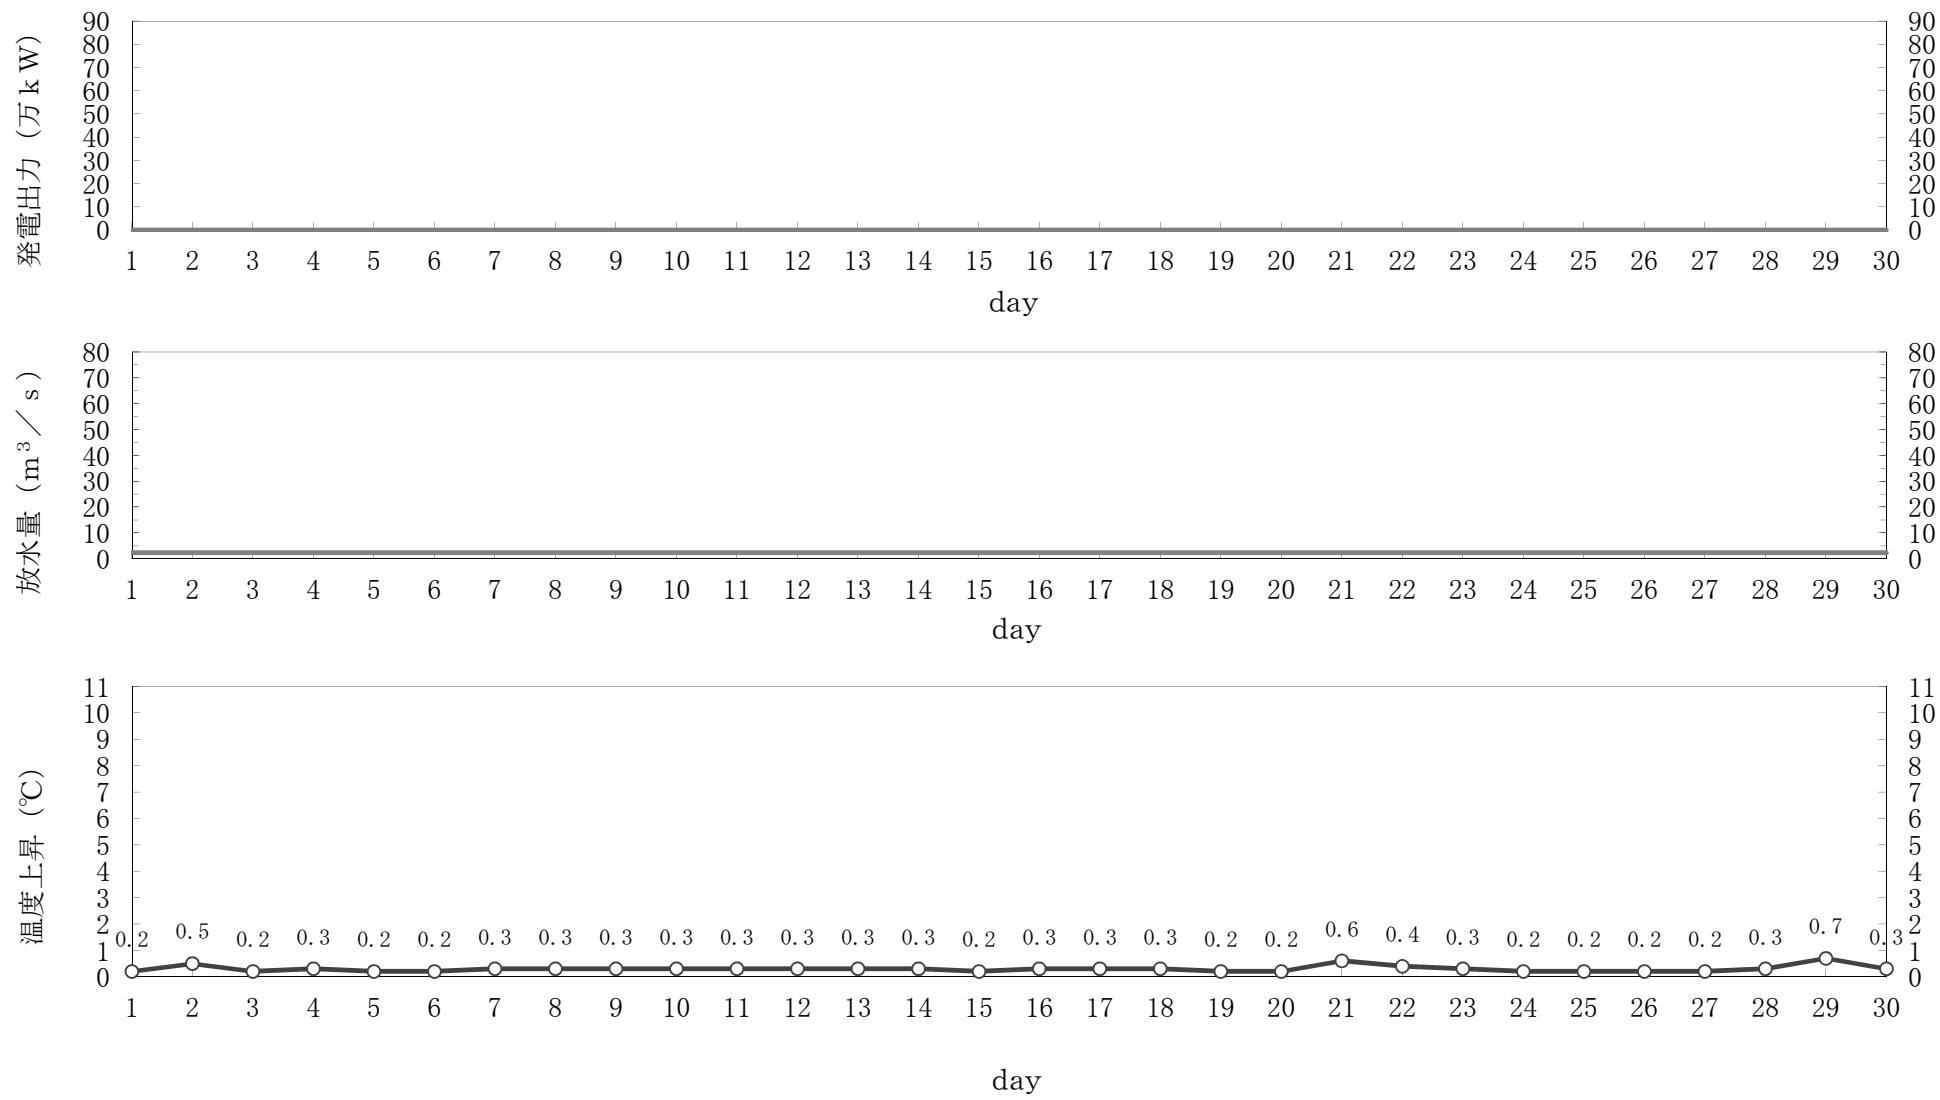

## 島根原子力発電所3号機 取放水の水温 (2021年4月)

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m <sup>3</sup> / s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備 考
1	10時	0	3	15.0	15.5	0.5	※1
2	10時	0	3	14.8	15.4	0.6	※1
3	10時	0	3	15.0	15.6	0.6	※1
4	10時	0	3	15.1	15.7	0.6	※1
5	10時	0	3	15.3	15.5	0.2	※1
6	10時	0	3	15.1	15.5	0.4	※1
7	10時	0	3	15.0	15.5	0.5	※1
8	10時	0	3	15.2	15.6	0.4	※1
9	10時	0	3	15.3	15.7	0.4	※1
10	10時	0	3	15.3	15.7	0.4	※1
11	10時	0	3	15.3	15.7	0.4	※1
12	10時	0	3	15.3	15.9	0.6	※1
13	10時	0	3	15.3	15.8	0.5	※1
14	10時	0	3	15.3	15.8	0.5	※1
15	10時	0	3	15.2	15.6	0.4	※1
16	10時	0	3	15.4	15.8	0.4	※1
17	10時	0	3	15.6	16.0	0.4	※1
18	10時	0	3	15.7	16.1	0.4	※1
19	10時	0	3	15.6	16.0	0.4	※1
20	10時	0	3	15.7	16.1	0.4	※1
21	10時	0	3	16.0	16.4	0.4	※1
22	10時	0	3	15.8	16.5	0.7	※1
23	10時	0	3	15.8	16.4	0.6	※1
24	10時	0	3	15.8	16.3	0.5	※1
25	10時	0	3	16.2	16.6	0.4	※1
26	10時	0	3	16.2	16.4	0.2	※1
27	10時	0	3	16.0	16.3	0.3	※1
28	10時	0	3	16.0	16.5	0.5	※1
29	10時	0	3	16.1	16.5	0.4	※1
30	10時	0	3	16.2	16.6	0.4	※1

※1 : 取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度 (各号機 循環水ポンプ全台停止中のため)  
放水量は補機冷却系の運転によるもの

## 島根原子力発電所 3号機 冷却水実績曲線 (2021年4月)

観測時刻 10時

