

島根原子力発電所 品質保証活動の実施状況  
(2021 年度)

中国電力株式会社

## 目 次


1. はじめに .....	1
2. 品質方針 .....	2
3. 品質目標 .....	3
4. 原子力発電所の運転に関する業務 .....	5
5. 請負・委託 .....	9
6. 島根原子力発電所 品質保証活動に係る体制 .....	12
7. 教育・訓練 .....	14
8. 定期事業者検査 .....	14
9. 内部監査 .....	14
10. 不適合管理 .....	15
11. マネジメントレビュー .....	18
別紙1. 島根原子力発電所の教育訓練実績（2021年度） .....	19

## 1. はじめに

原子力施設の安全を達成・維持・向上する活動の基本は、原子力安全に影響を与えるすべてのプロセスについて、これを計画し、実施し、評価し、改善するという Plan-Do-Check-Act（以下、「PDCA」という。）のサイクルを廻すことによって、原子力安全の達成を強固にしていくことです。

2020年4月に品質マネジメントシステムに係る法令「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」が施行され、この法令に従って品質マネジメントシステムの仕組みを構築し、管理・運用して継続的に改善することが求められています。具体的な取り組みとしては「経営者の責任」= Plan、「業務の計画および実施」= Do、「評価、改善」= Check、ActのPDCAのサイクルを廻し継続的改善を図っています。（「主な品質保証活動の業務プロセス関連図」参照）

本報告は、「品質マネジメントシステム」に則り、島根原子力発電所で実施した品質保証活動について報告するものです。

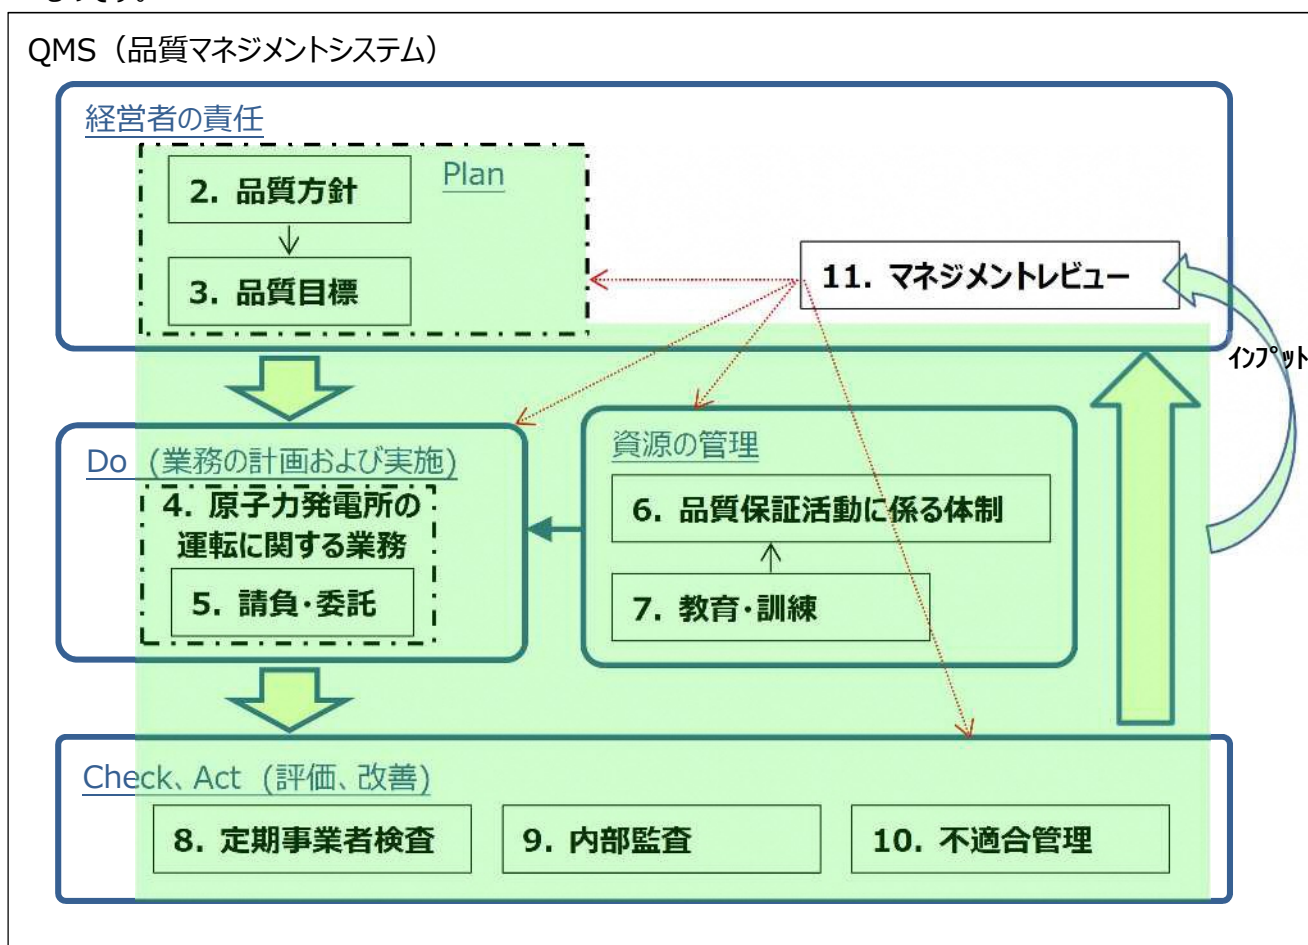

基本プロセス

中プロセス

小プロセス

：データの分析・評価 <--- : アウトプット(社長改善指示事項)

主な品質保証活動の業務プロセス関連図

## 2. 品質方針

### ○目的

品質方針（「原子力品質方針」、「施設管理の実施方針」および「原子力安全文化醸成に関する基本方針」の総称。）は、組織としての品質（原子力安全）にかかわる全般的な方向付けとなるものであり、トップマネジメント（社長）が策定します。品質方針には、要求事項への適合、および品質マネジメントシステムの実効性を継続的に改善することに対するコミットメントの表明を含めることが求められています。

#### <原子力品質方針>：2020年4月1日

原子力安全の一義的な責任を担う者として、原子力発電所の建設・運営・廃止措置にあたっては、法令・規制要求等のルールを遵守することはもとより、現場、現物、現実を重視する3現主義を念頭に、確実な品質保証活動を主体的に行うことで、世界最高水準の原子力安全を目指すとともに、公正・透明な業務運営を通じて、地域の皆さまからの理解と信頼の獲得を目指す。

1. 必要な資源を確保し、自らの役割と責任を自覚して、原子力安全を最優先に品質保証活動を積極的に推進する。
2. 原子力安全に係る知見や情報を収集してリスク評価を行い、必要な対策を実施して、原子力安全の向上を目指す。
3. 常に問いかける姿勢を持って、品質マネジメントシステムを継続的に改善する。
4. 教育・訓練を確実に実施して、個人および組織全体の建設、運転・保守、廃止措置、緊急時における技術の継承を図るとともに、対応能力の向上を目指す。

#### <施設管理の実施方針>：2020年4月1日

原子力に従事する誇りと責任を持ち、島根原子力発電所の保守管理の不備を深く反省し、確実な品質保証活動を通じて原子力安全最優先で施設管理を実施する。

1. 常に問いかける姿勢を持ち、品質マネジメントシステムを人から押し付けられたものでなく、自分たちのルールとして改善を行う。
2. 経営層、電源事業本部と発電所および発電所各課間での意思疎通を図り、報告する文化を育て、風通しの良い職場を創る。
3. 関係会社、協力会社と協働し一体となって、より高度な施設管理を達成する。

#### <原子力安全文化醸成方針>：2020年4月1日

原子力発電所の建設・運営・廃止措置における活動の基礎となる原子力安全文化の醸成に主体的に取り組むことで、より高い水準の原子力安全を目指す。

特に、これまでの点検不備問題等の経験を教訓とし、「常に問いかける姿勢」および「報告する文化」の改善に重点的に取り組み、更なる自主的安全性向上に向けて、社員一人ひとりに原子力安全を最優先とする文化の浸透を図る。

1. 安全最優先の組織風土  
安全最優先の価値観を共有した組織風土を創ります。
2. 継続的な改善活動  
組織が一体となって、原子力安全文化醸成に係る改善活動に継続的に取り組みます。
3. コミュニケーションの充実  
良好なコミュニケーションを保ち、風通しが良い職場を創ります。

### 3. 品質目標

#### ○目的

品質目標（「原子力品質目標」、「施設管理目標」および「原子力安全文化醸成活動目標」の総称。）は、社長が定めた品質方針との整合がとれているものとし、業務・原子力施設に対する要求事項を満たすために必要なものを含む品質目標を毎年度初めに島根原子力発電所長が策定します。策定後は設定した品質目標に従った成果が出ているかどうかを監視測定し、計画どおり進んでいない場合またはその恐れがある場合には、必要な対策を実施します。

#### ○活動実績

策定した品質目標に従い活動し、監視測定により成果を確認しました。なお期中においてマネジメントレビューのアウトプットによる具体的取り組みとして品質目標の2施策を追加しました。

（追加施策）

#### ●原子力品質目標

- ◇ リスクマネジメントに係るE－ラーニングの実施
- ◇ 気付き力の向上評価

#### ●原子力品質目標

原子力品質方針	具体的方策
1.必要な資源を確保し、自らの役割と責任を自覚して、原子力安全を最優先に品質保証活動を積極的に推進する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 再稼働工程・運転開始要件の管理</li> <li>◇ 使用前事業者検査への適切な対応</li> <li>◇ 島根2号機運転管理（現場巡視による異常徴候の早期発見）</li> <li>◇ 再稼働前の系統、機器の健全性を確認するための計画の策定</li> <li>◇ 3号機設備の点検計画の策定</li> <li>◇ 島根2号機定期安全レビュー（PSR）の報告に向けた適切な対応</li> <li>◇ 放射性廃棄物管理（固体廃棄物貯蔵所保管裕度の確保）</li> <li>◇ 島根1号機廃止措置計画に基づく工事等の確実な実施</li> <li>◇ 特重施設等設置に向けた適切な対応</li> <li>◇ 新規制基準設備の点検計画の策定</li> </ul>
2.原子力安全に係る知見や情報を収集してリスク評価を行い、必要な対策を実施して、原子力安全の向上を目指す。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 確実なリスク管理（リスクマネジメントのセルフアセスメントの実施およびセルフアセスメントで抽出された課題への対応）</li> <li>◇ リスクマネジメントに係るE－ラーニングの実施</li> <li>◇ 気付き力の向上評価</li> </ul>
3.常に問いかける姿勢を持って、品質マネジメントシステムを継続的に改善する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 新規制基準適合性確認に係る保安規定の変更申請に向けた対応</li> </ul>

原子力品質方針	具体的方策
4.教育・訓練を確実に実施して、個人および組織全体の建設、運転・保守、廃止措置、緊急時における技術の継承を図るとともに、対応能力の向上を目指す。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 国報告対象訓練への適切な対応</li> <li>◇ 緊急時対策要員に必要な力量管理方法の確立及び訓練の開始</li> </ul>

●施設管理目標

施設管理の実施方針	具体的方策
1.常に問いかける姿勢を持ち、品質マネジメントシステムを人から押し付けられたものでなく、自分たちのルールとして改善を行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 新規規制基準設備の点検計画の策定</li> <li>◇ 3号機設備の点検計画の策定</li> <li>◇ 再稼働前の系統、機器の健全性を確認するための計画の策定</li> </ul>
2.経営層、電源事業本部と発電所および発電所各課間での意思疎通を図り、報告する文化を育て、風通しの良い職場を創る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 新規規制対応工事の計画的な実施</li> <li>◇ 使用前事業者検査への適切な対応</li> </ul>
3.関係会社、協力会社と協働し一体となって、より高度な施設管理を達成する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 不適合未満の設備不具合に対する対応の実施</li> </ul>

●原子力安全文化醸成活動目標

原子力安全文化醸成方針	活動方針	具体的方策
1.安全最優先の組織風土	まっすぐな意識と姿勢	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ コンプライアンス推進に向けた話し合い</li> <li>◇ 安全性の意識向上に向けた発電所ファンダメンタルズ等の活用方法の発信</li> <li>◇ 安全文化に関する管理職話し合い研修の実施</li> <li>◇ 安全文化講演会の聴講</li> </ul>
	強いリーダーシップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 管理職によるマネジメントオブザバージョン（MO）の実施</li> <li>◇ 協力会社表彰申請の啓発活動（いきいきとした職場と共通）</li> <li>◇ 発電所員表彰申請の啓発活動（いきいきとした職場と共通）</li> </ul>

原子力安全文化醸成方針	活動方針	具体的方策
2.継続的な改善活動	健全な仕事のしくみ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 法令・規制要求事項等のルール遵守</li> <li>◇ 使用するマニュアルの整理および認識向上</li> <li>◇ 共通マニュアルの判読性の向上</li> </ul>
	学習する組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 委託管理に関する研修の実施</li> <li>◇ ディスカッション活動の実施</li> <li>◇ 業務点検活動の実施</li> <li>◇ 作業前ミーティングの確実な実施</li> <li>◇ 運転経験情報を活用した作業着手前打合せの実施</li> <li>◇ 注意喚起シートによる教育の実施</li> <li>◇ ヒューマンエラー情報の協力会社への提供</li> <li>◇ 職場話し合い研修</li> <li>◇ 行動基準の策定・実践</li> <li>◇ 転入者および新入社員に対する研修</li> </ul>
3.コミュニケーションの充実	風通しのよい組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 役員と発電所員との意見交換</li> <li>◇ お客さま視点の価値観を認識する機会拡大</li> </ul>
	いきいきとした職場	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 協力会社表彰申請の啓発活動（強いリーダーシップと共通）</li> <li>◇ 発電所員表彰申請の啓発活動（強いリーダーシップと共通）</li> </ul>

#### 4. 原子力発電所の運転に関する業務

##### ○目的

原子力施設の安全確保のために必要な業務<sup>※</sup>に関しては、原子力施設の安全を達成・維持するため、QMS文書に業務の実施計画を定め、QMS文書に従い実施しています。

※原子力施設の安全確保のために必要な業務：『運転管理』、『燃料管理』、『放射性廃棄物管理』、『放射線管理』、『緊急時の措置』、『廃止措置管理』など。

##### ○主な活動実績

###### ●島根2号機の運転実績

	2021年度
発電電力量(百万 kWh)	0
設備利用率(%)	0.0

設備利用率 = 発電電力量 / (許可出力 × 暦時間数) × 100

(注意) 定格熱出力一定運転により、設備利用率が100%を超える場合があります。

●使用済燃料貯蔵実績

原子力発電では、天然ウランを製錬、濃縮したウラン燃料（ペレット）を使用しています。  
燃料は、ペレットを金属管に詰めた燃料棒の集合体にして、原子炉内で4年から5年間燃やされます。

号機	貯蔵容量	項目	2021年度※1
1号機	1,140体	発生量	0体
		搬出量	0体
		貯蔵量	722体
2号機	3,518体	発生量	0体
		搬出量	0体
		貯蔵量	1,956体
合計	4,658体	貯蔵量	2,678体

※1 燃料集合体の数量を示す。

●使用済燃料輸送実績

使用済燃料は、ウラン、プルトニウムを含んだ有用なエネルギー資源です。発電所では、再処理するまでの間適切に貯蔵するほか、一部は日本原燃(株)、(独)日本原子力研究開発機構、海外の核燃料再処理施設へ輸送しています。

号機	輸送先	2021年度※2
1号機	日本原燃(株)	0体
	(独)日本原子力研究開発機構	0体
	英国：NDA	0体
	フランス：Orano社	0体
2号機	日本原燃(株)	0体
	(独)日本原子力研究開発機構	0体
	英国：NDA	0体
	フランス：Orano社	0体

※2 燃料集合体の数量を示す。

●放射性廃棄物処理実績

《放射性気体・液体廃棄物》

放射性物質を含んだ気体・液体の廃棄物は発電所建物内の廃棄物処理設備で安全に処理し、一部については安全を確認したうえで放出します。

廃棄物の種類		放出管理目標値	2021年度
気体廃棄物	希ガス	年間： $4.0 \times 10^{14}$ Bq	ND
	ヨウ素	年間： $2.2 \times 10^{10}$ Bq	ND
液体廃棄物（トリチウムを除く）		年間： $3.7 \times 10^{10}$ Bq	ND

注：ND：検出限界濃度未満

- ・希ガスの検出限界濃度は、 $2 \times 10^{-2}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下
- ・ヨウ素 131 の検出限界濃度は、 $7 \times 10^{-9}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下
- ・ヨウ素 133 の検出限界濃度は、 $7 \times 10^{-8}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下
- ・液体廃棄物の検出限界濃度は、 $2 \times 10^{-2}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下（<sup>60</sup>Co に対する値を代表として示す）



◀放射性固体廃棄物▶

発電所で発生した固体廃棄物は、発電所内の固体廃棄物貯蔵所で適切に保管しています。

- ・固体廃棄物 = 発電所で使用したフィルターや作業に使った紙、布等を圧縮・焼却したものをドラム缶に詰めたもの。低レベル放射性廃棄物。

	2021 年度※3
発生量	2,212
焼却等減容量	1,280
搬出減少量	832
年度末保管量	36,480
保管容量	45,500
日本原燃(株)への搬出量	832

※3 : 200 リットルドラム缶相当本数

◀高レベル放射性廃棄物▶

海外で使用済燃料を再処理した後、発生した高レベル放射性廃棄物は、ガラス固化体にして、順次日本に返還され、青森県六ヶ所村にある日本原燃（株）の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵しています。

	2021 年度※4
返還本数	0 本
再処理工場	—

※4 ガラス固化体の数量を示す。

●放射線量管理

原子力発電所で働く人は放射線業務従事者に指定され、国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告に基づき法令に定められた線量限度（100 ミリシーベルト/5 年、かつ 50 ミリシーベルト/年）を超えないよう厳重に管理しています。

項目	2021 年度	
放射線業務従事者数 (人)	社員	479
	社員外	1,949
	合計	2,428
総線量 (人・シーベルト)	社員	0.00
	社員外	0.11
	合計	0.11
平均線量 (ミリシーベルト)	社員	0.0
	社員外	0.1
	合計	0.0

●トラブル事象

「電気事業法」「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき報告するものは、機器の故障等による原子炉の計画外停止、基準を超える放射性物質の漏えいなどのトラブルが対象となっています。

◀島根 1、2 号機のトラブル件数▶

号機	2021 年度
1 号機	0 件
2 号機	0 件

●原子力防災対策

原子力災害の発生を未然に防止するための安全対策を鋭意進めるとともに、原子力災害発生時の対応能力の向上を目的とした訓練等の継続的な実施や関係自治体との連携強化など、原子力防災対策にも積極的に取り組んでいます。

原子力防災対策の継続的改善（2022年1月の報告の概要）については、以下のとおりです。

### 前回報告（2020年12月）からの主な変更点

項目	変更内容
第1章 I. 1. 事故収束活動の体制（1/3）	・ 参集要員の人数について更新しました。
第1章 I. 4. 事故収束活動に係る要員の力量 （教育・訓練等の取組状況）（1/2）	・ 発電所の緊急時対策要員の対応能力向上を図るための教育・訓練について、活動状況を更新しました。
第1章 I. 5. 更なる事故収束活動の充実・強化 （1/5、2/5、3/5、4/5）	・ 緊急時対応訓練を通じて改善した事項（例）について更新しました。 ・ 現在の設備状態での防災訓練の実施について追記しました。
第1章 I. 6. 2021年度原子力防災訓練（総合訓練） の実施	・ 2021年12月9日（木）に実施した2021年度原子力防災訓練（総合訓練）の実施状況を追記しました。
第1章 II. 3. 原子力緊急事態支援組織の活動状況	・ 美浜原子力緊急事態支援センターにおける訓練実績を更新しました。
第2章 I. 4. 地域のみなさまに円滑に避難いただく ための取組み（1/2、2/2）	・ 2021年9月に国の原子力防災会議で了承された「島根地域の緊急時対応」を踏まえて記載を更新しました。
第2章 I. 7. 原子力事業者間の支援体制の拡充	・ 原子力事業者間の支援体制の拡充について、2021年3月に実施した支援要員数3,000人への拡充を追記しました。
第2章 I. 10. 西日本5社による相互協力の活動状況	・ 西日本5社の相互協力の取組みについて、活動状況を更新しました。

その他、情報の最新化、記載の見直しを行いました。

原子力防災対策への取組みの詳細については、下表より当社ホームページを参照願います。上記の内容は「原子力災害対策充実にに向けた考え方」に係る事業者の取組みについて（2022年1月報告）を参照願います。

	当社ホームページ
原子力防災対策への取組み	<a href="https://www.energia.co.jp/anzen_taisaku/bousai_torikum/index.html">https://www.energia.co.jp/anzen_taisaku/bousai_torikum/index.html</a>
「原子力災害対策充実にに向けた考え方」に係る事業者の取組みについて （2022年1月報告）	<a href="https://www.energia.co.jp/anzen_taisaku/bousai_torikum/pdf/bousai_torikumi_202201.pdf">https://www.energia.co.jp/anzen_taisaku/bousai_torikum/pdf/bousai_torikumi_202201.pdf</a>

●島根原子力発電所の安全対策

島根原子力発電所の安全対策の進捗状況は以下のとおりで、計画的に進めています。

【2021年6月のお知らせ内容】

- ・ 共通 防波壁補強工事として、1・2号機北側エリアの地盤改良工事を進めています。
- ・ 3号機 非常用ディーゼル発電機の軽油タンクを地下に据え付ける工事を進めています。

【2021年12月のお知らせ内容】

- ・ 共通 重大事故の発生を想定した、原子力総合防災訓練を実施しました。

【2022年3月のお知らせ内容】

- ・ 共通 防波壁の健全性確保に万全を期すため、津波漂流物対策工事を進めています。

- ・2号機 竜巻に伴う飛来物により、安全上重要な設備に影響を及ぼさないための飛来物防護設備（防護ネット、防護鋼板）の設置が完了しました。
- ・2号機 発電機冷却用水素ガスの漏えい対策として、配管等の耐震補強や水素濃度検知器、遮断弁の設置が完了しました。

東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策の実施状況の詳細については、下表より当社ホームページを参照願います。

	当社ホームページ
島根原子力発電所の安全対策	<a href="https://www.energia.co.jp/anzen_taisaku/index.html">https://www.energia.co.jp/anzen_taisaku/index.html</a>
安全対策の実施状況のトピックス	<a href="https://www.energia.co.jp/anzen_taisaku/taisaku/index.html">https://www.energia.co.jp/anzen_taisaku/taisaku/index.html</a>

● 1号機廃止措置の実施状況

1号機廃止措置の実施状況は計画どおり進めており、特記事項はありません<sup>※1</sup>。

1号機の廃止措置計画の概要および廃止措置の実施状況の詳細については、下表より当社ホームページを参照願います。

※1 2022.3.29に原子炉本体周辺設備等解体撤去期間の開始時期を1年延期しておりますが、全体工程への影響はありません。

	当社ホームページ
廃止措置計画の概要	<a href="https://www.energia.co.jp/atom_haishi/gaiyou/index.html">https://www.energia.co.jp/atom_haishi/gaiyou/index.html</a>
廃止措置の実施状況	<a href="https://www.energia.co.jp/atom_haishi/jisshijyoukyou/index.html">https://www.energia.co.jp/atom_haishi/jisshijyoukyou/index.html</a>
原子炉本体周辺設備等解体撤去期間の開始時期の延期について	<a href="https://www.energia.co.jp/atom_info/press/2022/13851.html">https://www.energia.co.jp/atom_info/press/2022/13851.html</a>

## 5. 請負・委託

○目的

原子力安全を達成するためには、協力会社（調達先）から提供される調達製品や作業における品質も確かなものでなければなりません。そのためには、協力会社との互惠関係を創造することが重要であり、島根原子力発電所では協力会社とのコミュニケーションの場として会議体を設置し、情報共有を図っています。

また、協力会社への定期的な社外監査の実施により、協力会社の品質マネジメントシステムや品質保証活動について確認を行っています。

○活動実績

●安全協議会と専門部会

中国電力と構内常駐の協力会社で構成し、災害防止と健康の保持増進を図ることを目的として安全協議会を設置しています。なお、安全協議会の下部組織として次の3つの専門部会を設置し、具体的事項の審議・協議および諸活動を行っています。

会議体 [開催頻度]	安全協議会および専門部会での主な活動	2021 年度
安全協議会 [1 回/月]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協議会活動の方針・年度計画の審議</li> <li>○安全衛生諸施策およびその実施に関する事項の審議</li> <li>○安全衛生教育の実施に関する事項の審議</li> <li>○放射線管理に関する事項の審議</li> <li>○災害時対応に関する事項の審議</li> <li>○原子力安全文化の醸成に関する事項の審議</li> <li>○その他、以下の協議事項の審議 <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部放射線量等、作業環境測定の実施およびその結果に基づく作業環境の改善に関する事項</li> <li>・放射線業務に係る安全衛生教育の実施方法に関する事項</li> <li>・事故時の避難、その他の措置に関する事項</li> <li>・事件事例および再発防止に関する事項 他</li> </ul> </li> </ul>	12 回
放射線管理部会 [1 回/月(定検時 1 回/週 <sup>※1</sup> )]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○放射線管理に関する規定の周知</li> <li>○被ばく線量の低減化の方策に関すること</li> <li>○災害時の対応と再発防止</li> <li>○放射線管理に関する教育の実施</li> <li>○その他放射線管理に関する諸施策</li> </ul>	12 回
作業安全管理部会 [1 回/月(定検時 1 回/週 <sup>※1</sup> )]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○各種工事に関する安全諸施策の実施</li> <li>○各種工事に関する安全教育の実施</li> <li>○関係請負人が持ち込む機械、器具等の管理に関する諸施策の実施</li> <li>○災害時の対応と再発防止</li> <li>○その他各種工事の安全に関する必要な連絡調整</li> </ul>	24 回
衛生管理部会 [1 回/月]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○衛生諸施策の実施</li> <li>○衛生教育の実施</li> <li>○災害時の対応と再発防止</li> <li>○その他衛生に関する必要な連絡調整</li> </ul>	12 回

※1 定検時の開催頻度は原則を記載しており、定期事業者検査の状況（定期事業者検査の長期化による主要工事の終了）により各部会で開催を判断しているため実施回数に差がある。

●品質保証連絡会の開催

定期事業者検査期間中の品質保証活動に関する事項について、定期的に品質保証連絡会を開催し、品質保証に関し協力会社と情報共有を図っています。

会議体 [開催頻度]	品質保証連絡会での主な活動	2021 年度
品質保証連絡会 [定検時 1 回/週 <sup>※2</sup> ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○調達上の要求事項に係る情報共有（品質保証仕様書等改正時の説明など）</li> <li>○不適合事象や調達先不適合について紹介</li> <li>○協力会社の品質保証活動の取り組みについて紹介</li> </ul>	4 回

※2 定検時の開催頻度は原則を記載しており、定期事業者検査の状況（定期事業者検査の長期化による主要工事の終了）により連絡会で開催を判断している。

●協力会社への監査

原子力発電設備の重要な機器について工事発注（物品の発注含む）している協力会社（4社）および保安活動上重要な定例業務を委託している協力会社（3社）に対して、定期的（1回／3年）または必要と判断した場合に社外監査を行っています。また、上記以外の協力会社については、当社が必要と認めた時に監査を行っています。

	2021年度
定例監査	1回
臨時監査	1回

## 6. 島根原子力発電所 品質保証活動に係る体制

### ○目的

原子力施設の安全確保のために必要な業務を確実に実施するため、図 1 および図 2 に示す「島根原子力発電所 品質保証活動に係る体制」を構築しています。

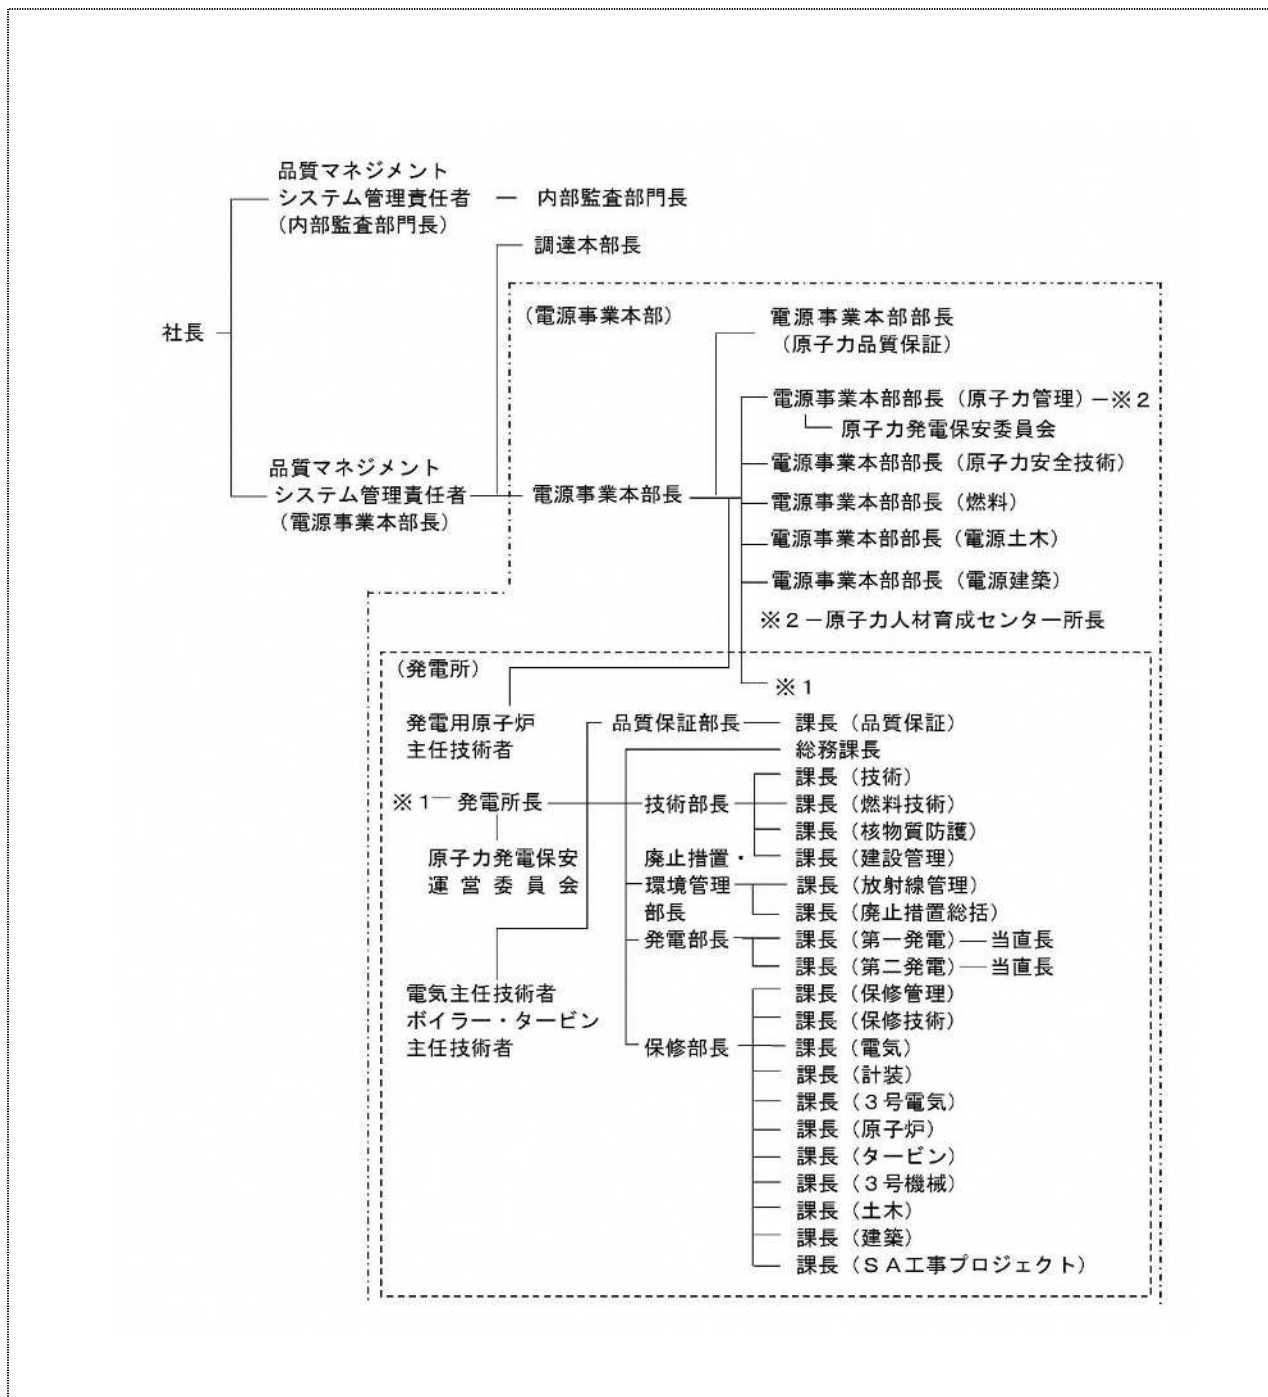


図 1. 島根原子力発電所 品質保証活動に係る体制 <2号炉および3号炉>

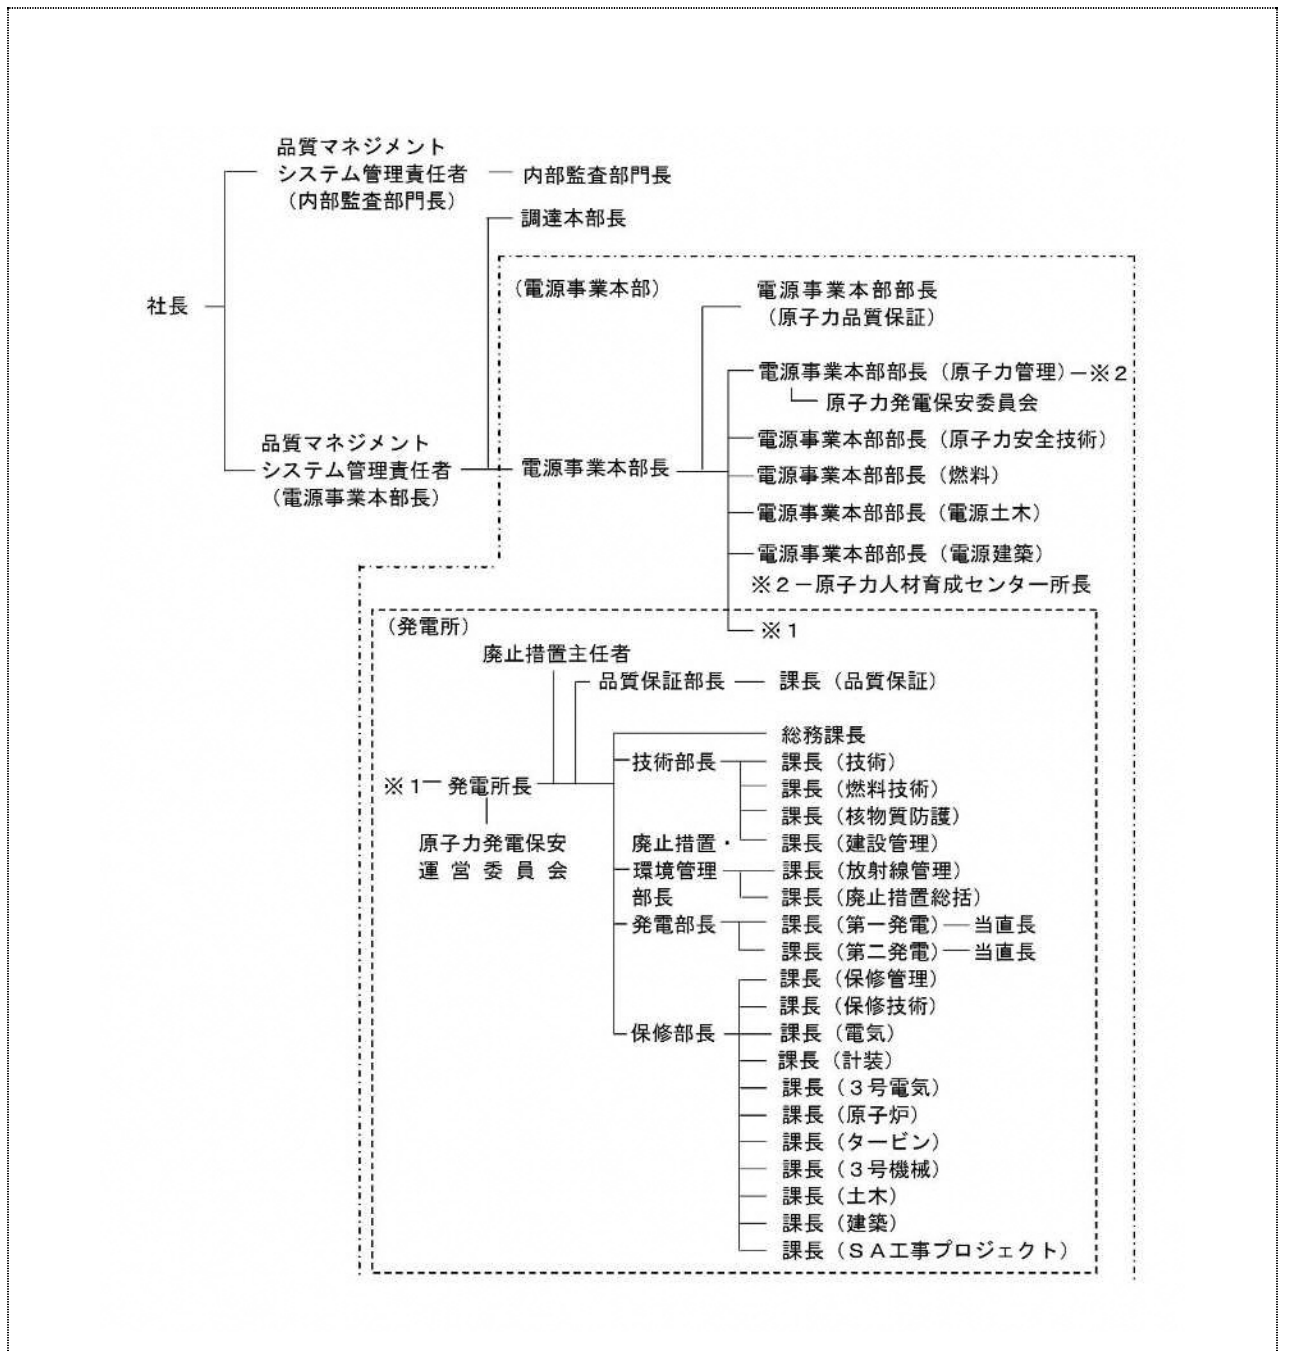


図 2. 島根原子力発電所 品質保証活動に係る体制 <1号炉>

## 7. 教育・訓練

### ○目的

原子力発電所を運営管理するため、原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員は、業務を遂行するために必要な知識や技能を習得するため、教育・訓練を実施しています。

### ○活動実績

保安規定に基づいて行う保安教育は、別紙 1 の計画に従い適切に実施しており、特記事項はありません。

## 8. 定期事業者検査

### ○目的

定期事業者検査は、法律（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律）で規定する施設（特定発電用原子炉施設）の技術基準への適合性を電気事業者（電力会社）が定期的に確認する検査を行います。

### ○活動実績

#### ●定期事業者検査の状況

1号機および2号機の定期事業者検査については、計画どおり進んでおり、特記事項はありません。

定期事業者検査実績の詳細については、下表より当社ホームページを参照願います。

	当社ホームページ
定期事業者検査実績	<a href="https://www.energia.co.jp/atom/atom7.html">https://www.energia.co.jp/atom/atom7.html</a>

## 9. 内部監査

### ○目的

原子力部門（図 1 または図 2 で - - - - により示す範囲）とは別組織である内部監査部門（図 1 または図 2 参照）が品質マネジメントシステム全般の監査（原子力安全管理監査）を行い、島根原子力発電所の各組織は監査結果を踏まえ必要な改善を図っています。

### ○活動実績

2021 年度は、原子力安全管理監査を 2 回行っています。

なお、検出された監査所見（不適合事項、改善要望事項、提言事項）については、「10. 不適合管理」の状態報告として必要な処置を行います。

#### ●原子力安全管理監査（第 1 回）

実施時期	2021 年 8 月 16 日～10 月 29 日
監査対象箇所	総務課、技術部、発電部、品質保証部、廃止措置・環境管理部 原子力人材育成センター
監査テーマ	1. 業務の運営状況 2. 島根 2 号機の再稼働に向けた取り組みの実施状況 3. 新検査制度開始後の各施策の運用状況
監査結果	1. 業務の運営状況 品質マネジメントシステム文書に従って適切に業務を実施していることを確認した。 〔提言事項 2 件〕 ・発電所レビューにおける CAP 活動のデータ分析内容検討



	<ul style="list-style-type: none"> <li>・品質目標の設定基準策定</li> </ul> <p>2. 島根 2 号機の再稼働に向けた取り組みの実施状況 新規制基準および適合性審査への適切な対応を業務実施計画書に従って計画的に実施していることを確認した。</p> <p>3. 新検査制度開始後の各施策の運用状況 国の新検査制度への対応を着実に実施していることを確認した。</p> <p>〔提言事項 1 件〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・状態報告（CR）を活用した安全文化の分析充実</li> </ul>
--	--

●原子力安全管理監査（第 2 回）

実施時期	2021 年 10 月 18 日～12 月 3 日
監査対象箇所	保修部
監査テーマ	<p>1. 業務の運営状況</p> <p>2. 島根 2 号機の再稼働に向けた取り組みの実施状況</p> <p>3. 新検査制度開始後の各施策の運用状況</p>
監査結果	<p>1. 業務の運営状況 不適合（軽微）を 1 件検出したが、この不適合を除き、品質マネジメントシステム文書に従って適切に業務を実施していることを確認した。 〔不適合事項 1 件〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・文書改正概要の未作成</li> </ul> <p>〔提言事項 1 件〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発電所レビューの課題に対する施設管理目標の設定</li> </ul> <p>2. 島根 2 号機の再稼働に向けた取り組みの実施状況 新規制基準および適合性審査への適切な対応を業務実施計画書に従って計画的に実施していることを確認した。</p> <p>3. 新検査制度開始後の各施策の運用状況 国の新検査制度への対応を着実に実施していることを確認した。</p>

## 10. 不適合管理

○目的

業務・原子力施設において、あるべき状態とは異なる状態（以下、「状態報告」という。）が発生した場合、不適合判定検討会にて協議し、業務・原子力施設の要求事項を満たしていないと判定されたものは、その状態が放置されることを防ぐため正常な状態と区分するとともに、必要な処置を行い本来のあるべき状態に戻します。

また状態報告の情報については、集約し、更なる改善に活用できるよう分析・評価を行っています。

○活動実績

●不適合管理グレード毎の内訳件数

不適合管理グレード	2021 年度
A	0 件
B	0 件
C	17 件
D	182 件
合計	199 件

島根原子力発電所における不適合情報の詳細および活動実績については、下表より当社ホームページを参照願います。

島根原子力発電所における不適合情報	<a href="https://www.energia.co.jp/atom/shimane_jyouhou/jyouhou_syochi.html">https://www.energia.co.jp/atom/shimane_jyouhou/jyouhou_syochi.html</a>
-------------------	---

●保安規定違反事項に係る改善措置の実施状況

(1) “点検不備”に係る再発防止対策については、アクションプランに従い適切に実施しています。

各アクションプランの詳細については、下表より当社ホームページを参照願います。

	当社ホームページ
点検不備に係る取り組み	<a href="https://www.energia.co.jp/tenken/shimane/torikumi.html">https://www.energia.co.jp/tenken/shimane/torikumi.html</a>

(2) “低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計問題（以下、「LLW流量計問題」という）および“サイトバンカ建物の巡視業務の未実施”に係る再発防止対策については、手順書等へ反映し、日常業務の仕組みの中で適切に実施しています。

なお、“LLW流量計問題”および“サイトバンカ建物の巡視業務の未実施”に関連する不適合事象および改善事項はありませんでした。

【保安規定違反事項の概要】

●点検不備

<ニューシア 原子力施設情報公開ライブラリー 報告書番号：2009-中国-M003 Rev.3>

《事象発生日》	2010年1月22日
《事象発生時の状況》	<p>平成22年1月22日に開催した「島根原子力発電所不適合管理検討会<sup>(注1)</sup>」において、「点検計画表<sup>(注2)</sup>」では島根1号機第26回定期検査で点検したこととなっていた「高圧注水系蒸気外側隔離弁駆動用電動機」が、実際には点検されておらず、点検期間を超過して使用していたことが報告された。</p> <p>他にも同様の事象がないか、島根原子力発電所1、2号機の機器のうち、重要度の高い<sup>(注3)</sup>ものについて至近の点検実績を調査したところ、弁の分解やヒューズの取替えなど、当該電動機も含め合計123件（1号機74件、2号機49件）の機器について、自ら定めた点検計画どおりに点検されていないことを確認した。</p> <p>その後、総点検を行い最終的に点検周期を超過している機器が511機器あったことを確認した。</p> <p>(注1) 不適合管理検討会 不適合か否かの判定、グレードの選定や処置内容に迷う場合に、その内容について協議するため必要の都度開催していた検討会。</p> <p>(注2) 点検計画表 島根原子力発電所の発電設備に対して、当社が定めた点検内容、点検頻度、点検実施時期および点検実績、定期事業者検査の有無を記載する表。島根1号機は平成18年4月、島根2号機は平成17年10月に制定した。</p> <p>(注3) 重要度の高い設備 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会決定）」におけるクラス1および2に分類される機能を有する系統の構成設備。</p>

●低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計問題

<ニューシア 原子力施設情報公開ライブラリー 報告書番号：2015-中国-M001 Rev.5>

《事象発生日》 2015年6月22日

《事象発生時の状況》

島根原子力発電所において発生した低レベル放射性廃棄物（以下「LLW」という）の搬出に先立ち、日本原燃株式会社（以下「日本原燃」という）により実施された監査において、ドラム缶にモルタル充填する際に用いる添加水流量計2台の校正記録の写しが不正に作成された事実が判明しました。

また、そのことに至る過程で、添加水流量計ほか計3台の流量計について、メーカーによる校正の正式な発注手続きが行われていなかった事実、メーカー代理店から不調があるとして戻ってきた校正が未実施の添加水流量計およびモルタル充填流量計の計2台を固型化設備に取り付け、固型化設備を運転していた事実が判明しました。

●サイトバンカ建物の巡視業務の未実施

<ニューシア 原子力施設情報公開ライブラリー 報告書番号：2019-中国-M002 Rev.4>

《事象発生日》 2020年2月18日

《事象発生時の状況》

協力会社に委託しているサイトバンカ建物の放射線管理区域における巡視業務に関して、2020年2月16日の巡視業務が実施されていなかった旨の報告を受けた。

サイトバンカ建物の巡視業務は、非管理区域および管理区域を巡視すべきところを、管理区域については入域をしないまま巡視をしたとする報告を行ったものである。

2月18日に、協力会社の放射線管理部門が2月16日の管理区域への入域実績を確認し、巡視員の入域が確認できなかったため、改めて事実を確認したところ、本事案が判明した。

当該管理区域においては、当日設備の異常等の警報は発生しておらず、また、翌日（2月17日）に別の巡視員が巡視を行い、設備に異常がないことを確認している。

## 1 1. マネジメントレビュー

### ○目的

マネジメントレビューは品質方針および品質目標の達成度合いを評価することにより、方針や目標が形骸化するのを防ぎ、かつ、品質マネジメントシステムの実効性を継続して維持できるようにすることを目的として、トップマネジメント（社長）がレビューを行っています。（マネジメントレビューの一連の流れは（インプット⇒マネジメントレビュー⇒アウトプット）は、「主な品質保証活動の業務プロセス関連図」参照）

当社では、マネジメントレビューに関して品質マネジメントシステムの実効性に関する分析・評価を期首に（原則 6 月）、原子力安全文化醸成活動に関する分析・評価を期末（原則 2 月）に実施しています。

### ○活動実績

- 2020 年度実績の品質マネジメントシステムの実効性に関する分析・評価結果をとりまとめ、2021 年 6 月 21 日に社長に報告を行いました。本マネジメントレビューにおけるアウトプット（改善指示）は以下のとおりです。

アウトプット（改善指示）	具体的取り組み
災害の未然防止や保安活動の更なる改善のため、「気付き力」を高める取り組みを実施すること。	災害の未然防止や保安活動の更なる改善を図るための「気付き力」向上に向けた取り組みを実施する。 <取り組みの具体例> ・JANSI「リスク感受性向上研修」の受講および職場への展開 ・その他、「気付き力」向上に資する取り組みがあれば追加実施

- 2021 年度実績の原子力安全文化醸成活動に関する分析・評価結果をとりまとめ、2022 年 3 月 2 日に社長に報告を行いました。本マネジメントレビューにおけるアウトプット（改善指示）は以下のとおりです。

アウトプット（改善指示）	具体的取り組み
2021 年度の総括評価を踏まえて、規制対応が続く中で高まっている繁忙感や重圧感の軽減・分散に資する方策を次年度活動方針に織り込み、確実に取り組むこと。	「いきいきとした職場」の要素全般が低下したことを踏まえ、コミュニケーションの活性化等、業務の抱え込みや重圧感の分散・軽減に資する施策を検討・実施する。

## 島根原子力発電所の教育訓練実績(2021年度) その1:運転員以外対象

(単位:人)

保安教育の内容(保安規定)				実施時期 (教育訓練手順書)	2021年度 教育訓練者数	
大分類	中分類	小分類 (項目)	内容		実績	計画
入所時に実施する教育	関係法令および保安規定の遵守に関する事	原子炉等規制法	原子炉等規制法に関連する法令の概要ならびに関係法令および保安規定の遵守に関する事	入所後 1週間程度	276	—※1
	原子炉施設の構造、性能に関する事	設備概要、主要系統の機能	原子炉のしくみ ・原子炉容器等主要機器の構造に関する事 ・原子炉冷却系統等主要系統の機能・性能に関する事			
	原子炉施設の廃止措置に関する事	廃止措置計画	廃止措置の概要に関する事			
	非常の場合に講ずべき処置に関する事		非常の場合に講ずべき処置の概要			
放射線業務従事者教育	関係法令および保安規定の遵守に関する事		法令、労働安全衛生規則および電離放射線障害防止規則の関係条項	管理区域内において核燃料物質もしくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物を取り扱う業務に就かせる時	55	—※1
	原子炉施設の構造、性能に関する事	設備概要、主要系統の機能	原子炉、放射性廃棄物の廃棄設備およびその他の設備の構造に関する事			
	放射線管理に関する事		・原子炉、放射性廃棄物の廃棄設備およびその他の設備の取扱いの方法 ・管理区域への立入りおよび退去の手順 ・外部放射線による線量当量率および空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 ・電離放射線が生体の細胞、組織、器官および全身に与える影響			
	核燃料物質および核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関する事		核燃料物質もしくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物の種類および性状ならびに運搬、貯蔵、廃棄の作業の方法・順序			
	非常の場合に講ずべき処置に関する事		異常な事態が発生した場合における応急措置の方法			
その他 反復教育	関係法令および保安規定の遵守に関する事	原子炉施設保安規定	保安規定(総則、品質保証、体制および評価、保安教育、記録および報告)に関する事ならびに関係法令および保安規定の遵守に関する事	3年間で対象者全員が受講	119	43
	原子炉施設の運転に関する事 (原子炉施設の廃止措置の運用に関する事)	運転管理 (廃止措置管理)	・臨界管理に関する事 ・運転上の留意事項に関する事、通則に関する事 ・運転上の制限に関する事 ・異常時の措置に関する事 (通則、施設運用上の基準に関する事)	3年間で対象者全員が受講	105	93
		施設管理	施設管理計画に関する事	3年間で対象者全員が受講	155	137
	放射線管理に関する事	放射線管理	・管理区域への出入り管理等、区域管理に関する事 ・線量限度等、被ばく管理に関する事 ・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事 ・管理区域外への移動等物品移動の管理に関する事 ・協力会社等の放射線防護に関する事	3年間で対象者全員が受講	145	128
			放射線測定器の取扱い	3年間で対象者全員が受講	10※2	11
	核燃料物質および核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関する事	放射性廃棄物管理	放射性固体・液体・気体廃棄物の管理に関する事	3年間で対象者全員が受講	119	98
		燃料管理	・燃料管理における臨界管理 ・燃料の検査、取替、運搬および貯蔵に関する事	3年間で対象者全員が受講	76	63
	非常の場合に講ずべき処置に関する事		緊急事態応急対策等、原子力防災対策活動に関する事 (アクシデントマネジメント対応を含む)	3年間で対象者全員が受講	170	133

※1 本教育については、人事異動等に伴って実施する教育であるため、計画者数は無し。

※2 人事異動に伴う必須受講者の減少による差異

## 島根原子力発電所の教育訓練実績(2021年度) その2:運転員対象

(単位:人)

保安教育の内容(保安規定)				実施時期 (教育訓練手順書)	2021年度 教育訓練者数		
大分類	中分類	小分類 (項目)	内容		実績	計画	
その他 反復教育	関係法令および保安規定の遵守に関する事	原子炉施設保安規定	・保安規定(総則、品質保証、体制および評価、保安教育、記録および報告に関する規則の概要)に関する事 ・保安に関する各組織および各職務の具体的役割と確認すべき記録	3年間で対象者全員が受講	13	3	
	原子炉施設の運転に関する事 (原子炉施設の廃止措置の運用に関する事)	運転管理 (廃止措置管理)	原子炉物理・臨界管理		3年間で対象者全員が受講	14	3
			運転管理Ⅰ(廃止措置管理Ⅰ) 運転管理Ⅱ(廃止措置管理Ⅱ) 運転管理Ⅲ(廃止措置管理Ⅲ)		3年間で対象者全員が受講	71	62
			巡視点検・定期的検査Ⅰ(巡視・定期的検査Ⅰ) 巡視点検・定期的検査Ⅱ(巡視・定期的検査Ⅱ)		3年間で対象者全員が受講	71	62
			異常時対応(現場機器対応) 異常時対応(中央制御室内対応) 異常時対応(指揮、状況判断)		6回/年	481 (延人数)	434 (延人数)
	運転訓練	シミュレータ訓練Ⅰ (直員連携研修)		1回/年	71	62	
		シミュレータ訓練Ⅱ (再研修)		1回/年	27*	28	
		シミュレータ訓練Ⅲ (当直管理者研修)		1回/年	13	13	
		シミュレータ訓練Ⅲ (BTC上級)		3年間で対象者全員が受講	3*	4	
	施設管理	施設管理計画に関する事Ⅰ 施設管理計画に関する事Ⅱ		3年間で対象者全員が受講	71	62	
	放射線管理に関する事	放射線管理	・管理区域への出入管理等、区域管理に関する事 ・線量限度等、被ばく管理に関する事 ・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事 ・管理区域外への移動等、物品移動の管理に関する事 ・協力会社等の放射線防護に関する事	3年間で対象者全員が受講	71	62	
			放射線測定器の取扱い	3年間で対象者全員が受講	13	3	
	核燃料物質および核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関する事	放射性廃棄物管理	放射性固体・液体・気体廃棄物の管理に関する事	3年間で対象者全員が受講	13	3	
		燃料管理	・燃料の臨界管理に関する事 ・燃料の検査、取替、運搬および貯蔵に関する事	3年間で対象者全員が受講	71	62	
	非常の場合に講ずべき処置に関する事		緊急事態応急対策等、原子力防災対策活動に関する事 (アクシデントマネジメント対応を含む)	3年間で対象者全員が受講	13	3	

※人事異動に伴う必須受講者の減少による差異

## 島根原子力発電所の教育訓練実績(2021年度) その3:協力会社従業員対象

(単位:人)

保安教育の内容(保安規定)				実施時期 (教育訓練手順書)	2021年度 教育訓練者数		
大分類	中分類	小分類 (項目)	内容		実績	計画	
入所時に実施する教育	関係法令および保安規定の遵守に関する事	原子炉等規制法、 原子炉施設保安規定	原子炉等規制法に関連する法令の概要ならびに関係法令および保安規定の遵守に関する事	入所後 1週間以内	2832	—※	
	原子炉施設の構造・性能に関する事	設備概要、 主要系統の機能	作業上の留意事項(作業安全に関する事)  原子炉のしくみ  ・原子炉圧力容器等主要機器の構造に関する事 ・原子炉冷却系統等主要系統の機能・性能に関する事				
	原子炉施設の廃止措置に関する事		廃止措置の概要				
	非常の場合に講ずべき処置に関する事		非常の場合に講ずべき処置の概要				
放射線業務 従事者教育	関係法令および保安規定の遵守に関する事	労働安全衛生法に 定める特別の教育	法令、労働安全衛生規則および電離放射線障害防止規則の関係条項	管理区域内において核燃料物質もしくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物を取り扱う業務に就かせる時	573	—※	
	原子炉施設の構造・性能に関する事		原子炉、放射性廃棄物の廃棄設備およびその他の設備の構造に関する事				
	放射線管理に関する事		・原子炉、放射性廃棄物の廃棄設備およびその他の設備の取扱いの方法 ・管理区域への立入りおよび退去の手順 ・外部放射線による線量当量率および空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 ・電離放射線が生体の細胞、組織、器官および全身に与える影響				
	核燃料物質および核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関する事		核燃料物質もしくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物の種類および性状ならびに運搬、貯蔵、廃棄の作業の方法・順序				
	非常の場合に講ずべき処置に関する事		異常な事態が発生した場合における応急措置の方法				
その他 反復教育	関係法令および保安規定の遵守に関する事	原子炉施設保安規定	保安規定(総則、品質保証、体制および評価、保安教育、記録および報告に関する規則の概要)に関する事ならびに関係法令および保安規定の遵守に関する事	10年間で対象者全員が受講完了	24	20	
	原子炉施設の運転に関する事  (原子炉施設の廃止措置の運用に関する事)	運転管理Ⅰ (廃止措置管理Ⅰ)	(放射性廃棄物処理設備に関する事のみ) ・運転上の通則についての概要 ・運転上の留意事項の概要 ・運転上の制限の概要 ・異常時の措置の概要 ・廃止措置の通則、施設運用上の基準についての概要	3年間で対象者全員が受講完了	24	20	
		巡視点検・定期的検査Ⅰ (巡視・定期的検査Ⅰ)	(放射性廃棄物処理設備に関する事のみ) ・巡視点検の範囲と確認項目 ・定期試験の内容と頻度	3年間で対象者全員が受講完了	24	20	
	原子炉施設の運転に関する事	異常時対応 (現場機器対応)	(放射性廃棄物処理設備に関する事のみ) ・各設備の運転操作の概要(現場操作) ・警報発生時の対応操作(現場操作)	1回/年	119	100	
	放射線管理に関する事	放射線計測器取扱	放射線測定器の取扱い		3年間で対象者全員が受講完了	24	20
		放射線管理		(放射性廃棄物処理設備に関する事のみ) ・管理区域への出入り管理等、区域管理に関する事 ・線量限度等、被ばく管理に関する事 ・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事 ・管理区域外への移動等物品移動の管理に関する事 ・協力会社等の放射線防護に関する事	3年間で対象者全員が受講完了	24	20
				(燃料取扱い設備に関する事のみ) ・管理区域への出入り管理等、区域管理に関する事 ・線量限度等、被ばく管理に関する事 ・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事 ・管理区域外への移動等物品移動の管理に関する事 ・協力会社等の放射線防護に関する事	3年間で対象者全員が受講完了	0	0
	核燃料物質および核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関する事	放射性廃棄物管理	(放射性廃棄物処理設備に関する事のみ) 放射性固体・液体・気体廃棄物の管理に関する事		3年間で対象者全員が受講完了	24	20
		燃料管理	(燃料取替機または燃料取扱装置に関する事のみ) ・燃料の臨界管理に関する事 ・燃料の検査、取替、運搬および貯蔵に関する事		3年間で対象者全員が受講完了	0	0
	非常の場合に講ずべき処置に関する事	防災教育	緊急事態応急対策等、原子力防災対策活動に関する事		3年間で対象者全員が受講完了	24	20

※本教育については、人事異動等に伴って実施する教育であるため、計画者数は無し。