

## 島根原子力発電所1号機 取放水の水温 (2021年3月)


日	時刻	発電出力 ※1 (万kW)	放水量 (m <sup>3</sup> /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時		1	14.2	14.6	0.4	※2
2	10時		1	14.2	14.4	0.2	※2
3	10時		1	13.7	13.8	0.1	※2
4	10時		1	13.7	14.0	0.3	※2
5	10時		1	14.0	14.3	0.3	※2
6	10時		22	14.0	14.0	0.0	
7	10時		22	13.7	13.7	0.0	
8	10時		22	13.8	13.8	0.0	
9	10時		22	13.6	13.6	0.0	
10	10時		22	13.8	13.8	0.0	
11	10時		22	14.0	14.0	0.0	
12	10時		22	14.5	14.5	0.0	
13	10時		1	14.4	14.5	0.1	※2
14	10時		1	14.4	14.6	0.2	※2
15	10時		1	14.4	14.7	0.3	※2
16	10時		1	14.5	14.7	0.2	※2
17	10時		1	14.6	14.9	0.3	※2
18	10時		1	14.6	14.9	0.3	※2
19	10時		1	14.5	14.9	0.4	※2
20	10時		1	14.4	14.7	0.3	※2
21	10時		1	14.4	14.6	0.2	※2
22	10時		1	14.5	14.8	0.3	※2
23	10時		1	14.0	14.6	0.6	※2
24	10時		1	14.1	14.7	0.6	※2
25	10時		1	14.5	14.8	0.3	※2
26	10時		1	14.6	15.2	0.6	※2
27	10時		1	14.8	15.4	0.6	※2
28	10時		1	14.9	15.4	0.5	※2
29	10時		1	14.9	15.5	0.6	※2
30	10時		1	15.0	15.5	0.5	※2
31	10時		1	15.0	15.6	0.6	※2

※1: 2015年4月30日付で運転終了

※2: 取水温度は、1号機タービン補機海水ポンプ出口温度 (各号機 循環水ポンプ全台停止中のため)  
放水量は補機冷却系の運転によるもの

# 島根原子力発電所 1 号機 冷却水実績曲線 (2021年3月)

観測時刻 10 時

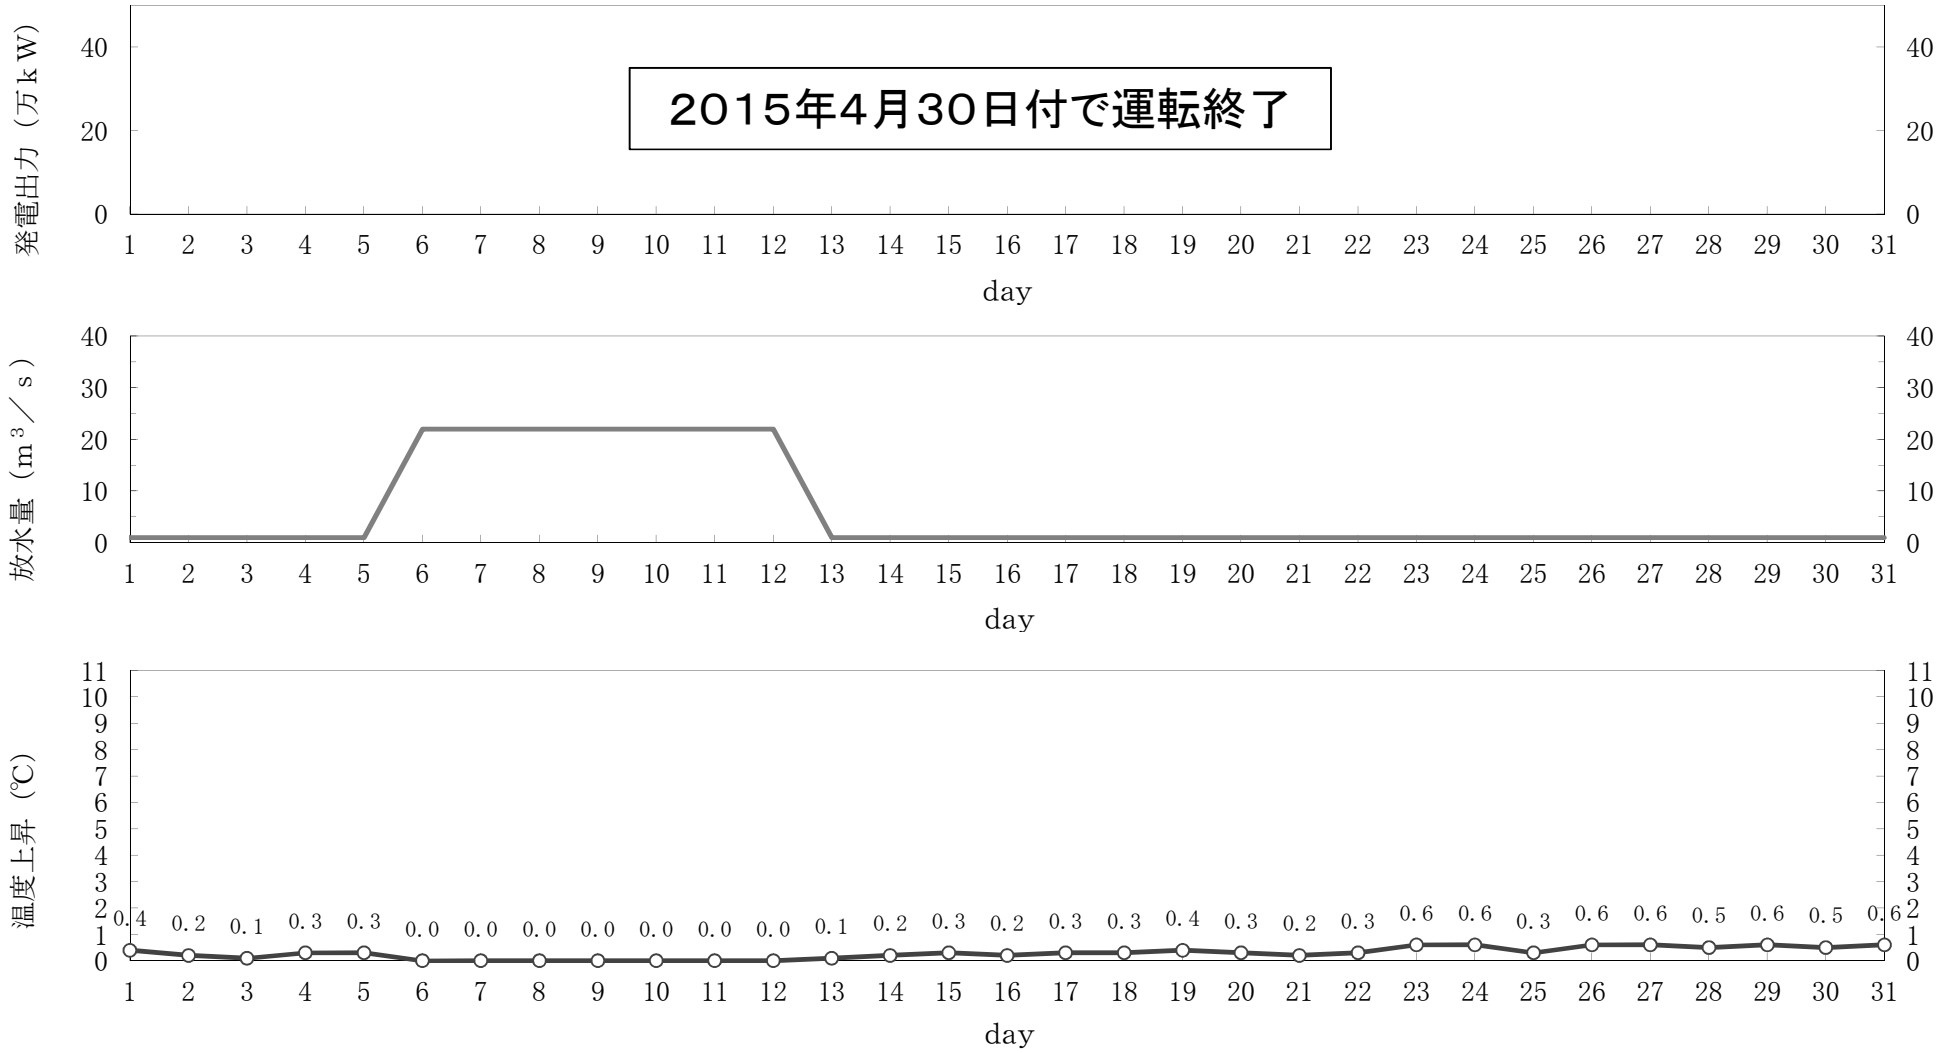

## 島根原子力発電所2号機 取放水の水温 (2021年3月)


日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m <sup>3</sup> /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時	0	2.4	14.0	14.2	0.2	※1
2	10時	0	2.4	14.0	14.2	0.2	※1
3	10時	0	2.4	13.7	13.8	0.1	※1
4	10時	0	2.4	13.5	13.6	0.1	※1
5	10時	0	2.4	13.8	14.0	0.2	※1
6	10時	0	2.4	14.0	14.1	0.1	※2
7	10時	0	2.4	13.7	13.9	0.2	※2
8	10時	0	2.4	13.8	13.9	0.1	※2
9	10時	0	2.4	13.6	13.8	0.2	※2
10	10時	0	2.4	13.8	13.9	0.1	※2
11	10時	0	2.4	14.0	14.2	0.2	※2
12	10時	0	2.4	14.5	14.5	0.0	※2
13	10時	0	2.4	14.0	14.4	0.4	※1
14	10時	0	2.4	14.1	14.4	0.3	※1
15	10時	0	2.4	14.1	14.3	0.2	※1
16	10時	0	2.4	14.2	14.4	0.2	※1
17	10時	0	2.4	14.3	14.6	0.3	※1
18	10時	0	2.4	14.3	14.9	0.6	※1
19	10時	0	2.4	14.3	14.6	0.3	※1
20	10時	0	2.4	14.2	14.5	0.3	※1
21	10時	0	2.4	14.3	14.6	0.3	※1
22	10時	0	2.4	14.2	14.5	0.3	※1
23	10時	0	2.4	14.1	14.3	0.2	※1
24	10時	0	2.4	14.1	14.3	0.2	※1
25	10時	0	2.4	14.2	14.6	0.4	※1
26	10時	0	2.4	14.5	14.8	0.3	※1
27	10時	0	2.4	14.7	15.0	0.3	※1
28	10時	0	2.4	14.8	15.1	0.3	※1
29	10時	0	2.4	14.8	15.1	0.3	※1
30	10時	0	2.4	14.9	15.2	0.3	※1
31	10時	0	2.4	15.1	15.3	0.2	※1

※1：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）  
放水量は補機冷却系の運転によるもの

※2：取水温度は、1号機 取水温度（2号機 循環水ポンプ全台停止中のため）  
放水量は補機冷却系の運転によるもの

# 島根原子力発電所 2号機 冷却水実績曲線 (2021年3月)

観測時刻 10時

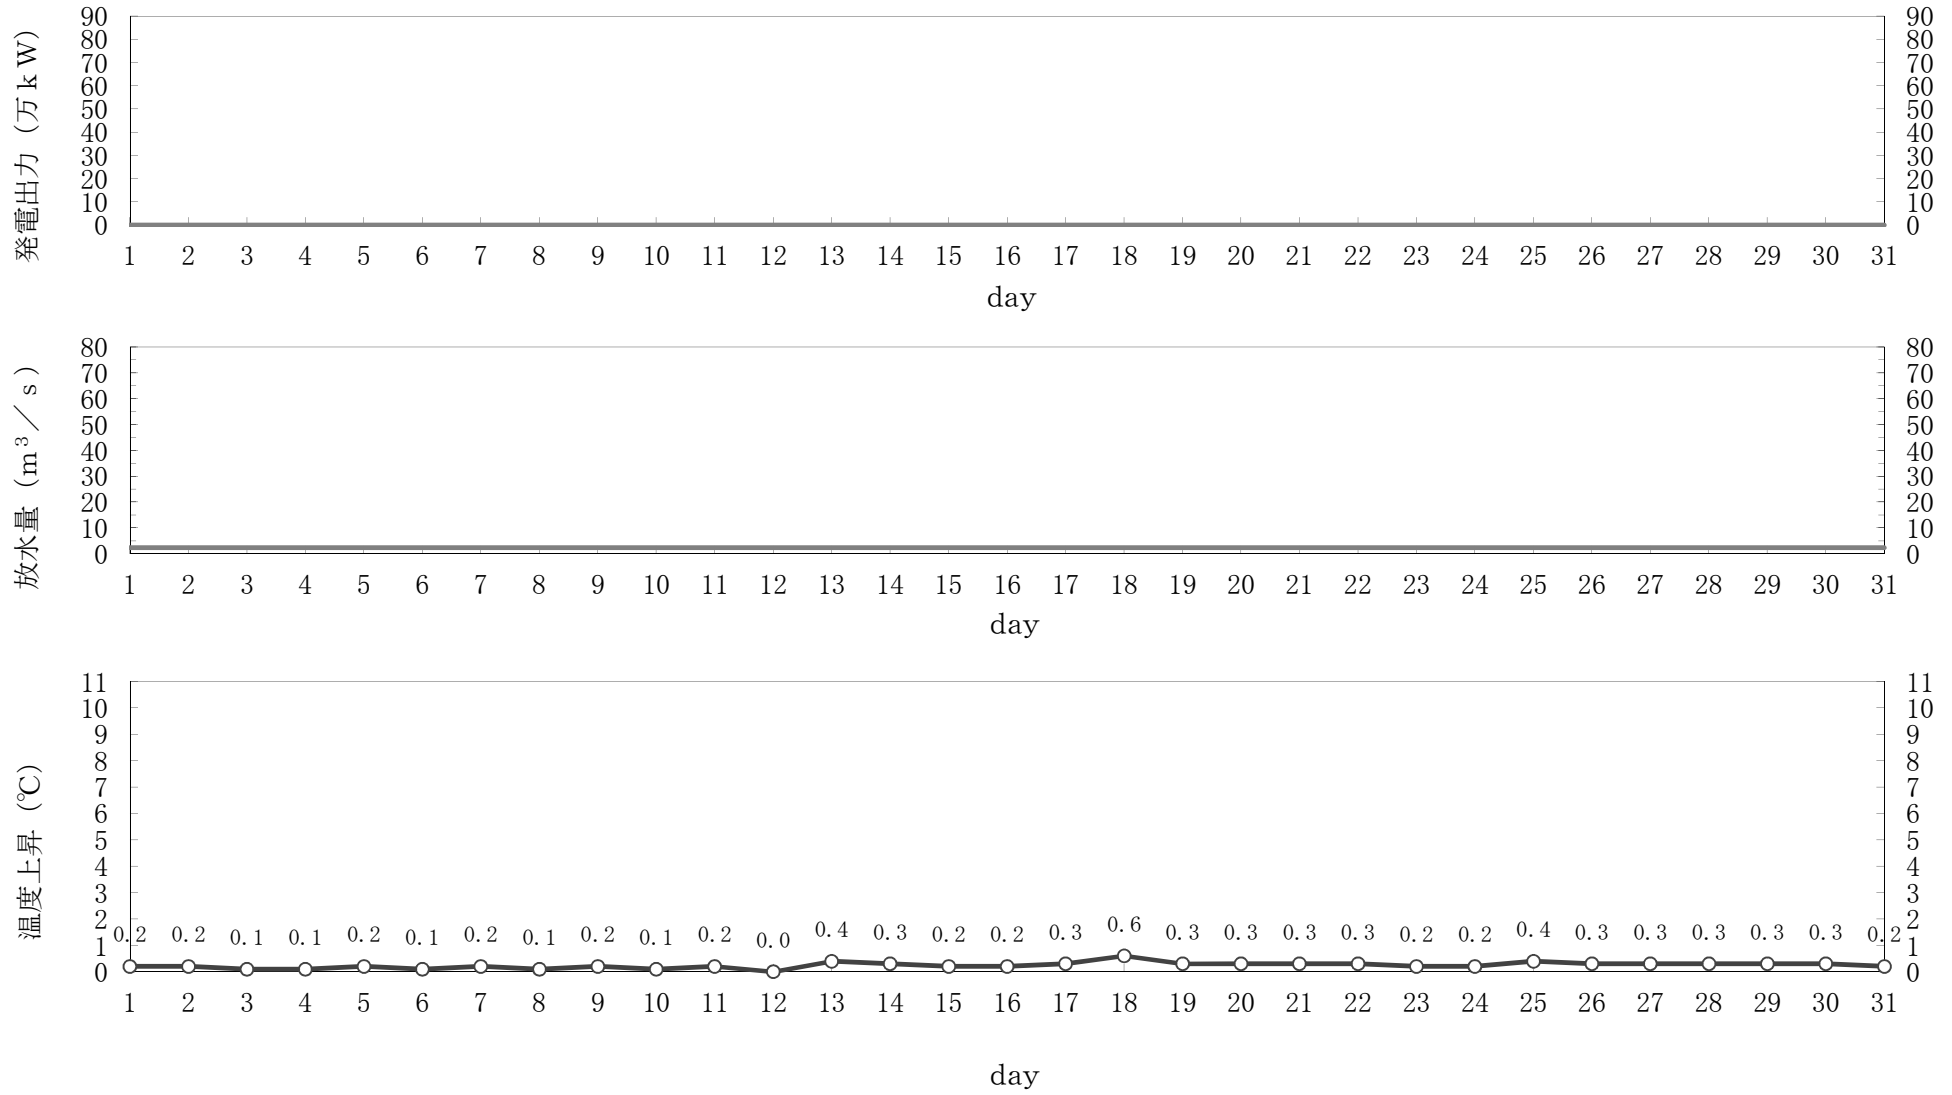

## 島根原子力発電所3号機 取放水の水温（2021年3月）

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 ( $\text{m}^3/\text{s}$ )	取水温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	放水温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	温度上昇 ( $^{\circ}\text{C}$ )	備考
1	10時	0	3	14.0	14.4	0.4	※1
2	10時	0	3	14.0	14.3	0.3	※1
3	10時	0	3	13.7	13.9	0.2	※1
4	10時	0	3	13.5	13.8	0.3	※1
5	10時	0	3	13.8	14.2	0.4	※1
6	10時	0	3	14.0	14.3	0.3	※2
7	10時	0	3	13.7	13.9	0.2	※2
8	10時	0	3	13.8	14.0	0.2	※2
9	10時	0	3	13.6	13.8	0.2	※2
10	10時	0	3	13.8	14.1	0.3	※2
11	10時	0	3	14.0	14.3	0.3	※2
12	10時	0	3	14.5	14.7	0.2	※2
13	10時	0	3	14.0	14.5	0.5	※1
14	10時	0	3	14.1	14.4	0.3	※1
15	10時	0	3	14.1	14.5	0.4	※1
16	10時	0	3	14.2	14.7	0.5	※1
17	10時	0	3	14.3	14.5	0.2	※1
18	10時	0	3	14.3	14.4	0.1	※1
19	10時	0	3	14.3	14.6	0.3	※1
20	10時	0	3	14.2	14.6	0.4	※1
21	10時	0	3	14.3	14.7	0.4	※1
22	10時	0	3	14.2	14.6	0.4	※1
23	10時	0	3	14.1	14.4	0.3	※1
24	10時	0	3	14.1	14.4	0.3	※1
25	10時	0	3	14.2	14.6	0.4	※1
26	10時	0	3	14.5	15.0	0.5	※1
27	10時	0	3	14.7	15.3	0.6	※1
28	10時	0	3	14.8	15.4	0.6	※1
29	10時	0	3	14.8	15.3	0.5	※1
30	10時	0	3	14.9	15.4	0.5	※1
31	10時	0	3	15.1	15.7	0.6	※1

※1：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）  
放水量は補機冷却系の運転によるもの

※2：取水温度は、1号機 取水温度（2、3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）  
放水量は補機冷却系の運転によるもの

# 島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線 (2021年3月)

観測時刻 10 時

