

島根原子力発電所1号機 取放水の水温 (2022年1月)


日	時刻	発電出力 ※1 (万kW)	放水量 (m ³ /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時		1	15.4	15.7	0.3	※2
2	10時		1	15.2	15.6	0.4	※2
3	10時		1	15.4	15.7	0.3	※2
4	10時		1	15.0	15.4	0.4	※2
5	10時		1	15.2	15.6	0.4	※2
6	10時		1	15.1	15.4	0.3	※2
7	10時		1	15.1	15.5	0.4	※2
8	10時		1	14.9	15.5	0.6	※2
9	10時		1	14.9	15.5	0.6	※2
10	10時		1	14.9	15.5	0.6	※2
11	10時		1	14.9	15.3	0.4	※2
12	10時		1	14.4	15.0	0.6	※2
13	10時		1	14.2	14.6	0.4	※2
14	10時		1	14.4	14.5	0.1	※2
15	10時		1	14.2	14.5	0.3	※2
16	10時		1	14.4	14.7	0.3	※2
17	10時		1	13.9	14.4	0.5	※2
18	10時		1	13.8	14.1	0.3	※2
19	10時		1	14.0	14.3	0.3	※2
20	10時		1	13.9	14.3	0.4	※2
21	10時		1	13.5	13.9	0.4	※2
22	10時		1	13.5	13.9	0.4	※2
23	10時		1	13.6	14.0	0.4	※2
24	10時		1	13.6	14.0	0.4	※2
25	10時		1	13.6	14.0	0.4	※2
26	10時		1	13.8	14.1	0.3	※2
27	10時		1	13.6	14.1	0.5	※2
28	10時		1	13.7	14.1	0.4	※2
29	10時		1	13.6	14.1	0.5	※2
30	10時		1	13.3	13.7	0.4	※2
31	10時		1	13.2	13.7	0.5	※2

※1: 2015年4月30日付で運転終了

※2: 取水温度は、1号機タービン補機海水ポンプ出口温度 (各号機 循環水ポンプ全台停止中のため)
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 1 号機 冷却水実績曲線 (2022年1月)

観測時刻 10 時

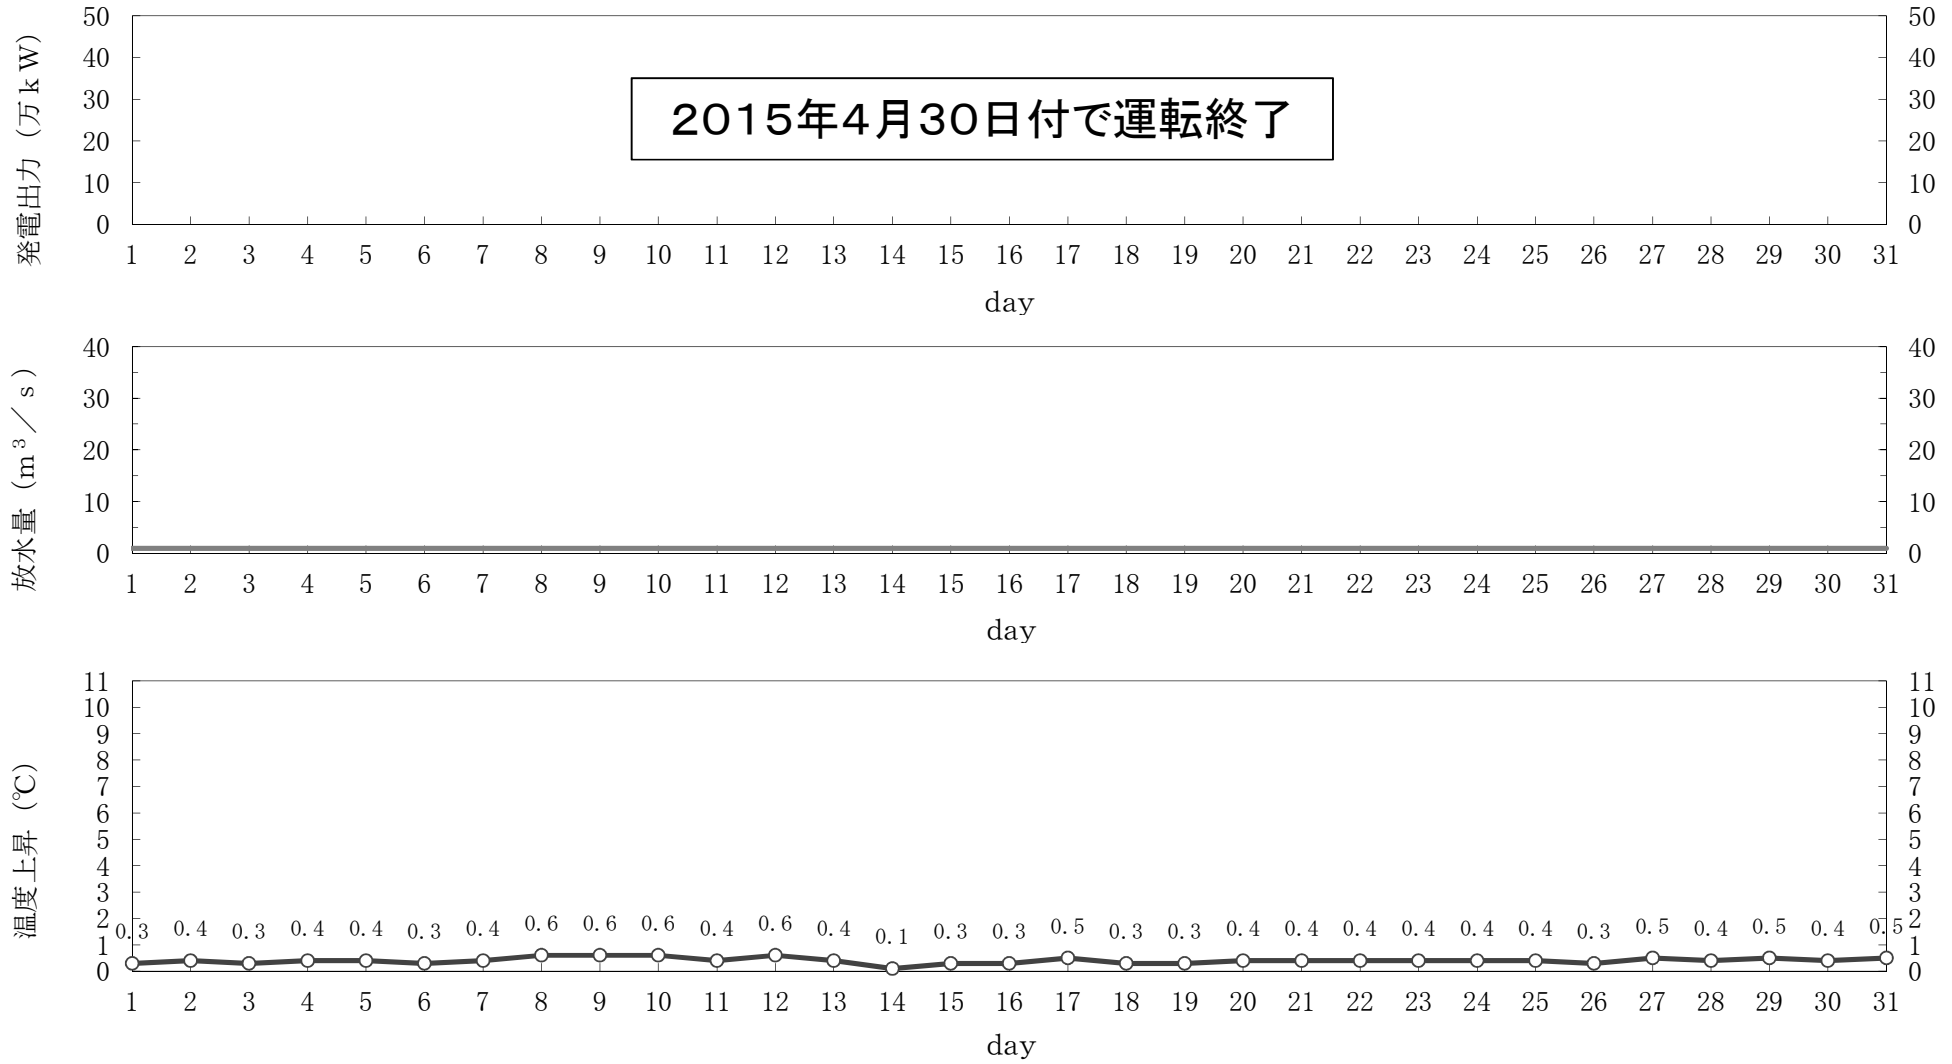


島根原子力発電所2号機 取放水の水温 (2022年1月)

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m ³ /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時	0	2.4	15.5	15.4	0.0	※1
2	10時	0	2.4	15.3	15.4	0.1	※1
3	10時	0	2.4	15.3	15.5	0.2	※1
4	10時	0	2.4	15.1	15.4	0.3	※1
5	10時	0	2.4	15.2	15.5	0.3	※1
6	10時	0	2.4	15.1	15.3	0.2	※1
7	10時	0	2.4	15.1	15.5	0.4	※1
8	10時	0	2.4	15.0	15.2	0.2	※1
9	10時	0	2.4	15.0	15.2	0.2	※1
10	10時	0	2.4	15.0	15.2	0.2	※1
11	10時	0	2.4	14.9	15.1	0.2	※1
12	10時	0	2.4	14.4	14.6	0.2	※1
13	10時	0	2.4	14.1	14.5	0.4	※1
14	10時	0	2.4	14.0	14.1	0.1	※1
15	10時	0	2.4	14.1	14.3	0.2	※1
16	10時	0	2.4	14.2	14.4	0.2	※1
17	10時	0	2.4	13.9	14.2	0.3	※1
18	10時	0	2.4	13.7	13.9	0.2	※1
19	10時	0	2.4	14.0	14.2	0.2	※1
20	10時	0	2.4	13.8	14.1	0.3	※1
21	10時	0	2.4	13.5	13.7	0.2	※1
22	10時	0	2.4	13.7	13.9	0.2	※1
23	10時	0	2.4	13.8	13.9	0.1	※1
24	10時	0	2.4	13.6	13.9	0.3	※1
25	10時	0	2.4	13.6	14.1	0.5	※1
26	10時	0	2.4	13.8	14.0	0.2	※1
27	10時	0	2.4	13.7	13.9	0.2	※1
28	10時	0	2.4	13.8	13.9	0.1	※1
29	10時	0	2.4	13.6	13.8	0.2	※1
30	10時	0	2.4	13.2	13.5	0.3	※1
31	10時	0	2.4	13.2	13.4	0.2	※1

※1：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 2号機 冷却水実績曲線 (2022年1月)

観測時刻 10時

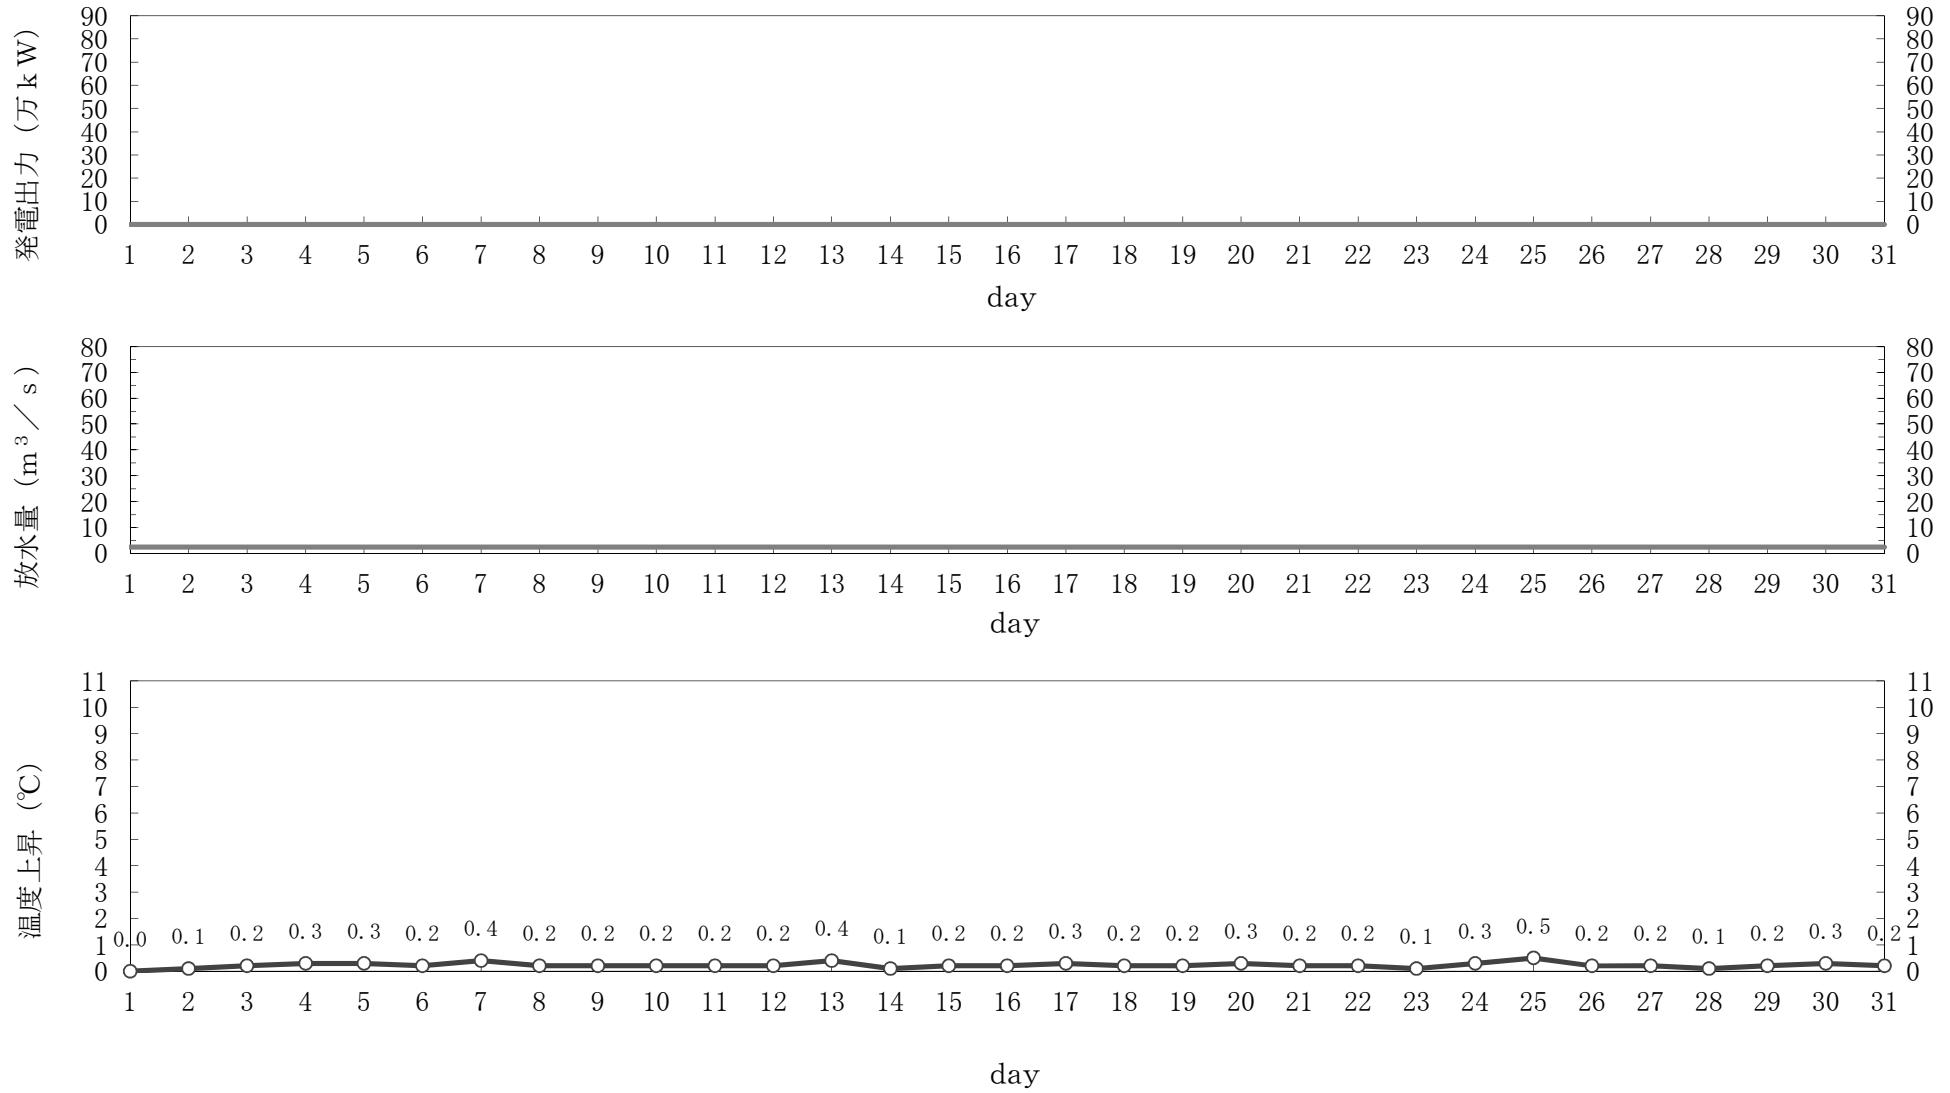

島根原子力発電所 3号機 取放水の水温 (2022年1月)

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m ³ /s)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備考
1	10時	0	3	15.5	15.4	0.0	※1
2	10時	0	3	15.3	15.5	0.2	※1
3	10時	0	3	15.3	15.5	0.2	※1
4	10時	0	3	15.1	15.4	0.3	※1
5	10時	0	3	15.2	15.4	0.2	※1
6	10時	0	3	15.1	15.4	0.3	※1
7	10時	0	3	15.1	15.4	0.3	※1
8	10時	0	3	15.0	15.3	0.3	※1
9	10時	0	3	15.0	15.2	0.2	※1
10	10時	0	3	15.0	15.2	0.2	※1
11	10時	0	3	14.9	15.1	0.2	※1
12	10時	0	3	14.4	14.7	0.3	※1
13	10時	0	3	14.1	14.6	0.5	※1
14	10時	0	3	14.0	14.3	0.3	※1
15	10時	0	3	14.1	14.4	0.3	※1
16	10時	0	3	14.2	14.5	0.3	※1
17	10時	0	3	13.9	14.3	0.4	※1
18	10時	0	3	13.7	14.0	0.3	※1
19	10時	0	3	14.0	14.2	0.2	※1
20	10時	0	3	13.8	14.1	0.3	※1
21	10時	0	3	13.5	13.8	0.3	※1
22	10時	0	3	13.7	13.8	0.1	※1
23	10時	0	3	13.8	13.9	0.1	※1
24	10時	0	3	13.6	13.9	0.3	※1
25	10時	0	3	13.6	13.8	0.2	※1
26	10時	0	3	13.8	13.9	0.1	※1
27	10時	0	3	13.7	13.8	0.1	※1
28	10時	0	3	13.8	13.8	0.0	※1
29	10時	0	3	13.6	13.7	0.1	※1
30	10時	0	3	13.2	13.4	0.2	※1
31	10時	0	3	13.2	13.4	0.2	※1

※1：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線 (2022年1月)

観測時刻 10 時

