

島根原子力発電所 1 号機 取放水の水温 (2021年2月)

日	時刻	発電出力 ※1 (万kW)	放水量 (m ³ /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時		1	13.2	13.5	0.3	※2
2	10時		1	13.1	13.5	0.4	※2
3	10時		1	12.9	13.2	0.3	※2
4	10時		1	12.6	13.0	0.4	※2
5	10時		1	12.6	13.0	0.4	※2
6	10時		1	13.1	13.5	0.4	※2
7	10時		1	13.3	13.5	0.2	※2
8	10時		1	13.5	13.7	0.2	※2
9	10時		1	13.2	13.5	0.3	※2
10	10時		1	13.3	13.5	0.2	※2
11	10時		1	13.6	13.9	0.3	※2
12	10時		1	14.0	14.4	0.4	※2
13	10時		1	14.0	14.4	0.4	※2
14	10時		1	14.1	14.4	0.3	※2
15	10時		1	14.4	14.5	0.1	※2
16	10時		1	14.0	14.5	0.5	※2
17	10時		1	13.7	14.0	0.3	※2
18	10時		1	13.2	13.5	0.3	※2
19	10時		1	13.4	13.6	0.2	※2
20	10時		1	13.6	14.1	0.5	※2
21	10時		1	13.8	14.5	0.7	※2
22	10時		1	13.9	14.5	0.6	※2
23	10時		1	14.2	14.6	0.4	※2
24	10時		1	13.9	14.5	0.6	※2
25	10時		1	14.2	14.6	0.4	※2
26	10時		1	14.3	14.5	0.2	※2
27	10時		1	13.9	14.2	0.3	※2
28	10時		1	13.7	14.1	0.4	※2


※1：2015年4月30日付で運転終了

※2：取水温度は、1号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 1号機 冷却水実績曲線 (2021年2月)


観測時刻 10時

発電出力 (万 kW)

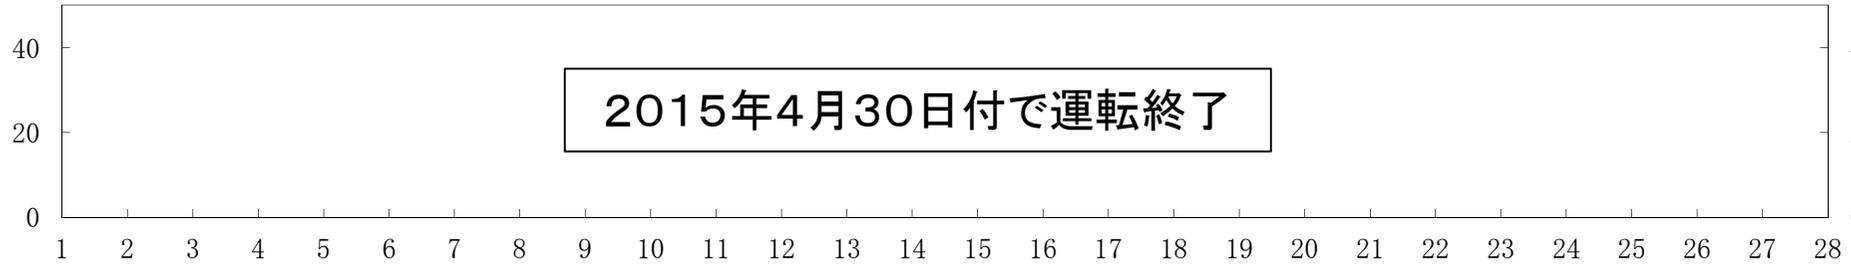


day

放水量 (m³/s)

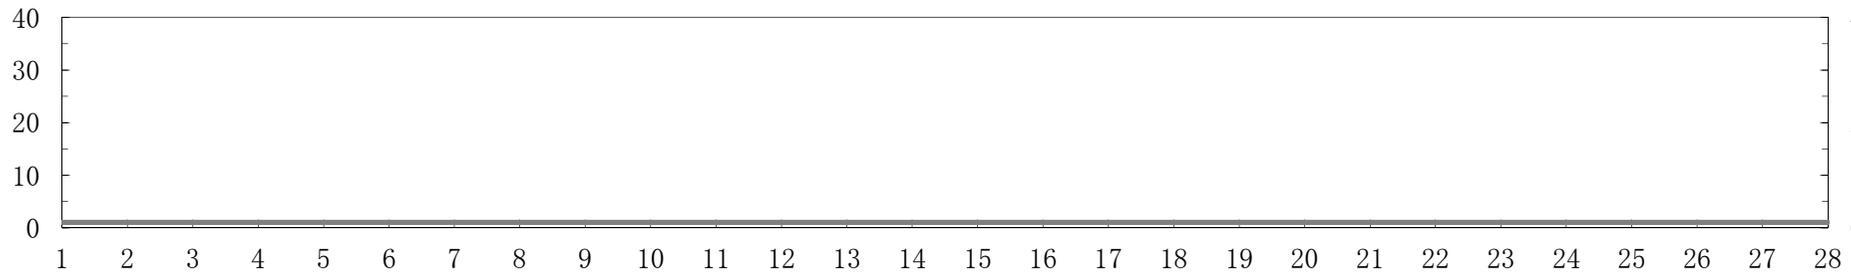

day

温度上昇 (°C)

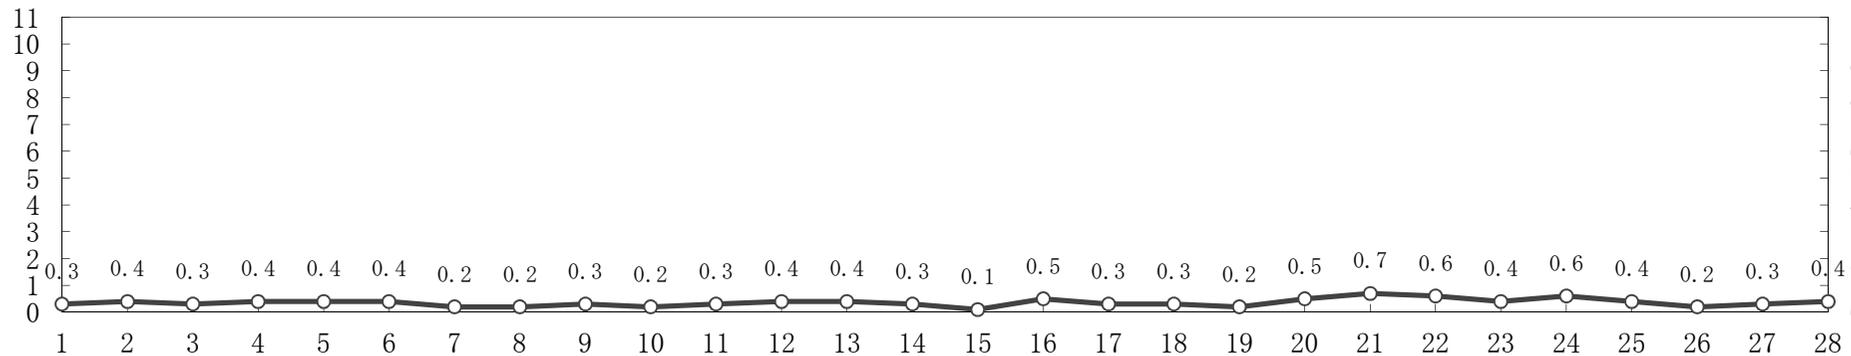

day




島根原子力発電所2号機 取放水の水温 (2021年2月)

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m ³ /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時	0	2.4	13.2	13.4	0.2	※1
2	10時	0	2.4	13.2	13.3	0.1	※1
3	10時	0	2.4	12.7	13.1	0.4	※1
4	10時	0	2.4	12.5	12.8	0.3	※1
5	10時	0	2.4	12.5	12.8	0.3	※1
6	10時	0	2.4	13.0	13.2	0.2	※1
7	10時	0	2.4	13.0	13.4	0.4	※1
8	10時	0	2.4	13.3	13.7	0.4	※1
9	10時	0	2.4	13.1	13.4	0.3	※1
10	10時	0	2.4	13.2	13.3	0.1	※1
11	10時	0	2.4	13.4	13.7	0.3	※1
12	10時	0	2.4	13.8	14.1	0.3	※1
13	10時	0	2.4	13.8	14.1	0.3	※1
14	10時	0	2.4	14.0	14.1	0.1	※1
15	10時	0	2.4	14.1	14.3	0.2	※1
16	10時	0	2.4	13.8	14.1	0.3	※1
17	10時	0	2.4	13.5	13.9	0.4	※1
18	10時	0	2.4	13.2	13.4	0.2	※1
19	10時	0	2.4	13.2	13.5	0.3	※1
20	10時	0	2.4	13.5	13.8	0.3	※1
21	10時	0	2.4	13.8	14.1	0.3	※1
22	10時	0	2.4	13.9	14.1	0.2	※1
23	10時	0	2.4	14.0	14.3	0.3	※1
24	10時	0	2.4	13.8	14.1	0.3	※1
25	10時	0	2.4	13.8	14.2	0.4	※1
26	10時	0	2.4	13.9	14.3	0.4	※1
27	10時	0	2.4	13.7	14.0	0.3	※1
28	10時	0	2.4	13.5	13.8	0.3	※1

※1：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 2号機 冷却水実績曲線 (2021年2月)

観測時刻 10時

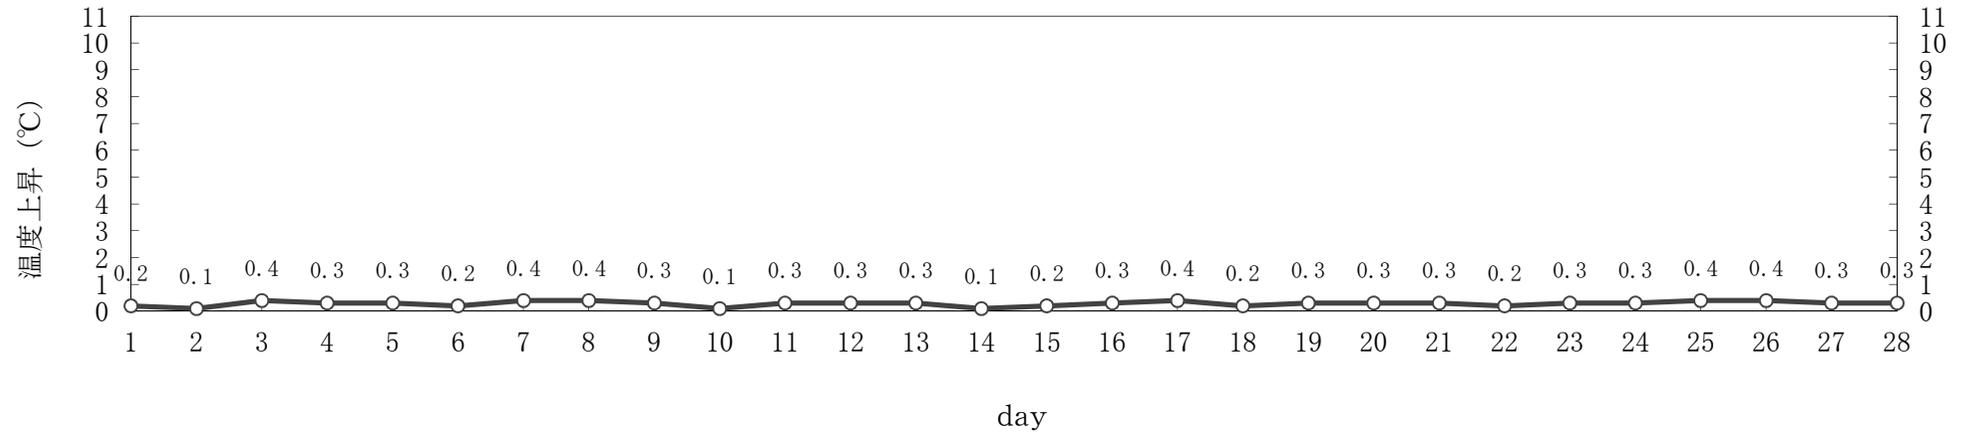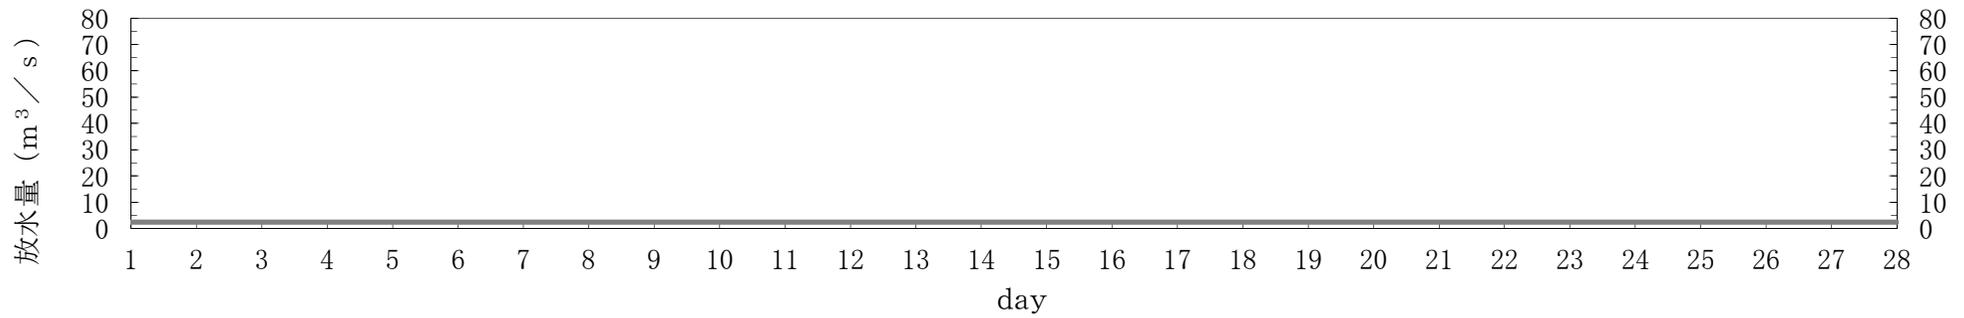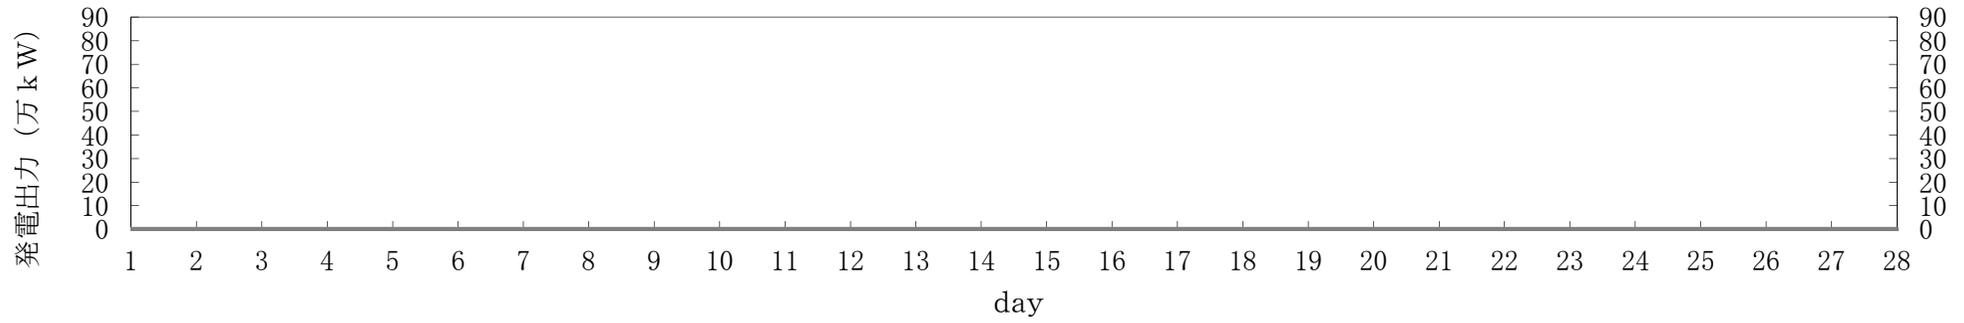

島根原子力発電所3号機 取放水の水温 (2021年2月)

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m ³ /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時	0	3	13.2	13.3	0.1	※1
2	10時	0	3	13.2	13.3	0.1	※1
3	10時	0	3	12.7	13.0	0.3	※1
4	10時	0	3	12.5	12.8	0.3	※1
5	10時	0	3	12.5	12.8	0.3	※1
6	10時	0	3	13.0	13.2	0.2	※1
7	10時	0	3	13.0	13.3	0.3	※1
8	10時	0	3	13.3	13.6	0.3	※1
9	10時	0	3	13.1	13.4	0.3	※1
10	10時	0	3	13.2	13.6	0.4	※1
11	10時	0	3	13.4	13.7	0.3	※1
12	10時	0	3	13.8	14.0	0.2	※1
13	10時	0	3	13.8	14.0	0.2	※1
14	10時	0	3	14.0	14.1	0.1	※1
15	10時	0	3	14.1	14.4	0.3	※1
16	10時	0	3	13.8	14.1	0.3	※1
17	10時	0	3	13.5	14.0	0.5	※1
18	10時	0	3	13.2	13.7	0.5	※1
19	10時	0	3	13.2	13.6	0.4	※1
20	10時	0	3	13.5	13.9	0.4	※1
21	10時	0	3	13.8	14.1	0.3	※1
22	10時	0	3	13.9	14.2	0.3	※1
23	10時	0	3	14.0	14.4	0.4	※1
24	10時	0	3	13.8	14.3	0.5	※1
25	10時	0	3	13.8	14.3	0.5	※1
26	10時	0	3	13.9	14.4	0.5	※1
27	10時	0	3	13.7	14.3	0.6	※1
28	10時	0	3	13.5	14.1	0.6	※1

※1: 取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度(各号機 循環水ポンプ全台停止中のため)
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3号機 冷却水実績曲線 (2021年2月)

観測時刻 10時

