


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2019年6月）

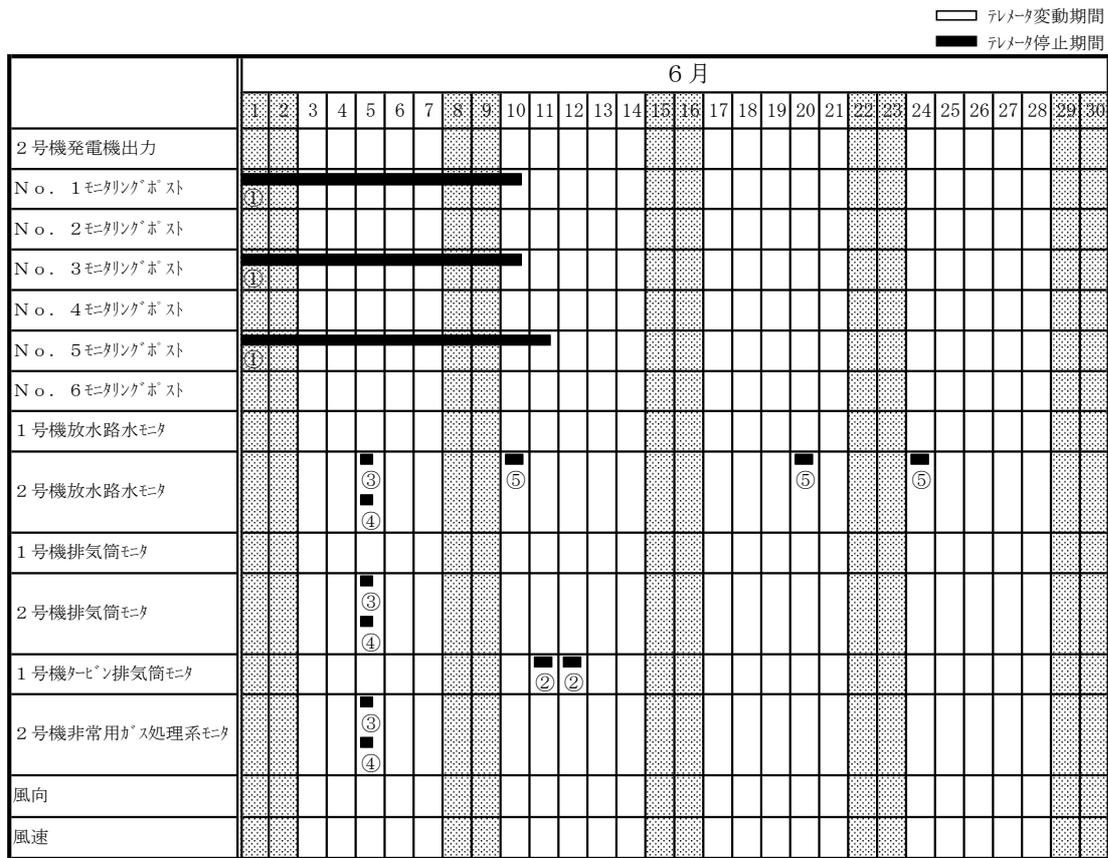

【作業内容】

- ①モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止  
 2019年6月1日（土）0：00～2019年6月10日（月）18：00  
 2019年6月1日（土）0：00～2019年6月11日（火）18：00
- ②1号機所内蒸気ヘッダ入口ドレン弁取替修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
 2019年6月11日（火）9：00～17：00  
 2019年6月12日（水）9：00～17：00
- ③2号機ケーブル処理室固定式消火設備干涉対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
 2019年6月5日（水）10：00～12：00
- ④2号機ケーブル処理室既設壁撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
 2019年6月5日（水）10：00～12：00
- ⑤2号機放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止  
 2019年6月10日（月）9：00～18：00  
 2019年6月20日（木）9：00～18：00  
 2019年6月24日（月）9：00～18：00

【排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.9	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	3.3	2.0
2号機放水路水モニタ	4.5	5.3	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.5

単位：cps（2分平均値）

以上