


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2019年12月）

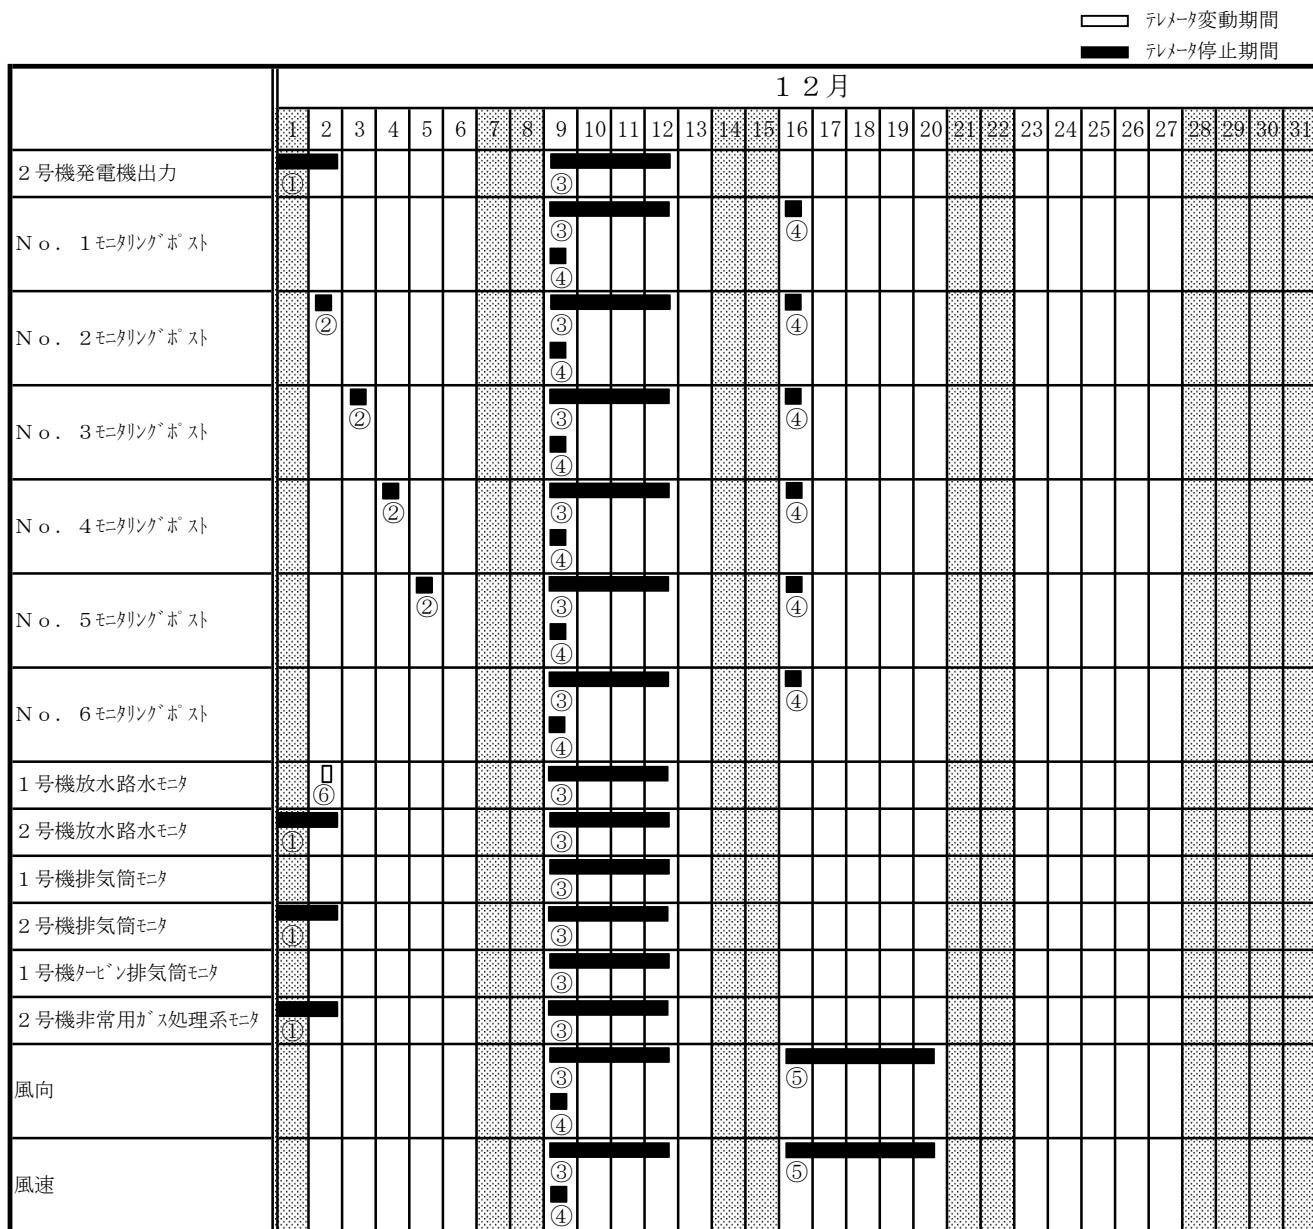

[作業内容]

①2号機運転監視用計算機部品取替え工事に伴う伝送停止

2019年12月1日（日）0:00～2019年12月2日（月）17:00

②モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止

2019年12月2日（月）9:00～18:00

2019年12月3日（火）9:00～17:00

2019年12月4日（水）9:00～17:00

2019年12月5日（木）9:00～17:00

③安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止

2019年12月9日（月）9:00～2019年12月12日（木）17:00

④野外モニタ監視盤移設工事に伴う伝送停止

2019年12月9日（月）9:00～18:00

2019年12月16日（月）9:00～19:00

⑤気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止

2019年12月16日（月）9:00～2019年12月20日（金）17:00

[変動内容]

⑥1号機放水路水モニタ 降雨の影響による指示変動

2019年12月2日（月）13:25～14:30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒]

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(12月分)]

| 測定項目 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
|-----------------|-----|-------|-----|
| 1号機排気筒モニタ | 5.8 | 6.8 | 5.0 |
| 2号機排気筒モニタ | 3.0 | 3.7 | 2.5 |
| 1号機放水路水モニタ | 2.4 | 18.8* | 2.0 |
| 2号機放水路水モニタ | 4.3 | 6.5 | 3.7 |
| 1号機タービン建物排気筒モニタ | 4.4 | 5.4 | 3.6 |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | 2.9 | 3.5 | 2.4 |

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上