











# 島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)

平成30年2月16日 第1回  
9時50分～12時07分

出力 (万kW)	1号機	-*
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	1
	2号機	25
	3号機	3
天候		晴
気温 (°C)		7.3
風向		南
風速 (m/s)		3.4
風浪		2

※平成27年4月30日付で運転終了  
[基準水温]  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500  
の5点の平均値  
[1°C上昇域予測包絡範囲の凡例]

—— 島根原子力発電所2号機修正環境影響調査書より  
- - - - 島根原子力発電所3号機環境影響評価書より

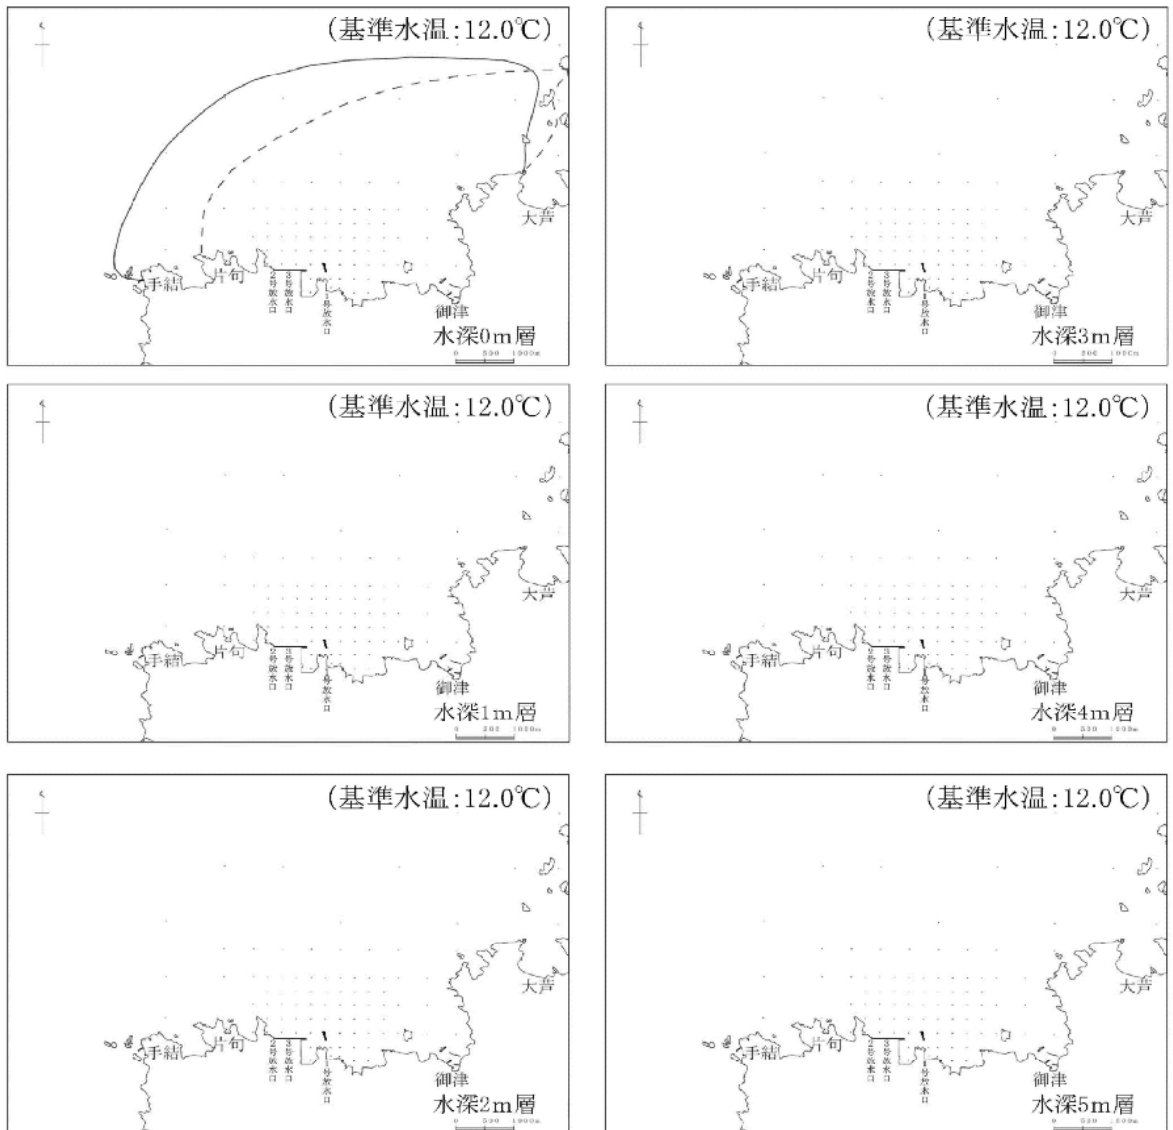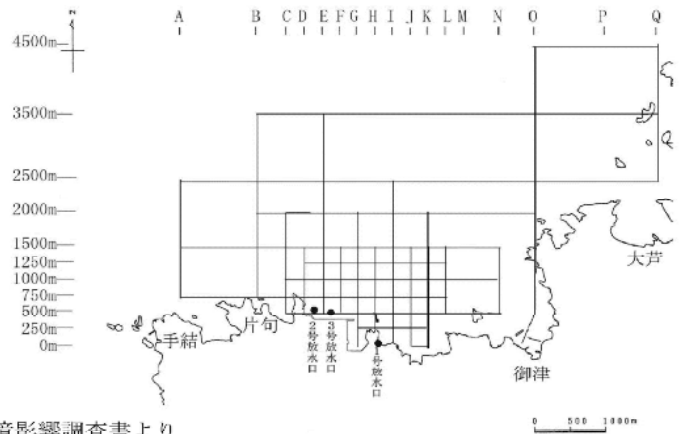

◎基準水温より1°C以上高い水温上昇域は  
確認されなかった。

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域








# 島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)

平成30年2月16日 第2回  
12時30分～14時44分

出力 (万kW)	1号機	—*
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	1
	2号機	25
	3号機	3
天候	曇	
気温	(℃)	9.8
風向	南南西	
風速	(m/s)	2.5
風浪	2	

※平成27年4月30日付で運転終了  
[基準水温]  
A2500、E3500、E3500、M3500、O4500  
の5点の平均値  
[1℃上昇域予測包絡範囲の凡例]

—— 島根原子力発電所2号機修正環境影響調査書より  
- - - - 島根原子力発電所3号機環境影響評価書より

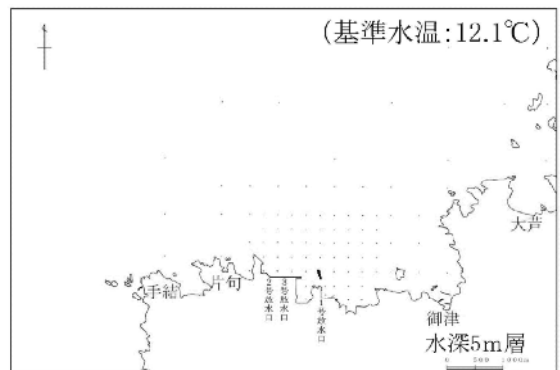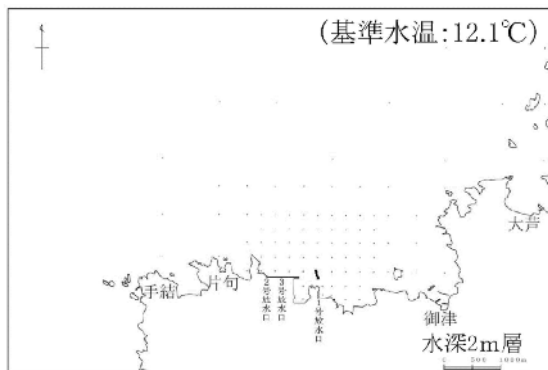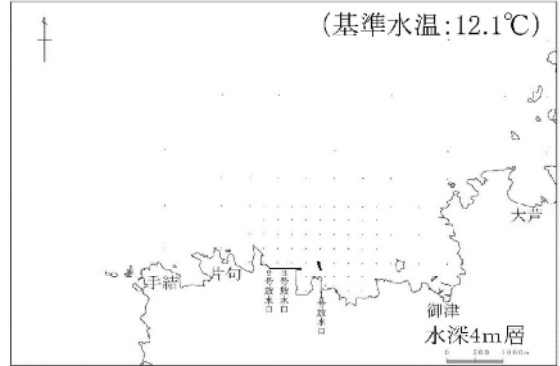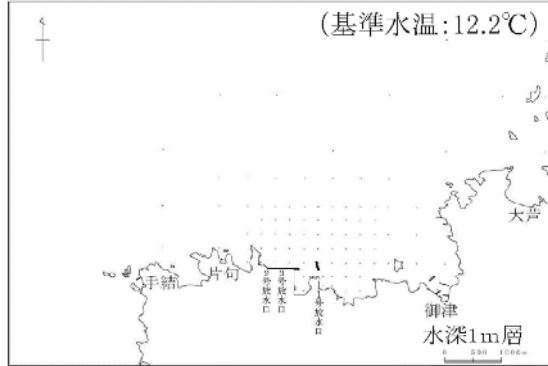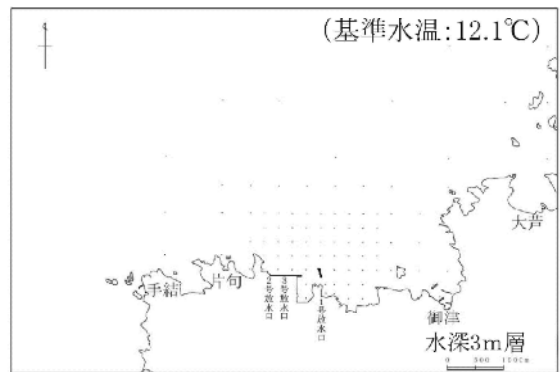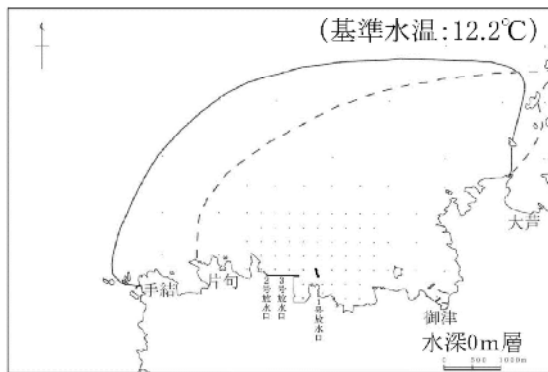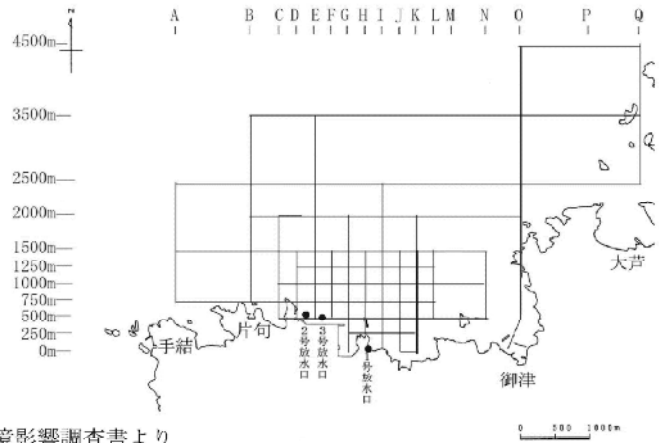

◎基準水温より1℃以上高い水温上昇域は  
確認されなかった。









- 基準水温より1℃以上高い水温上昇域
- 基準水温より2℃以上高い水温上昇域
- 基準水温より3℃以上高い水温上昇域

# 島根原子力発電所 格子状定線の水鉛直分布図 (基準水温との温度差)

平成30年2月16日 第1回  
9時50分～12時07分

出力 (万kW)	1号機	-*
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	1
	2号機	25
	3号機	3
天候		晴
気温	(°C)	7.3
風向		南
風速	(m/s)	3.4
風浪		2

断面位置見取図

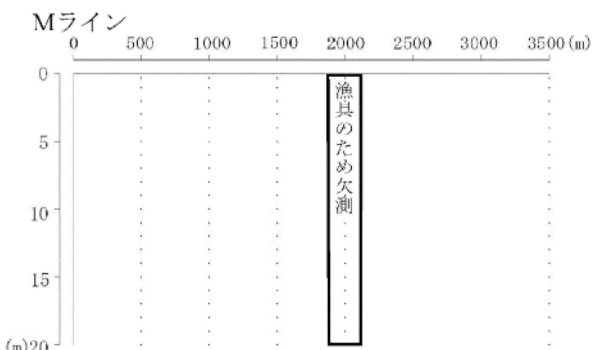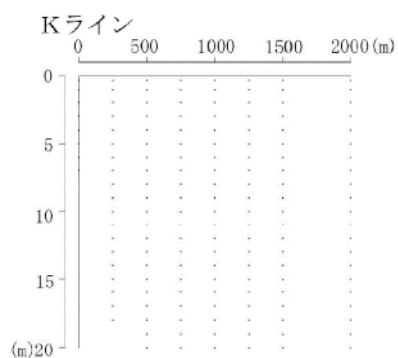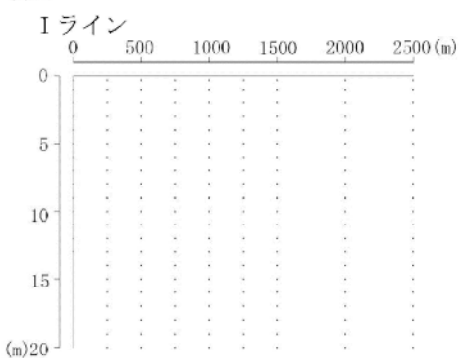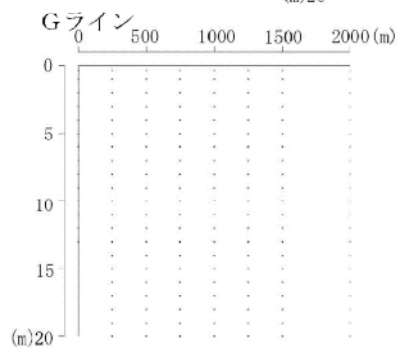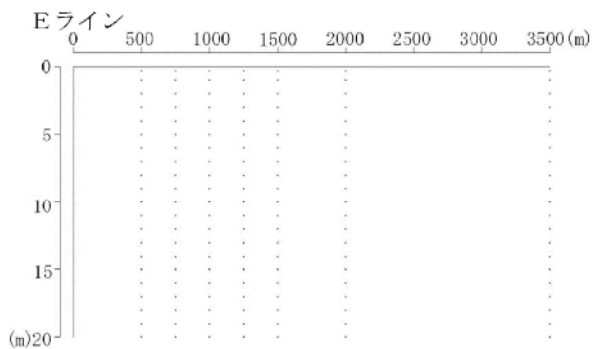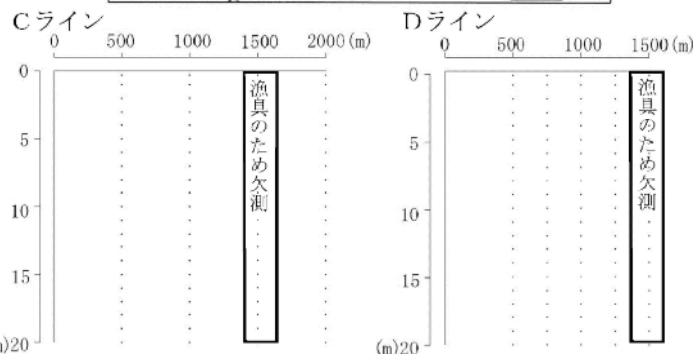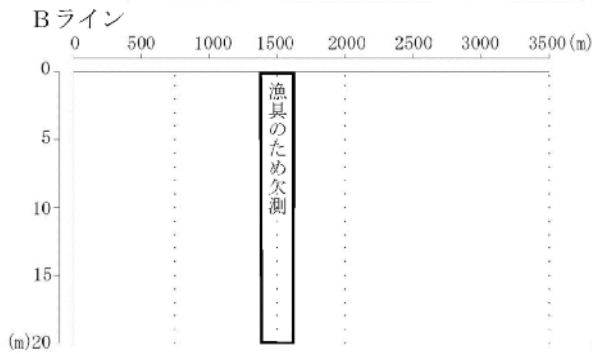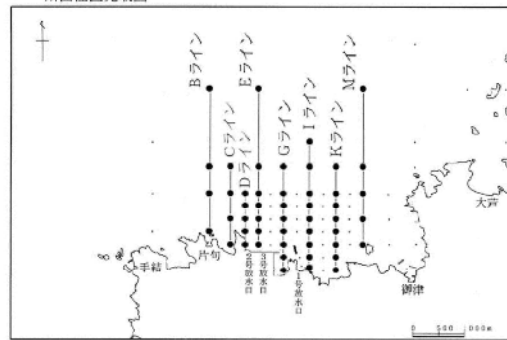

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

水深	基準水温(°C)
0m層	12.0
1m層	12.0
2m層	12.0
3m層	12.0
4m層	12.0
5m層	12.0









※平成27年4月30日付で運転終了  
[基準水温]  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500の5点の平均値

島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図 (基準水温との温度差)

平成30年2月16日 第2回  
12時30分～14時44分

出力 (万kW)	1号機	-*
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	1
	2号機	25
	3号機	3
天候		曇
気温	(°C)	9.8
風向		南南西
風速	(m/s)	2.5
風浪		2

断面位置見取図

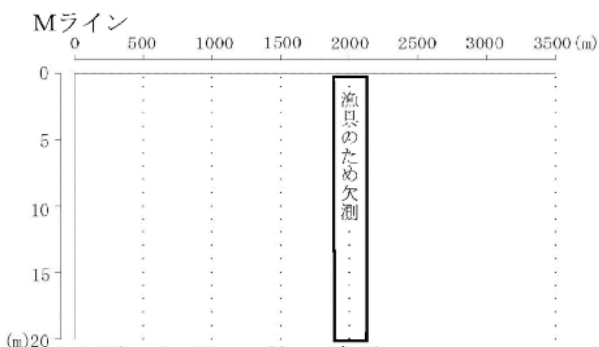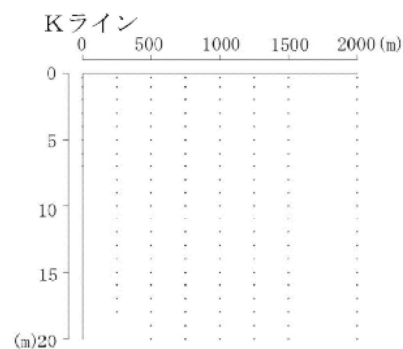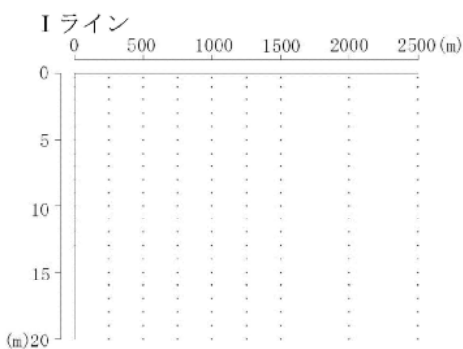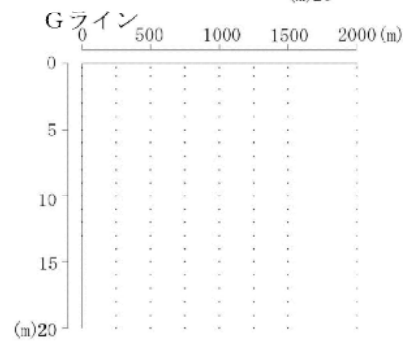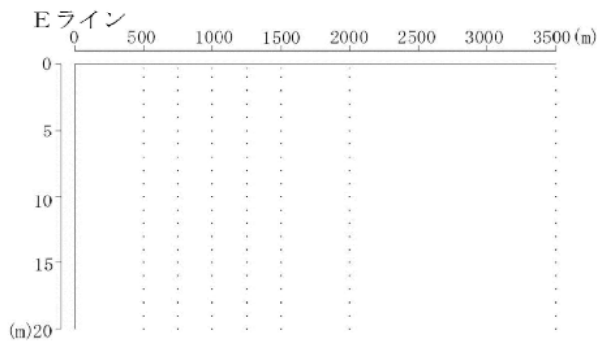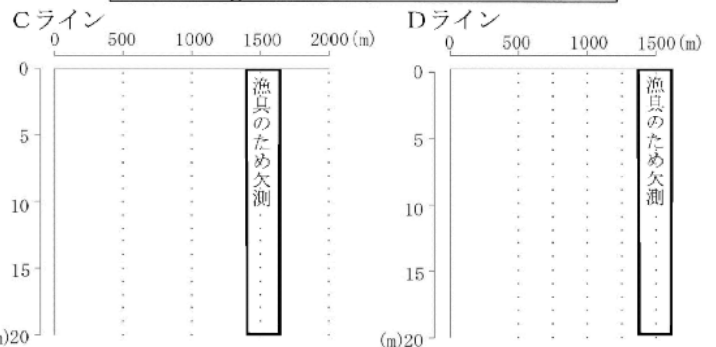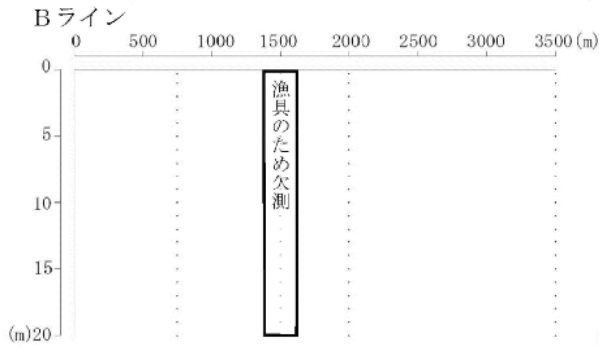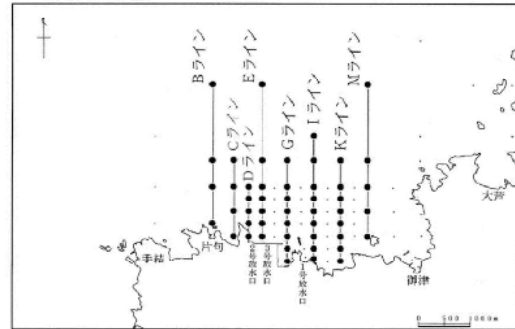

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

水深	基準水温(°C)
0m層	12.2
1m層	12.2
2m層	12.1
3m層	12.1
4m層	12.1
5m層	12.1

※平成27年4月30日付で運転終了  
[基準水温]  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500の5点の平均値