


## 島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成30年10月）

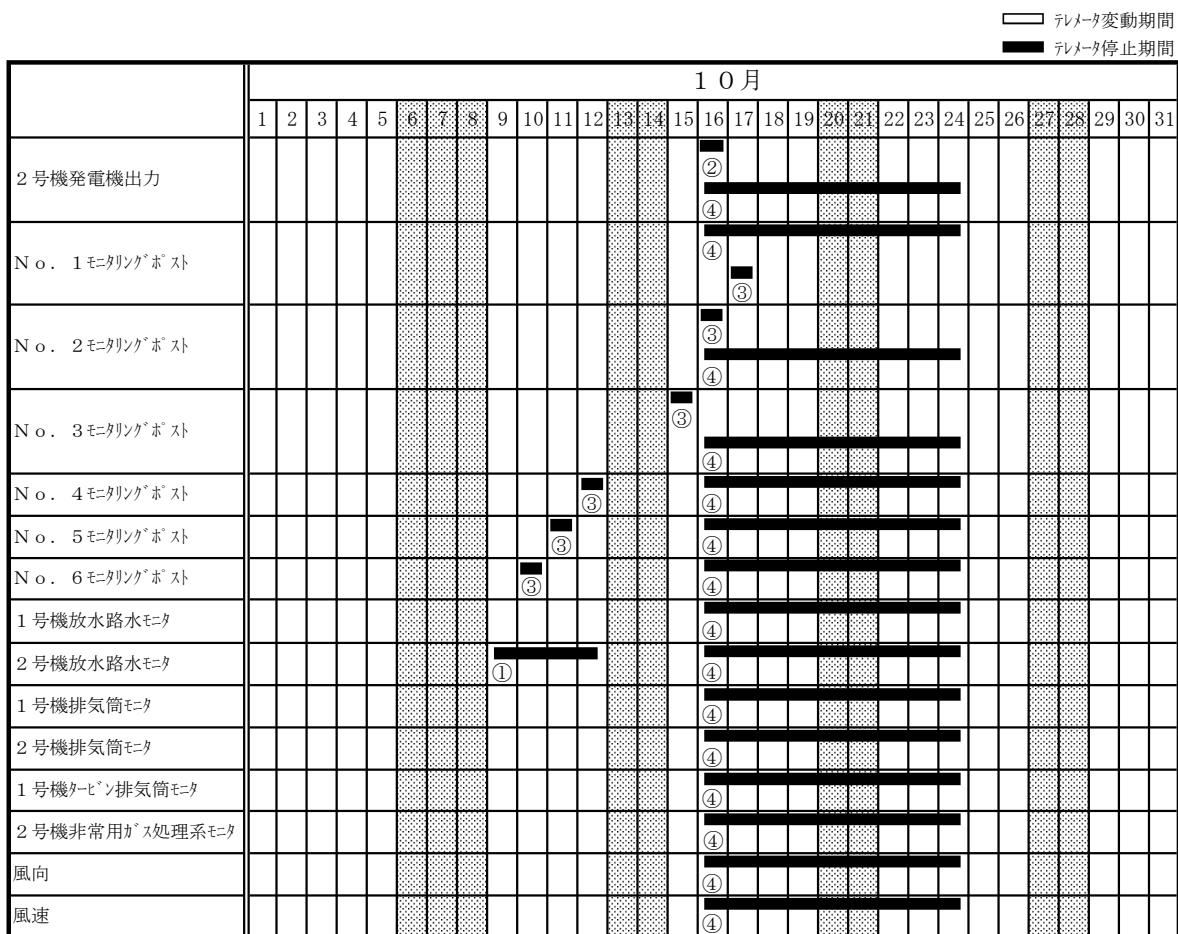

## [作業内容]

①重大事故時原子炉格納容器内パラメータ監視装置設置工事に伴う伝送停止

平成30年10月9日（火）9:00～平成30年10月12日（金）17:00

②メタクラ盤タイマ・ヒューズ取替修理工事に伴う伝送停止

平成30年10月16日（火）10:00～16:00

③モニタリングポスト定期点検工事に伴う伝送停止

平成30年10月10日（水）9:00～18:00

平成30年10月11日（木）9:00～18:00

平成30年10月12日（金）9:00～18:00

平成30年10月15日（月）9:00～18:00

平成30年10月16日（火）9:00～18:00

平成30年10月17日（水）9:00～18:00

④緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ等保守点検に伴う伝送停止

平成30年10月16日（火）9:00～平成30年10月24日（水）17:00

## [排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒]

## 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（10月分）

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	7.1*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.4	5.3*	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.5	2.5

\* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上