


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成29年10月）

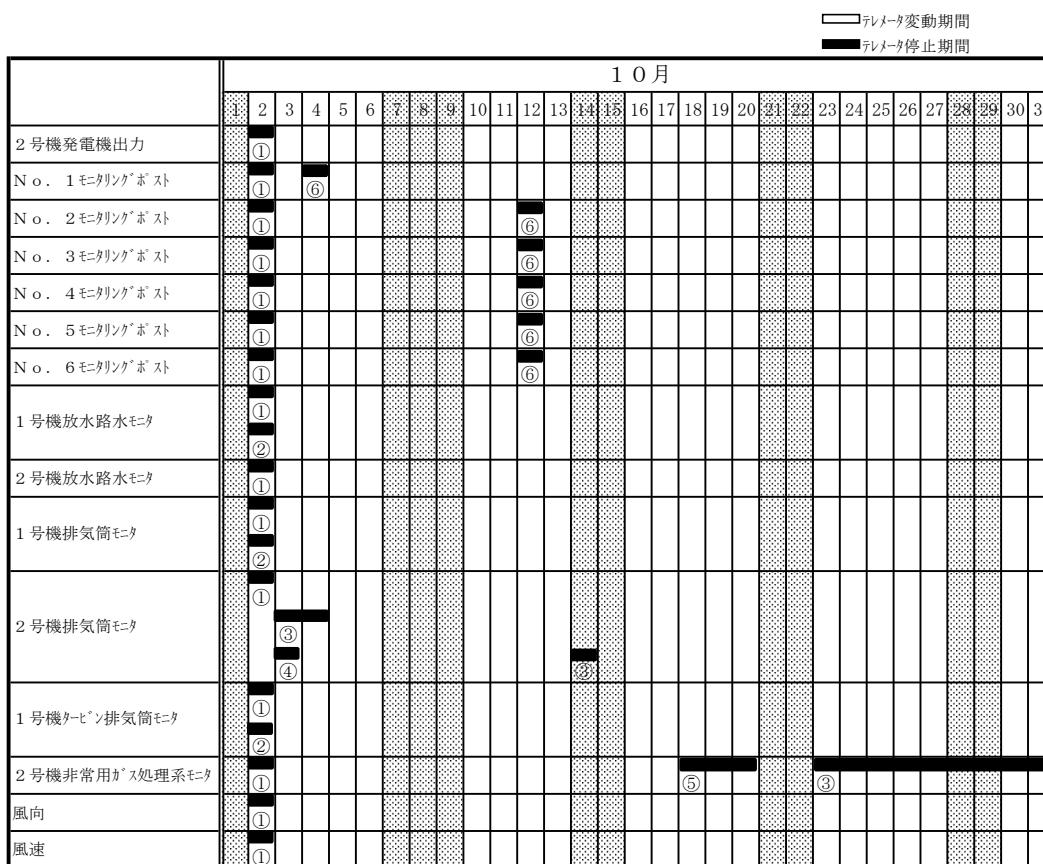

[作業内容]

- ① 2号機ケーブル処理ボックス火災防護対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年10月2日（月）9：00～17：00
- ② 1号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年10月2日（月）10：00～17：00
- ③ 2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検工事に伴う伝送停止
平成29年10月3日（火）9：00～平成29年10月4日（水）17：00
平成29年10月14日（土）9：00～19：00
平成29年10月23日（月）9：00～平成29年10月31日（火）17：00
- ④ 2号機配電盤点検工事に伴う伝送停止
平成29年10月3日（火）10：00～14：00
- ⑤ 2号機プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止
平成29年10月18日（水）9：00～平成29年10月20日（金）17：00
- ⑥ モニタリングポスト防水塗装修繕工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年10月4日（水）10：00～11：00
平成29年10月12日（木）9：30～14：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（10月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.8
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	2.8	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.2*	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.5

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以 上