
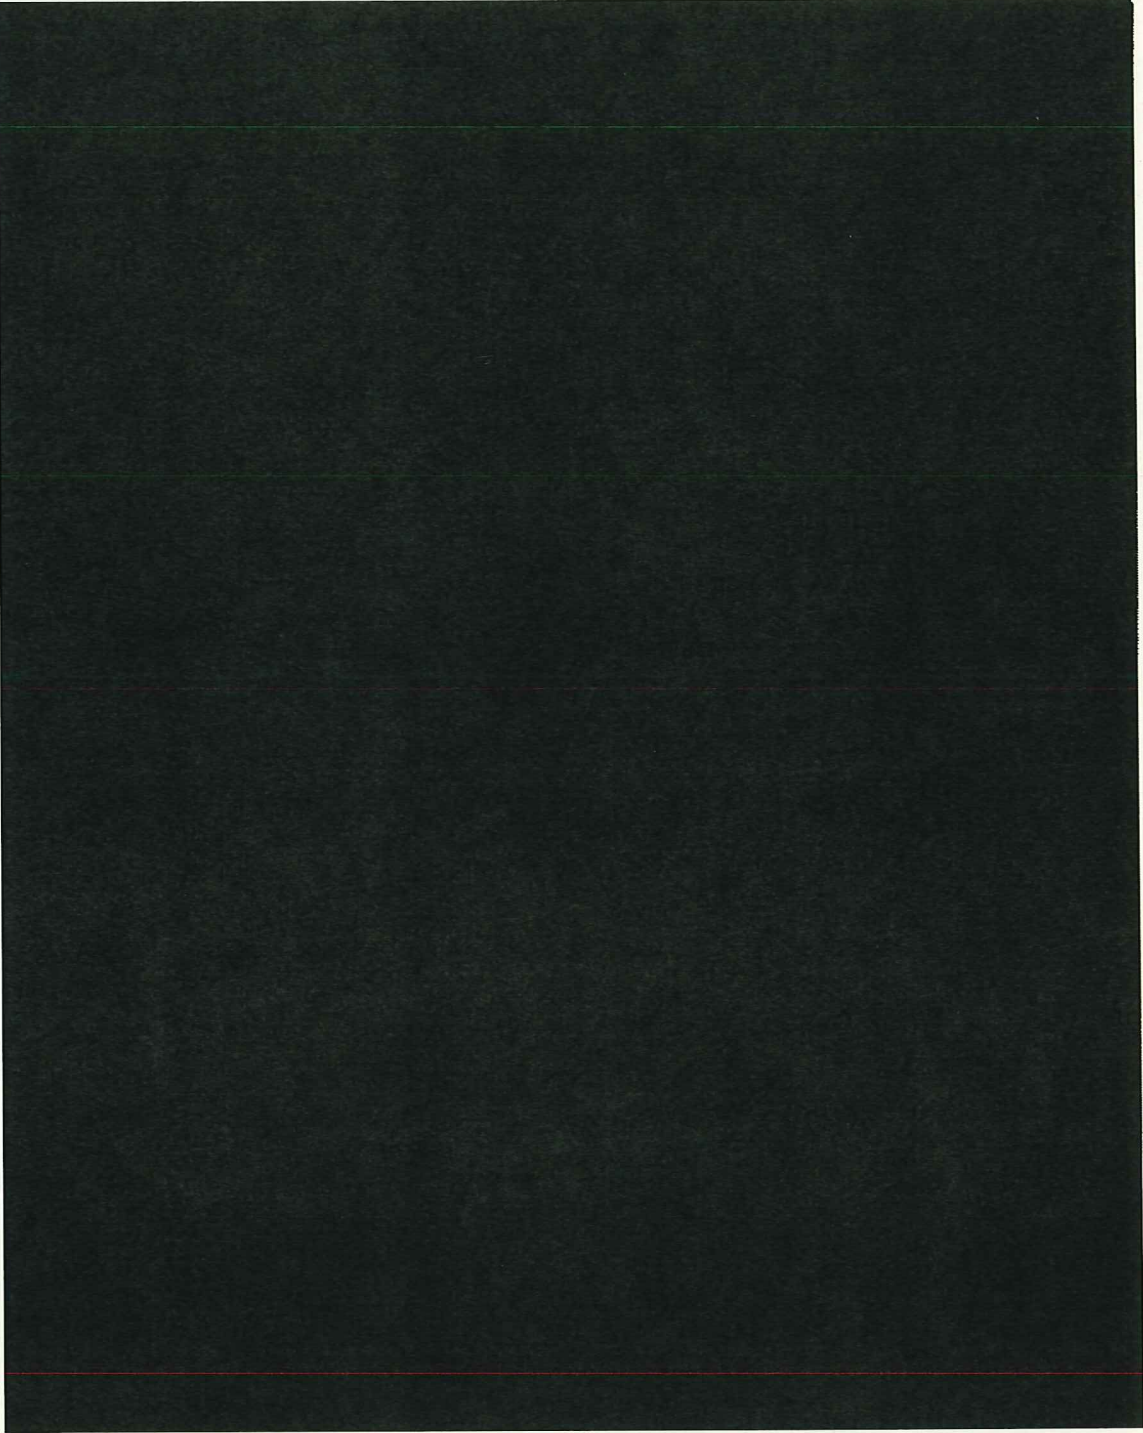




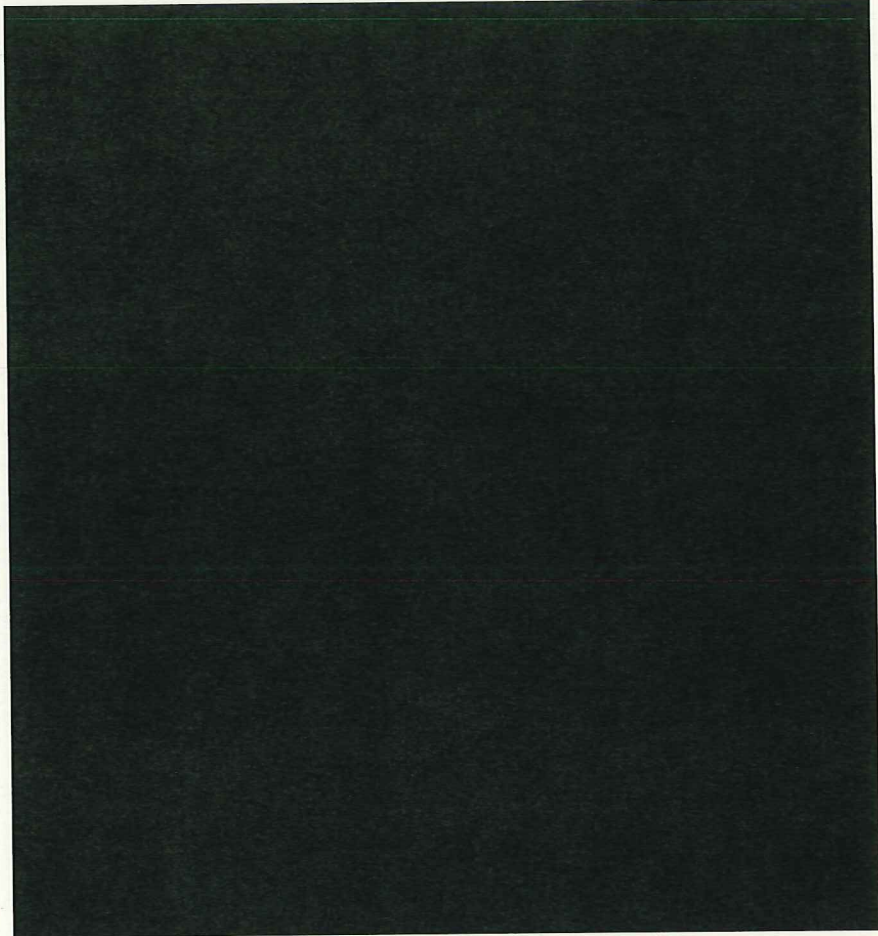
島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p>(周辺監視区域) 第97条 周辺監視区域は、図97に示す区域とする。</p> <p>(省略)</p> <p>(従前の例)</p> <p>図97</p>	<p>(周辺監視区域) 第97条 周辺監視区域は、図97に示す区域とする。</p> <p>(省略)</p> <p>(削除)</p>	<p>固体廃棄物貯蔵所 (D棟) の管理区域設定に伴う削除</p>



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p data-bbox="121 220 400 262">添付2 (管理区域図)</p> <p data-bbox="1231 283 1380 325">(従前の例)</p>  <div data-bbox="706 1774 1219 1837" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  管理区域を設定している建物等         </div>	<p data-bbox="1397 220 1676 262">添付2 (管理区域図)</p> <p data-bbox="2507 273 2656 315">(従前の例)</p>  <div data-bbox="1982 1766 2496 1829" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  管理区域を設定している建物等         </div> <p data-bbox="1469 1869 2611 1942" style="color: red;">※：島根3号炉初装荷燃料を原子炉内に装荷開始するまでの島根3号炉管理区域を付図1に示す。</p>	<p data-bbox="2686 273 2878 346">島根3号炉 管理区域の明確化</p>

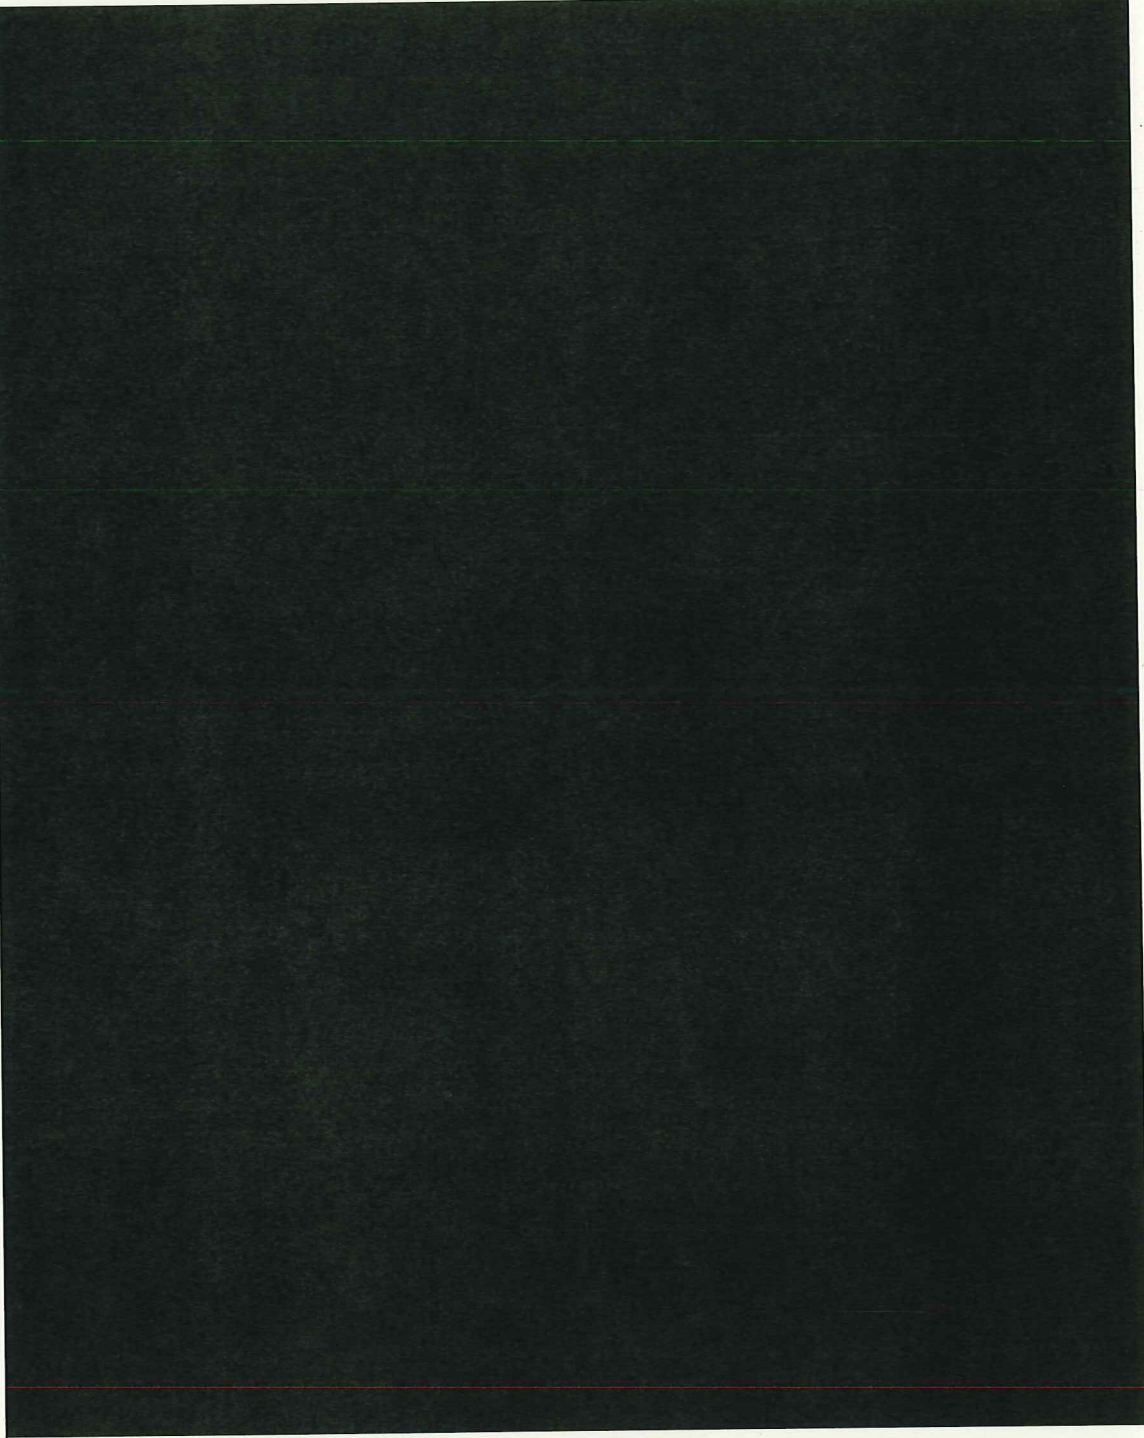

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p data-bbox="664 709 863 743">該当ページなし</p>	<p data-bbox="2525 228 2644 262"><u>(付図1)</u></p> <p data-bbox="1911 449 2160 483"><u>3号原子炉建物5階</u></p> 	<p data-bbox="2674 275 2873 342">島根3号炉 管理区域の明確化</p>

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p data-bbox="133 218 397 254">添付2 (管理区域図)</p> <p data-bbox="1107 285 1371 321">(従前の例 (その2))</p>  <div data-bbox="759 1801 1279 1871" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">  <span data-bbox="893 1818 1258 1850">管理区域を設定している建物等</span> </div>	<p data-bbox="1406 212 1670 247">添付2 (管理区域図)</p> <p data-bbox="1991 615 2077 646">(削除)</p>	<p data-bbox="2665 226 2873 373">固体廃棄物貯蔵所 (D棟) の管理区域設定に伴う削除</p>

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p data-bbox="133 241 400 277">添付3（保全区域図）</p> <p data-bbox="1113 346 1380 382">（従前の例（その2））</p>  <div data-bbox="750 1648 1225 1747" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p data-bbox="905 1659 1202 1732">保全区域を示す。 （ただし、管理区域を除く。）</p> </div>	<p data-bbox="1409 210 1676 245">添付3（保全区域図）</p> <p data-bbox="1988 619 2077 655">（削除）</p>	<p data-bbox="2686 273 2878 430">固体廃棄物貯蔵所（D棟）の管理区域設定に伴う削除</p>

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
附 則	附 則 <u>附則（平成28年9月1日 原規規発第1609012号）</u> <u>（施行期日）</u> <u>第1条 この原子炉施設保安規定は、平成28年9月5日から施行する。</u>	