

島根原子力発電所 1号機 取放水の水温（平成26年3月）

日	時 刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m ³ /s)	取水温度 ()	放水温度 ()	温度上昇 ()	備 考
1	10時	0	22	10.8	10.8	0.0	
2	10時	0	22	11.0	11.0	0.0	
3	10時	0	22	11.0	11.1	0.1	
4	10時	0	22	11.1	11.1	0.0	
5	10時	0	22	11.4	11.5	0.1	
6	10時	0	22	11.2	11.3	0.1	
7	10時	0	22	11.0	11.1	0.1	
8	10時	0	22	10.9	11.0	0.1	
9	10時	0	22	11.1	11.2	0.1	
10	10時	0	22	11.2	11.3	0.1	
11	10時	0	22	11.2	11.3	0.1	
12	10時	0	22	11.3	11.4	0.1	
13	10時	0	22	11.5	11.6	0.1	
14	10時	0	22	11.4	11.5	0.1	
15	10時	0	22	11.4	11.4	0.0	
16	10時	0	22	11.5	11.6	0.1	
17	10時	0	22	11.8	11.8	0.0	
18	10時	0	22	11.9	12.0	0.1	
19	10時	0	22	11.9	12.0	0.1	
20	10時	0	22	12.0	12.1	0.1	
21	10時	0	1	12.1	12.4	0.3	1
22	10時	0	1	12.0	12.5	0.5	1
23	10時	0	1	12.2	12.6	0.4	1
24	10時	0	1	12.4	12.7	0.3	1
25	10時	0	1	12.4	12.8	0.4	1
26	10時	0	1	12.7	12.9	0.2	1
27	10時	0	1	12.9	12.9	0.0	1
28	10時	0	1	12.8	13.1	0.3	2
29	10時	0	22	12.6	12.7	0.1	
30	10時	0	22	12.7	12.8	0.1	
31	10時	0	22	13.0	13.1	0.1	


1 : 取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中および1号機タービン補機海水ポンプ停止中のため）

放水量は補機冷却系の運転によるもの

2 : 取水温度は、1号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）

放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 1号機 冷却水実績曲線（平成26年3月）

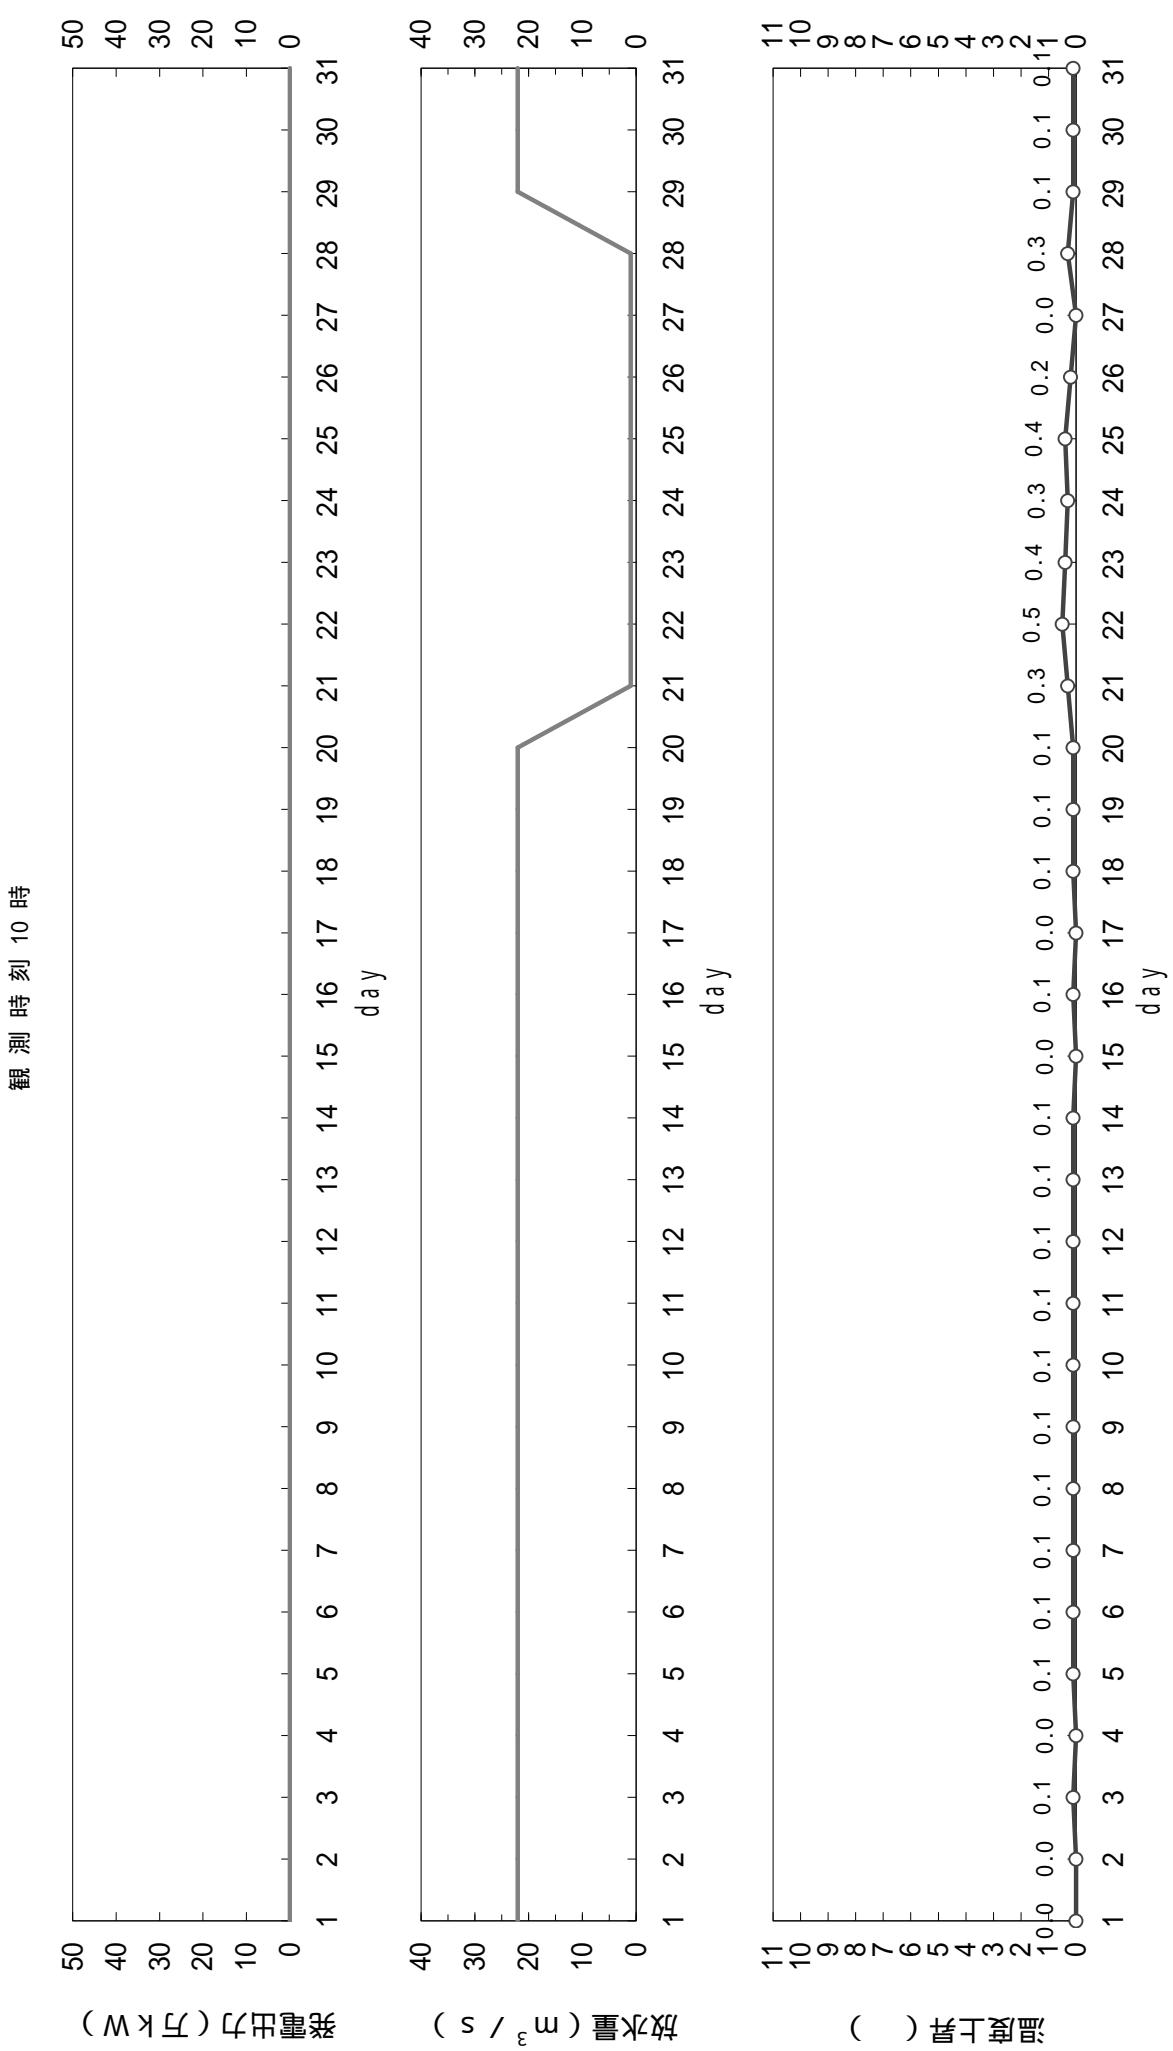

島根原子力発電所 2号機 取放水の水温（平成26年3月）


日	時 刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m³/s)	取水温度 ()	放水温度 ()	温度上昇 ()	備 考
1	10時	0	2.4	10.8	11.5	0.7	1
2	10時	0	2.4	11.0	11.7	0.7	1
3	10時	0	2.4	11.0	11.9	0.9	1
4	10時	0	2.4	11.1	11.6	0.5	1
5	10時	0	2.4	11.4	12.0	0.6	1
6	10時	0	2.4	11.2	11.9	0.7	1
7	10時	0	2.4	11.0	11.9	0.9	1
8	10時	0	2.4	10.9	11.7	0.8	1
9	10時	0	2.4	11.1	11.9	0.8	1
10	10時	0	2.4	11.2	12.0	0.8	1
11	10時	0	2.4	11.2	12.1	0.9	1
12	10時	0	2.4	11.3	12.0	0.7	1
13	10時	0	2.4	11.5	12.2	0.7	1
14	10時	0	2.4	11.4	12.2	0.8	1
15	10時	0	2.4	11.4	12.2	0.8	1
16	10時	0	2.4	11.5	12.2	0.7	1
17	10時	0	2.4	11.8	12.5	0.7	1
18	10時	0	2.4	11.9	12.8	0.9	1
19	10時	0	2.4	11.9	12.6	0.7	1
20	10時	0	2.4	12.0	12.8	0.8	1
21	10時	0	2.4	12.1	12.8	0.7	2
22	10時	0	2.4	12.0	12.5	0.5	2
23	10時	0	2.4	12.2	12.6	0.4	2
24	10時	0	2.4	12.4	12.7	0.3	2
25	10時	0	2.4	12.4	13.0	0.6	2
26	10時	0	2.4	12.7	13.2	0.5	2
27	10時	0	2.4	12.9	13.2	0.3	2
28	10時	0	2.4	12.9	13.3	0.4	2
29	10時	0	2.4	12.6	13.5	0.9	1
30	10時	0	2.4	12.7	13.8	1.1	1
31	10時	0	2.4	13.0	13.7	0.7	1

1 : 取水温度は、1号機 取水温度 (2号機 循環水ポンプ全台停止中のため)
放水量は補機冷却系の運転によるもの

2 : 取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度 (各号機 循環水ポンプ全台停止中のため)
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 2号機 冷却水実績曲線（平成26年3月）

観測時刻 10時

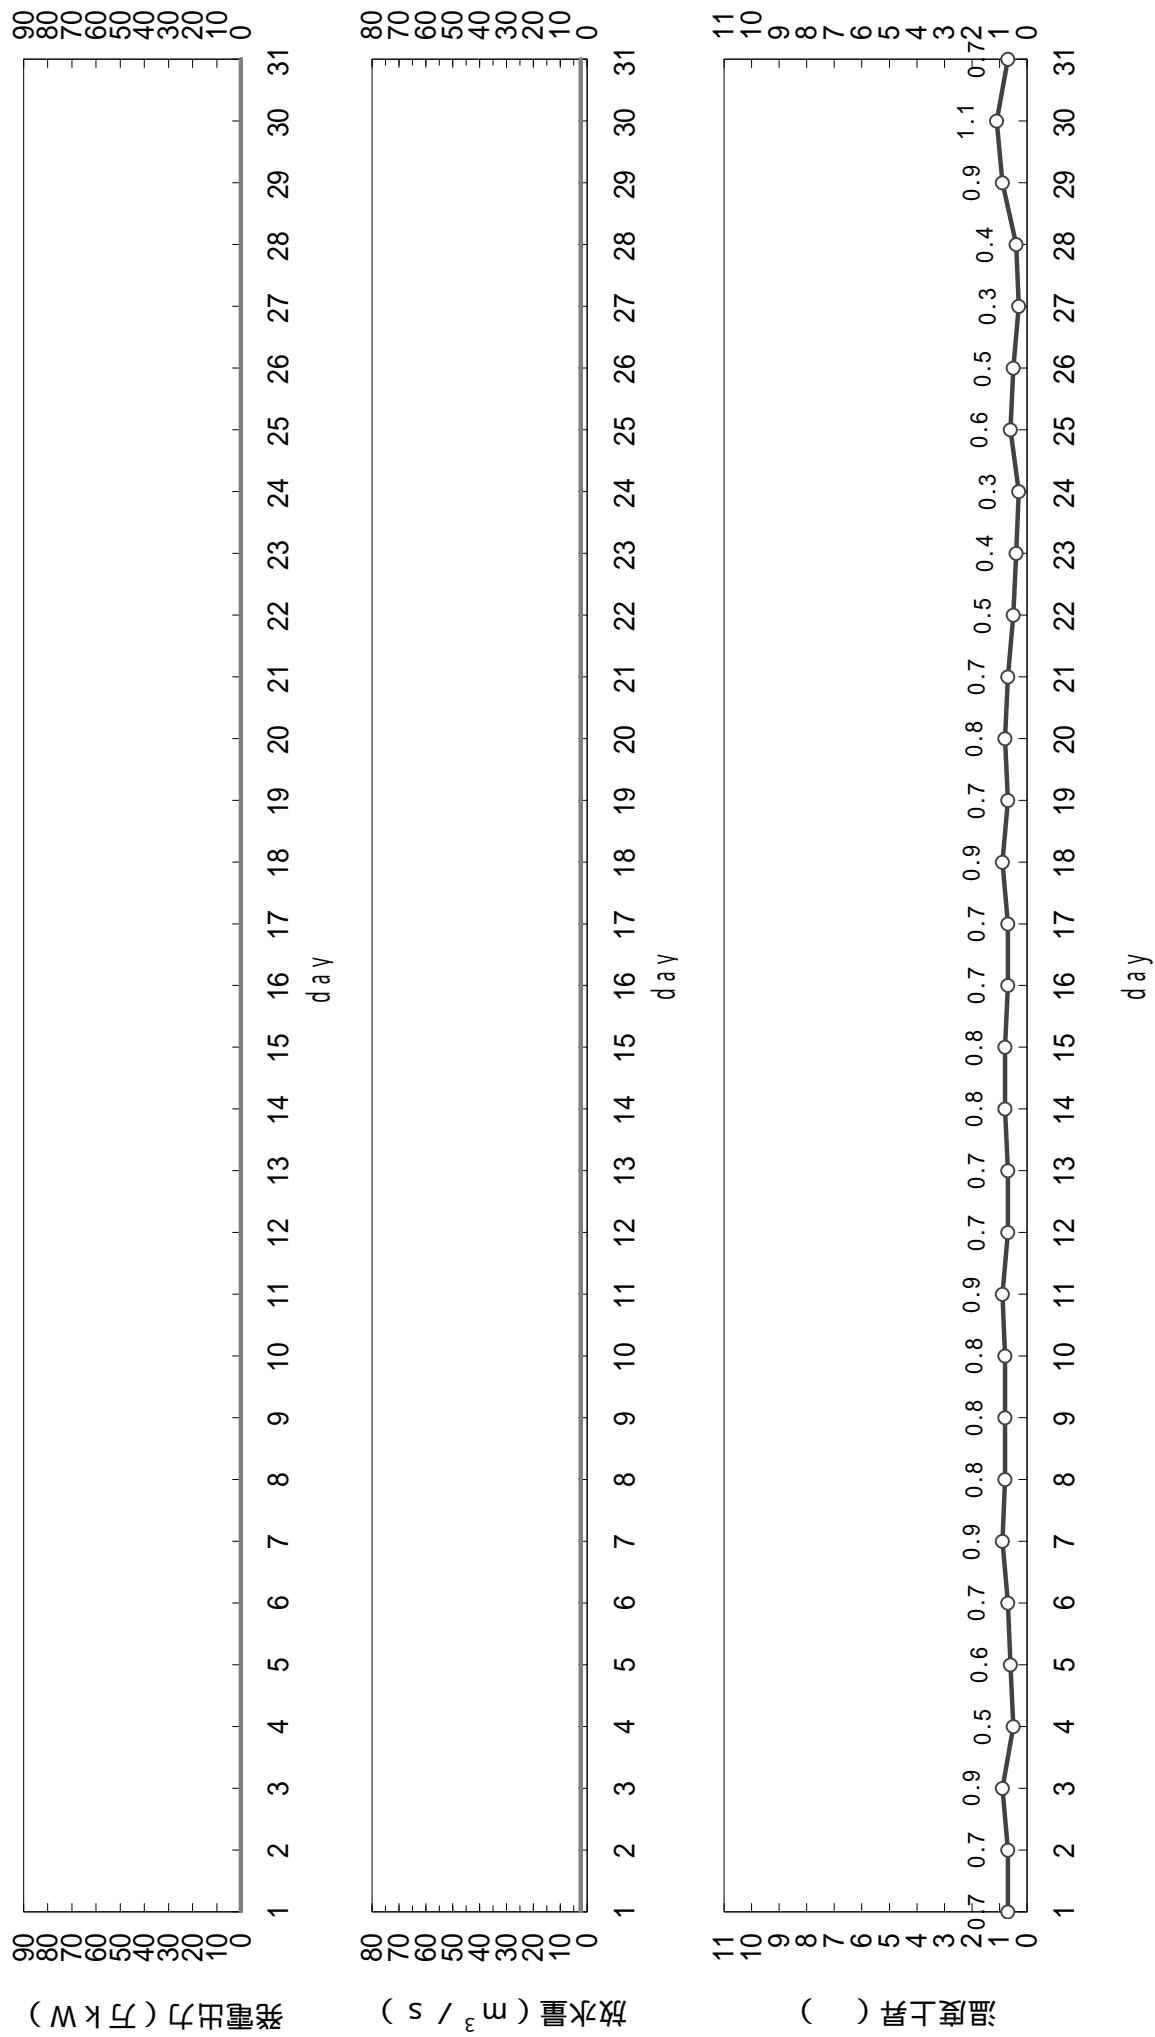

島根原子力発電所 3号機 取放水の水温（平成26年3月）

日	時 刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m³/s)	取水温度 ()	放水温度 ()	温度上昇 ()	備 考
1	10時	0	3	10.8	11.2	0.4	1
2	10時	0	3	11.0	11.4	0.4	1
3	10時	0	3	11.0	11.6	0.6	1
4	10時	0	3	11.1	11.6	0.5	1
5	10時	0	3	11.4	11.7	0.3	1
6	10時	0	3	11.2	11.8	0.6	1
7	10時	0	3	11.0	11.6	0.6	1
8	10時	0	3	10.9	11.5	0.6	1
9	10時	0	3	11.1	11.6	0.5	1
10	10時	0	3	11.2	11.8	0.6	1
11	10時	0	3	11.2	11.7	0.5	1
12	10時	0	3	11.3	11.8	0.5	1
13	10時	0	3	11.5	11.9	0.4	1
14	10時	0	3	11.4	12.0	0.6	1
15	10時	0	3	11.4	12.0	0.6	1
16	10時	0	3	11.5	12.2	0.7	1
17	10時	0	3	11.8	12.3	0.5	1
18	10時	0	3	11.9	12.5	0.6	1
19	10時	0	3	11.9	12.5	0.6	1
20	10時	0	3	12.0	12.6	0.6	1
21	10時	0	3	12.1	12.5	0.4	2
22	10時	0	3	12.0	12.3	0.3	2
23	10時	0	3	12.2	12.4	0.2	2
24	10時	0	3	12.4	12.7	0.3	2
25	10時	0	3	12.4	12.9	0.5	2
26	10時	0	3	12.7	12.9	0.2	2
27	10時	0	3	12.9	13.0	0.1	2
28	10時	0	3	12.9	13.2	0.3	2
29	10時	0	3	12.6	13.3	0.7	1
30	10時	0	3	12.7	13.5	0.8	1
31	10時	0	3	13.0	13.6	0.6	1

1 : 取水温度は、1号機 取水温度 (2, 3号機 循環水ポンプ全台停止中のため)
放水量は補機冷却系の運転によるもの

2 : 取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度 (各号機 循環水ポンプ全台停止中のため)
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3号機 冷却水実績曲線（平成26年3月）

