様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２６年６月）

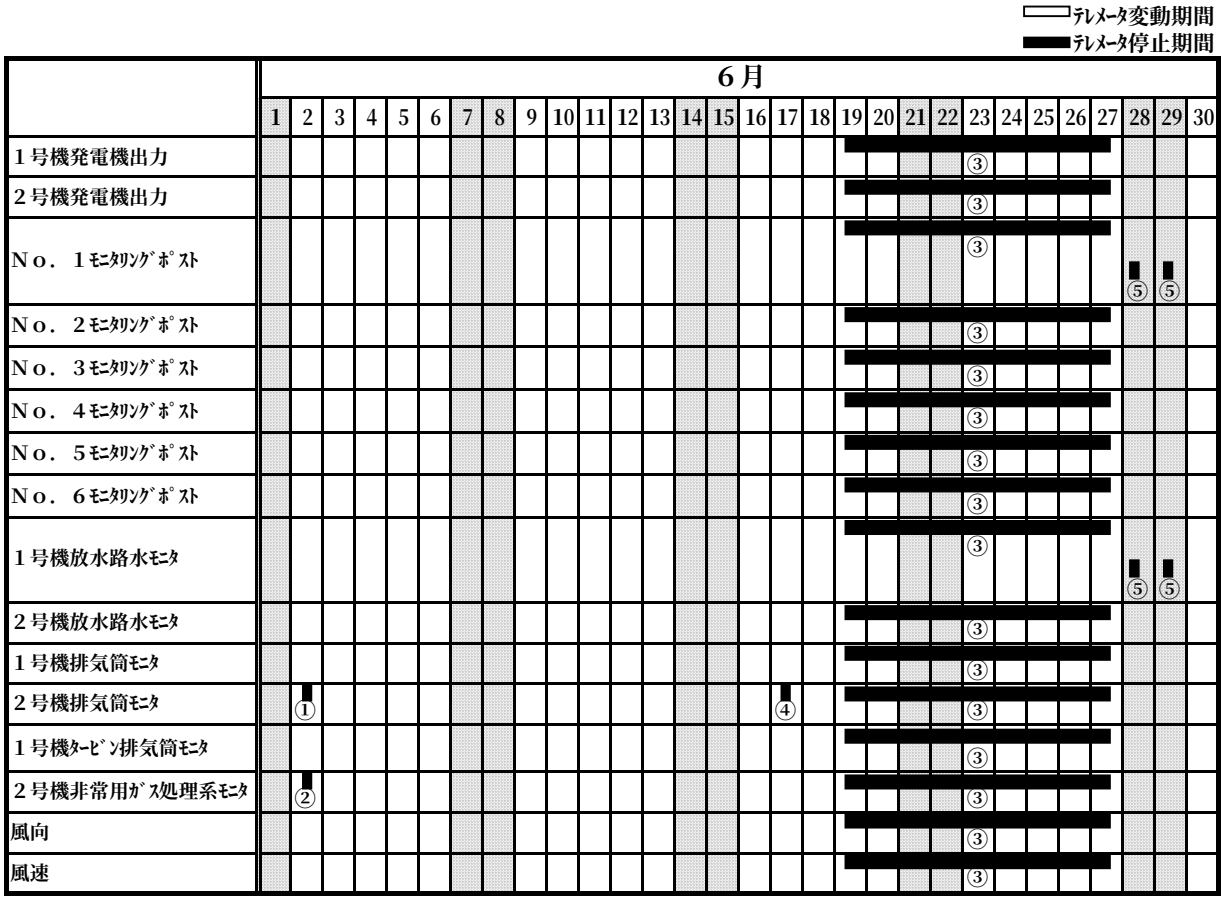

［作業内容］

①２号機排気筒耐震裕度向上工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
　平成２６年６月２日（月）９：００～１２：００

②２号機運転監視用計算機との連携試験に伴う伝送停止
　平成２６年６月２日（月）９：００～１７：００

③島根原子力発電所海象観測装置設置工事に伴う伝送停止
　平成２６年６月１９日（木）９：００～平成２６年６月２７日（金）１７：００

④２号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
　平成２６年６月１７日（火）１３：００～１７：００

⑤免震重要棟新築工事のうち免震重要棟メッシュアース接地抵抗測定に伴う伝送停止
　平成２６年６月２８日（土）１１：００～１６：００
　平成２６年６月２９日（日）１１：００～１７：００

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
　２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（６月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.9	6.8	4.9
２号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.8
１号機放水路水モニタ	2.2	3.1*	1.9
２号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.6
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.8
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

＊ 降雨による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上