


島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2024年3月）

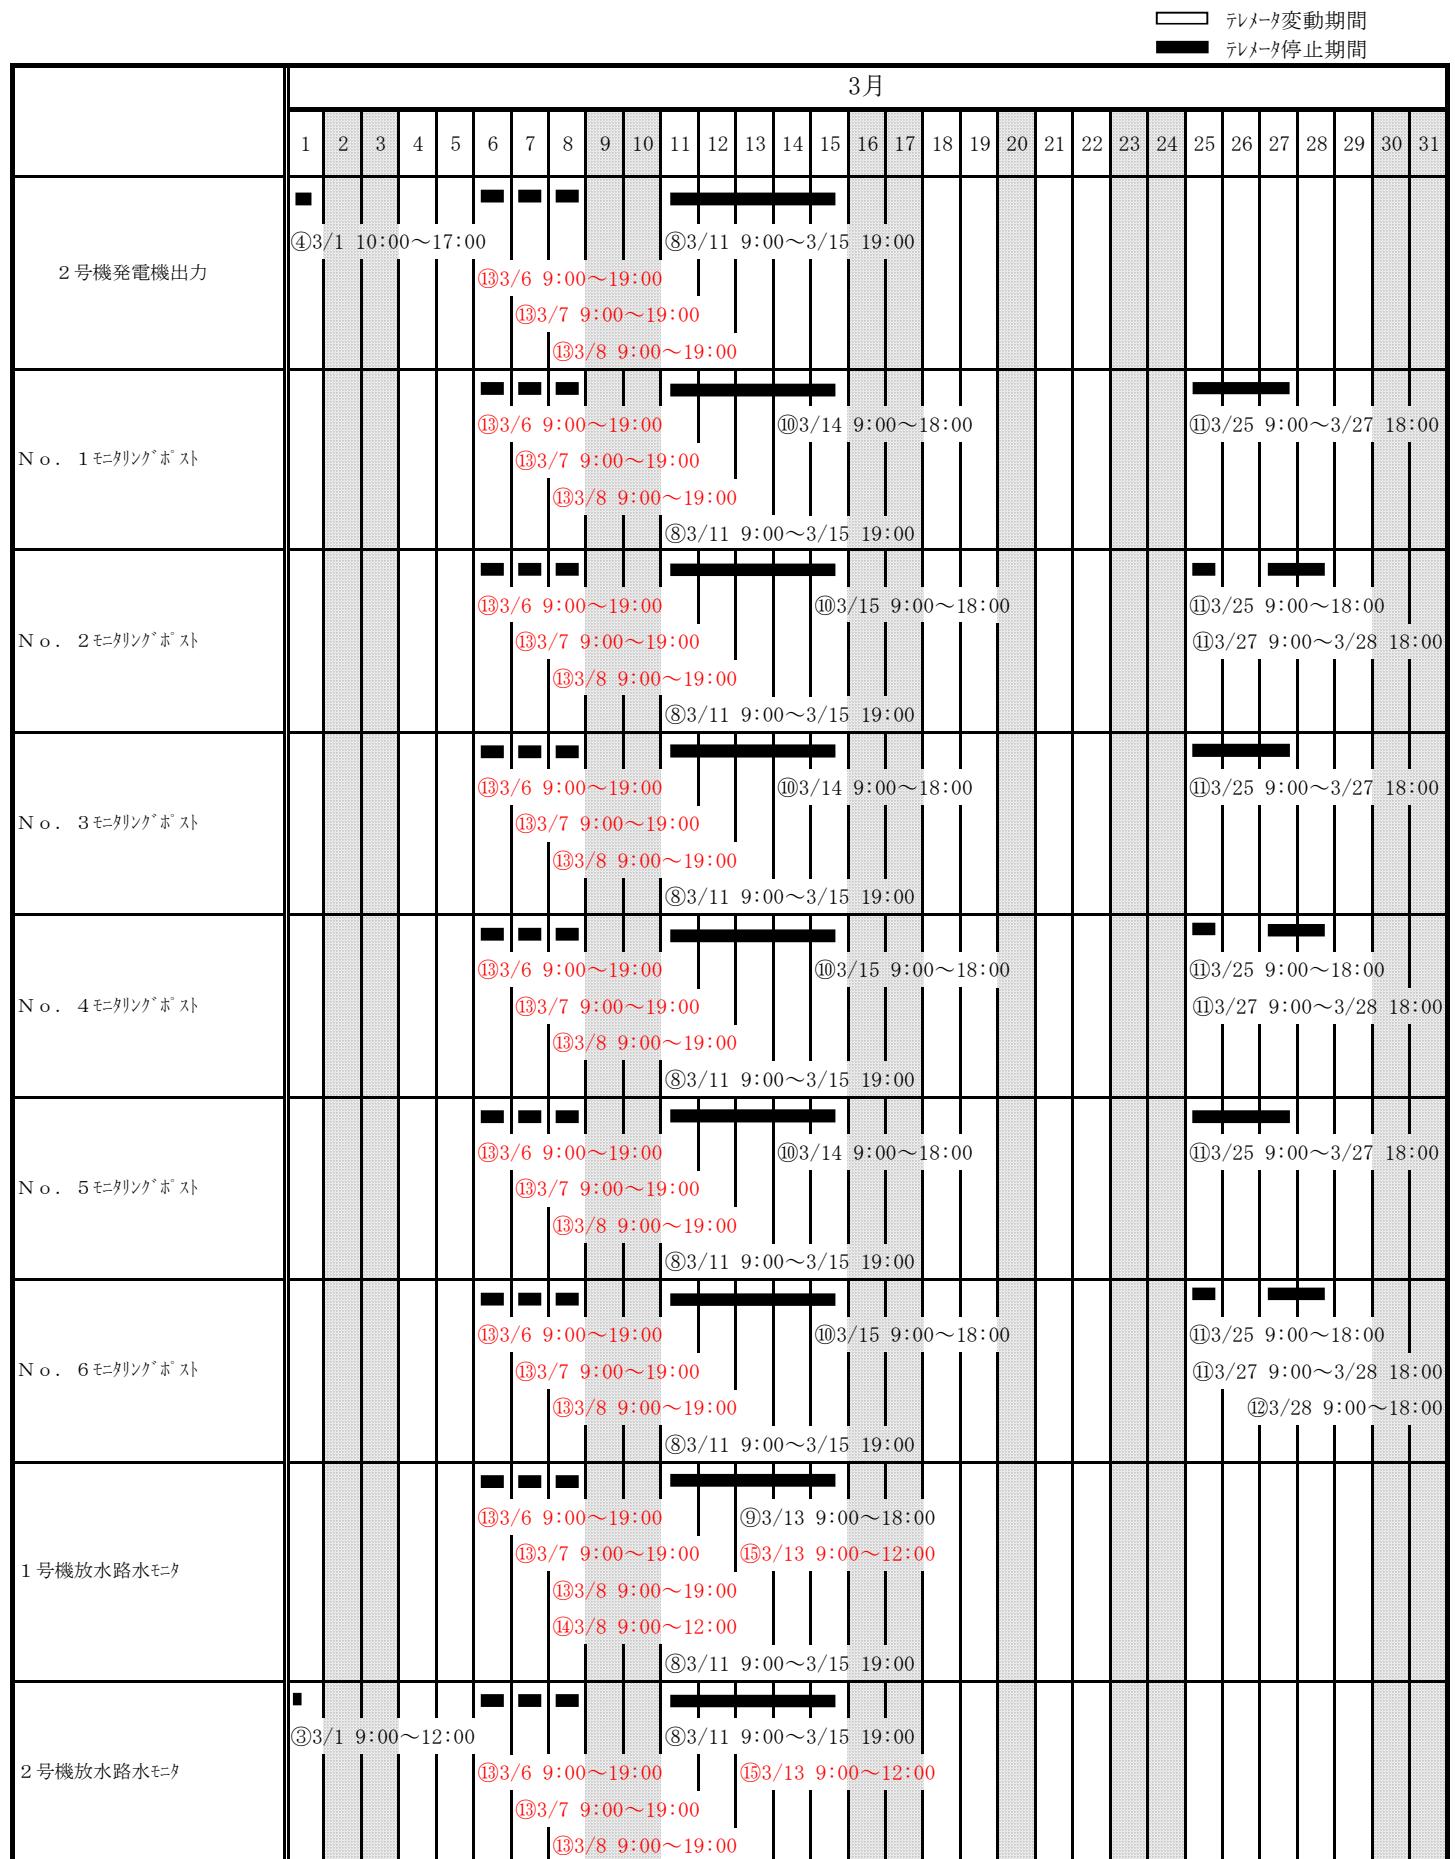

		3月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機排気筒モニタ																																	
2号機排気筒モニタ																																	
1号機タービン排気筒モニタ																																	
2号機非常用ガス処理系モニタ																																	
風向																																	
風速																																	

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑬ S P D S 改造工事に伴う伝送停止 (3/6、3/7、3/8)

⑭ サイトバンカ床ドレン配管改造工事のうち新規ダクト設置他工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/8)

⑮ 2号機S P D Sデータ収集サーバパラメータ追加工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/13)

〔作業内容〕

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（12／1～4／1）
- ② 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事（機械工事）に伴う伝送停止（3／1～4／1）
- ③ 2号機水素ガストレーラー設備移設工事のうち歩廊設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（3／1）
- ④ 2号機再稼働前点検のうち計器・継電器点検工事に伴う伝送停止（3／1）
- ⑤ 気象観測装置 ドップラーソーダ多重伝送器用電源ケーブル仮移設に伴う伝送停止（3／5）
- ⑥ 2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検工事（再稼働前点検）に伴う伝送停止（3／5～3／7）
- ⑦ 2号機定期点検工事停電作業に伴う電源迂回工事に伴う伝送停止（3／8）
- ⑧ SPD S定期点検工事に伴う伝送停止（3／11～3／15）
- ⑨ 1号機第5回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（3／13）
- ⑩ モニタリングポスト使用前事業者検査（施設）に伴う伝送停止（3／14、3／15）
- ⑪ モニタリングポスト／SPD S伝送除外スイッチ設置工事に伴う伝送停止（3／25～3／28）
- ⑫ モニタリングポスト（No. 6）検出器冷却ファンフィルタ取替に伴う伝送停止（3／28）

以上