
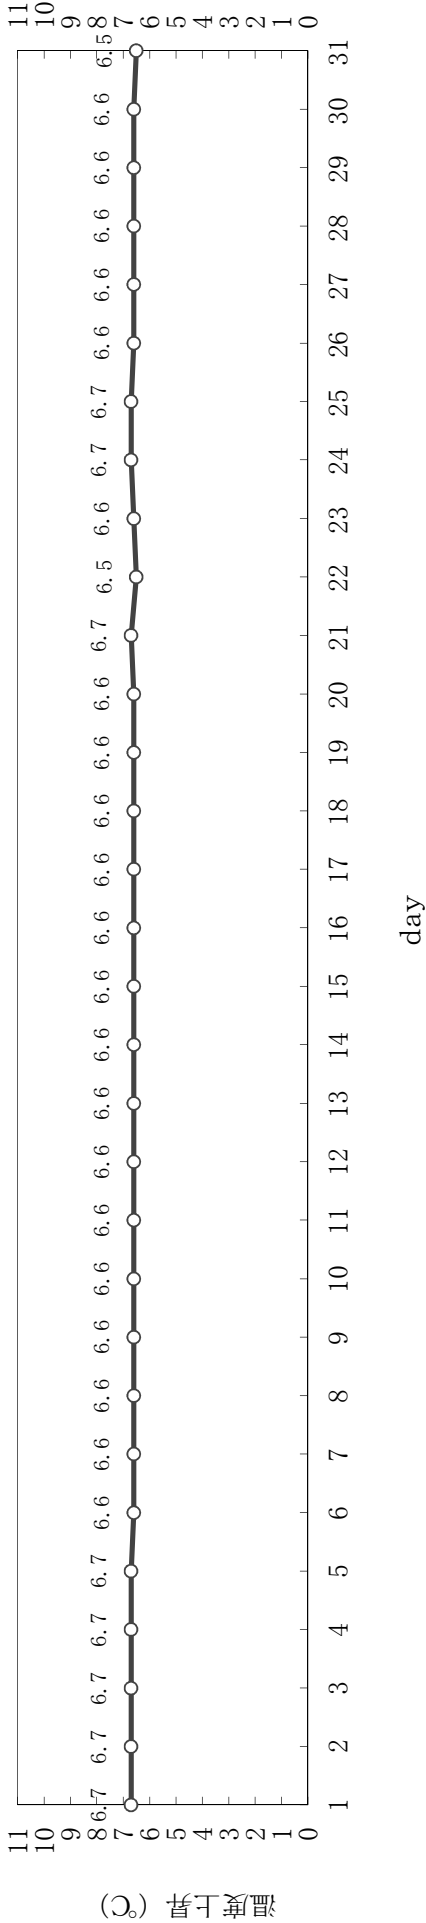
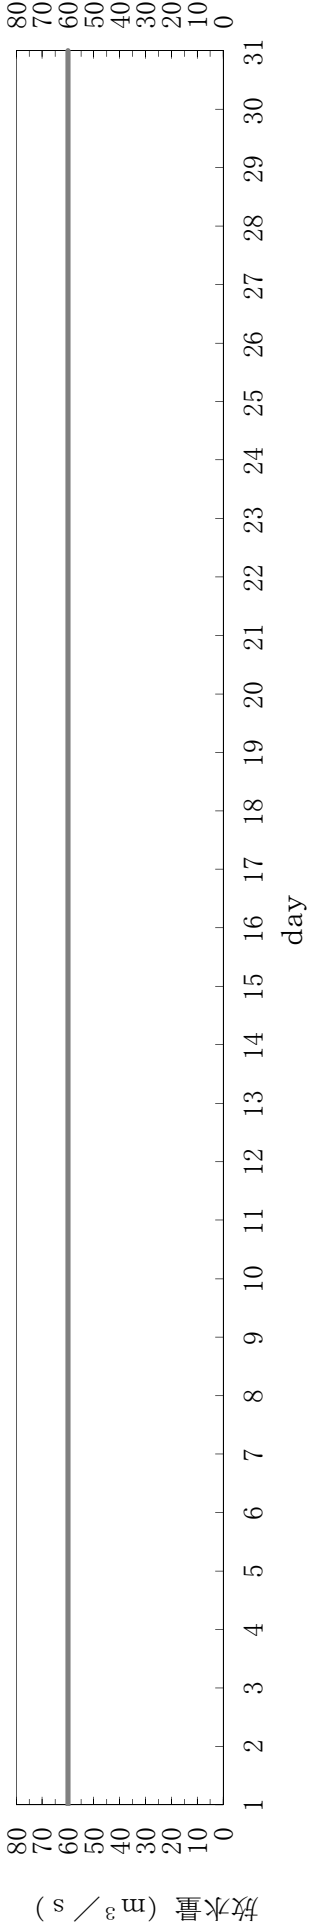


島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2025年1月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	84	60	15.4	22.1	6.7	
2	1 0 時	84	60	15.3	22.0	6.7	
3	1 0 時	84	60	15.3	22.0	6.7	
4	1 0 時	84	60	15.3	22.0	6.7	
5	1 0 時	84	60	15.1	21.8	6.7	
6	1 0 時	84	60	15.3	21.9	6.6	
7	1 0 時	84	60	15.2	21.8	6.6	
8	1 0 時	84	60	14.9	21.5	6.6	
9	1 0 時	84	60	14.9	21.5	6.6	
10	1 0 時	84	60	14.6	21.2	6.6	
11	1 0 時	84	60	14.5	21.1	6.6	
12	1 0 時	84	60	14.5	21.1	6.6	
13	1 0 時	84	60	14.5	21.1	6.6	
14	1 0 時	84	60	14.3	20.9	6.6	
15	1 0 時	84	60	14.1	20.7	6.6	
16	1 0 時	84	60	14.1	20.7	6.6	
17	1 0 時	84	60	13.8	20.4	6.6	
18	1 0 時	84	60	13.8	20.4	6.6	
19	1 0 時	84	60	13.7	20.3	6.6	
20	1 0 時	84	60	14.0	20.6	6.6	
21	1 0 時	84	60	13.8	20.5	6.7	
22	1 0 時	84	60	13.8	20.3	6.5	
23	1 0 時	84	60	13.9	20.5	6.6	
24	1 0 時	84	60	13.9	20.6	6.7	
25	1 0 時	84	60	13.6	20.3	6.7	
26	1 0 時	84	60	13.7	20.3	6.6	
27	1 0 時	84	60	13.6	20.2	6.6	
28	1 0 時	84	60	13.6	20.2	6.6	
29	1 0 時	84	60	13.3	19.9	6.6	
30	1 0 時	84	60	13.0	19.6	6.6	
31	1 0 時	84	60	13.3	19.8	6.5	

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線 (2025年1月)

観 測 時 刻 10 時

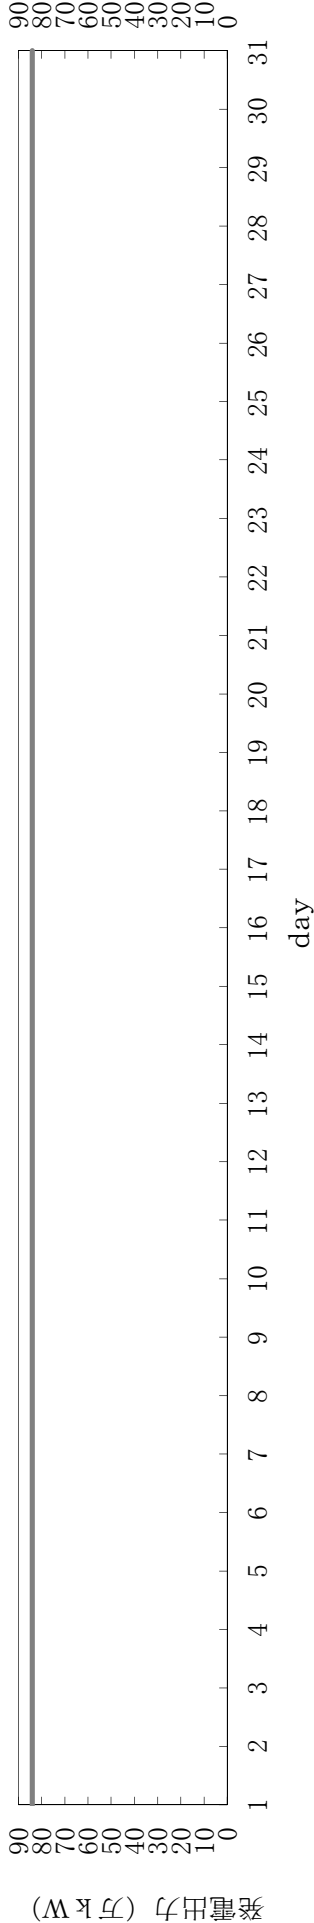

島根原子力発電所 3 号機 取放水の水温（2025年1月）

日	時刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	3	15.4	15.6	0.2	※1
2	1 0 時	0	3	15.3	15.5	0.2	※1
3	1 0 時	0	3	15.3	15.4	0.1	※1
4	1 0 時	0	3	15.3	15.2	0.0	※1
5	1 0 時	0	3	15.1	15.3	0.2	※1
6	1 0 時	0	3	15.3	15.3	0.0	※1
7	1 0 時	0	3	15.2	15.3	0.1	※1
8	1 0 時	0	3	14.9	15.0	0.1	※1
9	1 0 時	0	3	14.9	15.0	0.1	※1
10	1 0 時	0	3	14.6	14.7	0.1	※1
11	1 0 時	0	3	14.5	14.7	0.2	※1
12	1 0 時	0	3	14.5	14.6	0.1	※1
13	1 0 時	0	3	14.5	14.6	0.1	※1
14	1 0 時	0	3	14.3	14.5	0.2	※1
15	1 0 時	0	3	14.1	14.3	0.2	※1
16	1 0 時	0	3	14.1	14.2	0.1	※1
17	1 0 時	0	3	13.8	14.0	0.2	※1
18	1 0 時	0	3	13.8	13.9	0.1	※1
19	1 0 時	0	3	13.7	13.9	0.2	※1
20	1 0 時	0	3	14.0	14.0	0.0	※1
21	1 0 時	0	3	13.8	14.0	0.2	※1
22	1 0 時	0	3	13.8	14.0	0.2	※1
23	1 0 時	0	3	13.9	13.9	0.0	※1
24	1 0 時	0	3	13.9	14.0	0.1	※1
25	1 0 時	0	3	13.6	13.9	0.3	※1
26	1 0 時	0	3	13.7	13.9	0.2	※1
27	1 0 時	0	3	13.6	13.8	0.2	※1
28	1 0 時	0	3	13.6	13.8	0.2	※1
29	1 0 時	0	3	13.3	※2	※2	※1
30	1 0 時	0	3	13.0	13.2	0.2	※1
31	1 0 時	0	3	13.3	13.4	0.1	※1




※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）

放水量は補機冷却系の運転によるもの

※2：停電に伴う計器停止のため欠測

島根原子力発電所3号機 冷却水実績曲線 (2025年1月)

観測時刻 10 時

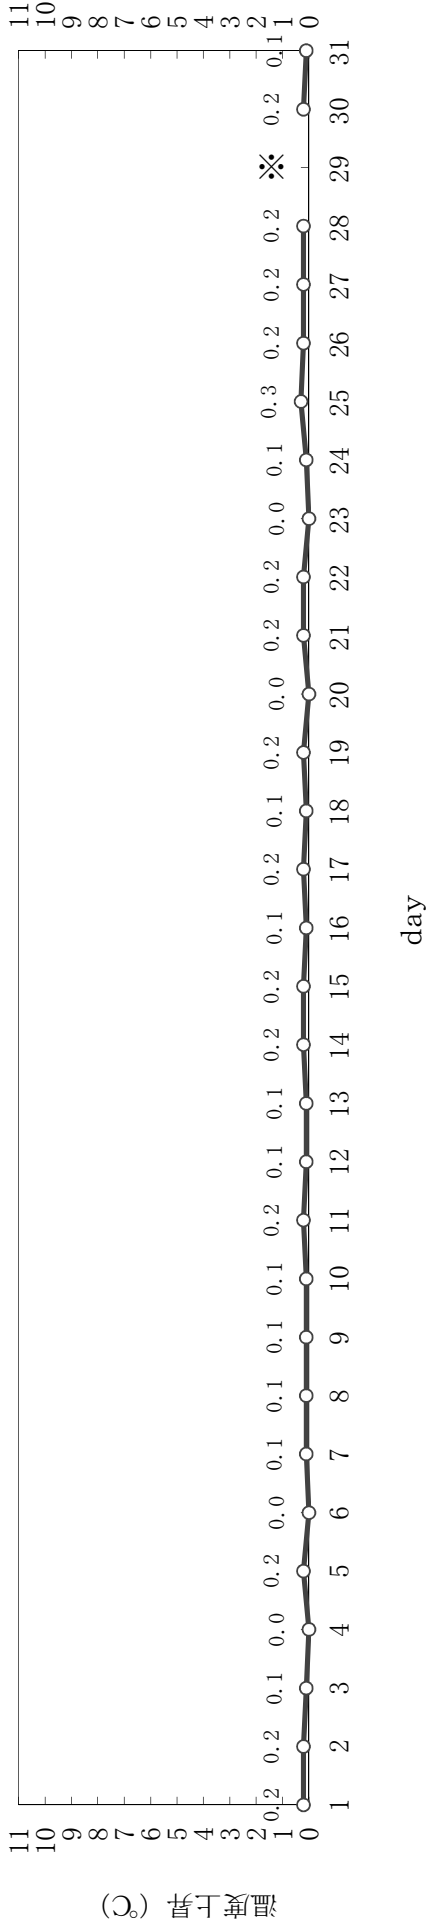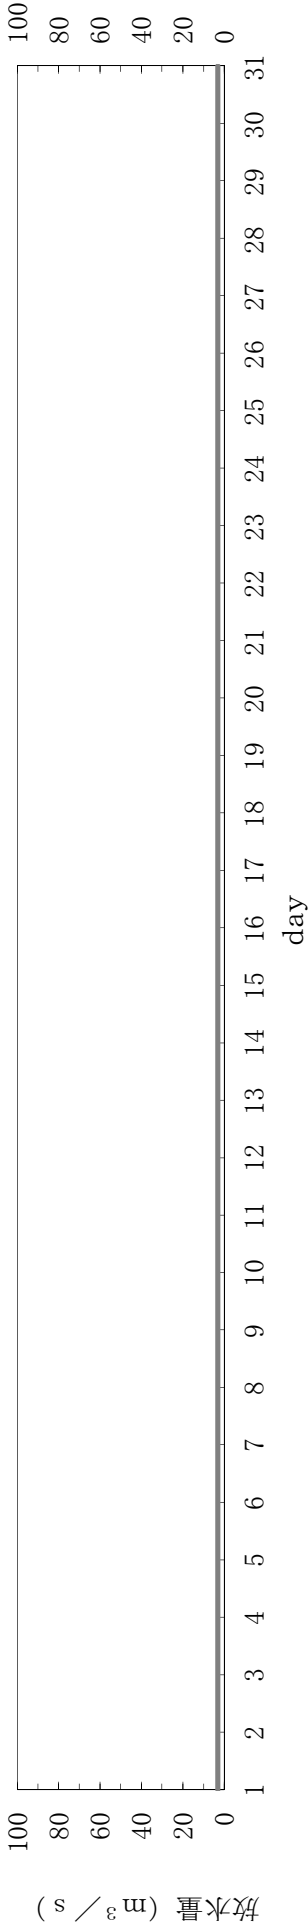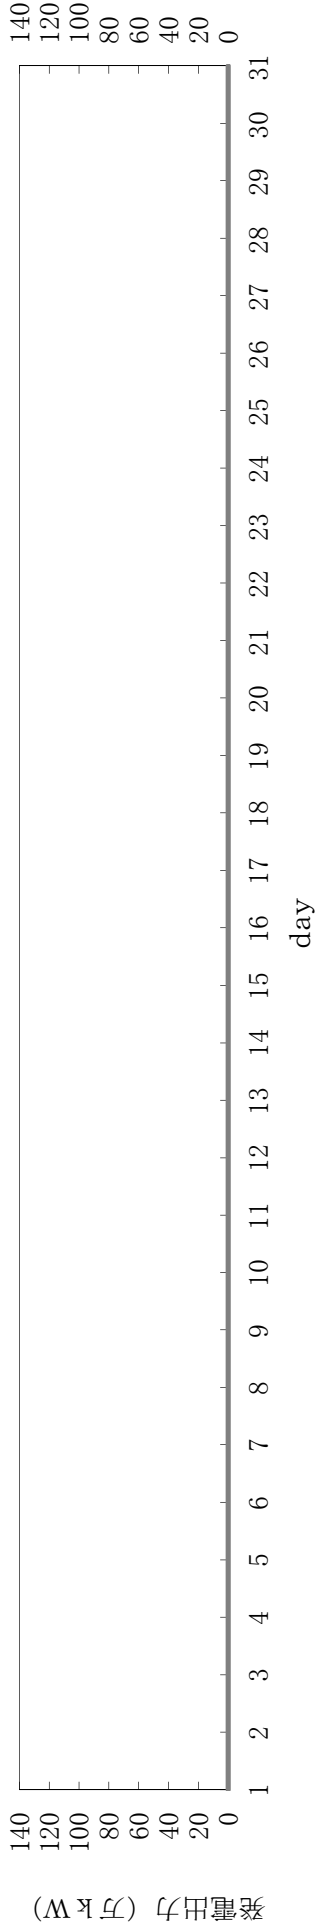

※ 停電に伴う計器停止のため欠測