
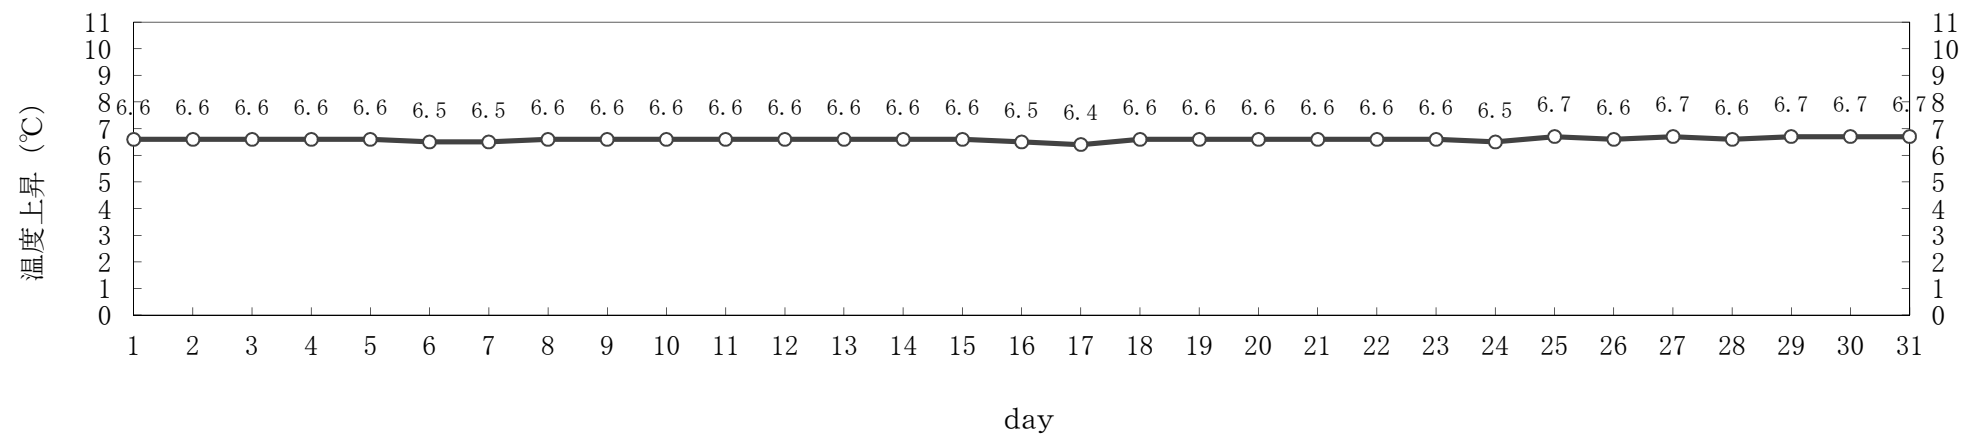
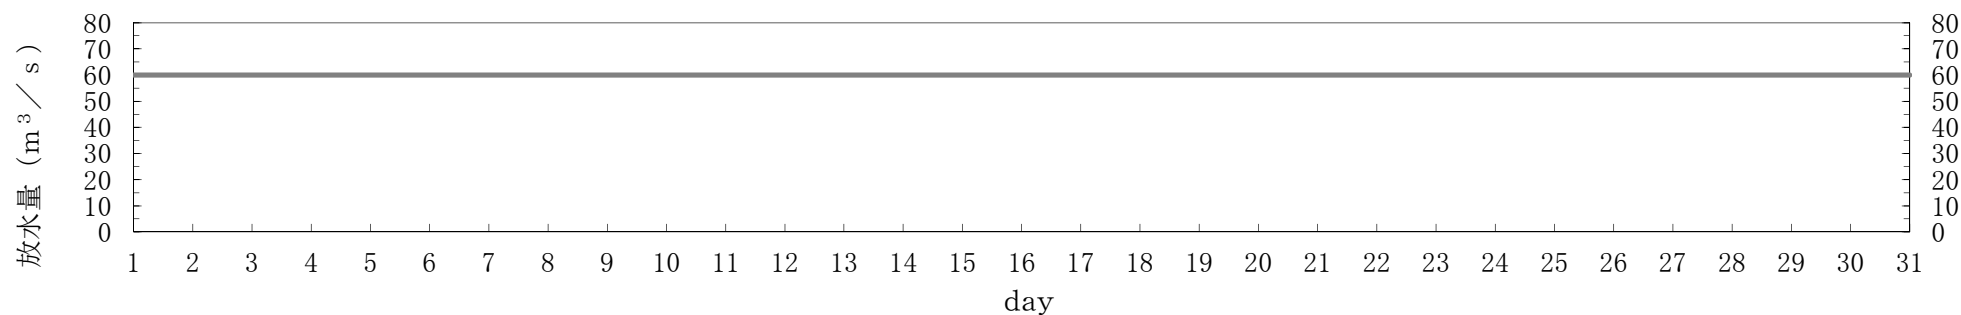


島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2025年3月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	84	60	12.0	18.6	6.6	
2	1 0 時	84	60	12.2	18.8	6.6	
3	1 0 時	84	60	12.2	18.8	6.6	
4	1 0 時	84	60	11.9	18.5	6.6	
5	1 0 時	84	60	11.9	18.5	6.6	
6	1 0 時	84	60	12.0	18.5	6.5	
7	1 0 時	84	60	11.9	18.4	6.5	
8	1 0 時	84	60	11.7	18.3	6.6	
9	1 0 時	84	60	11.6	18.2	6.6	
10	1 0 時	84	60	11.8	18.4	6.6	
11	1 0 時	84	60	11.7	18.3	6.6	
12	1 0 時	84	60	12.1	18.7	6.6	
13	1 0 時	84	60	12.3	18.9	6.6	
14	1 0 時	84	60	12.7	19.3	6.6	
15	1 0 時	84	60	12.2	18.8	6.6	
16	1 0 時	84	60	11.9	18.4	6.5	
17	1 0 時	84	60	12.0	18.4	6.4	
18	1 0 時	84	60	12.1	18.7	6.6	
19	1 0 時	84	60	12.0	18.6	6.6	
20	1 0 時	84	60	12.1	18.7	6.6	
21	1 0 時	84	60	12.4	19.0	6.6	
22	1 0 時	84	60	12.4	19.0	6.6	
23	1 0 時	84	60	12.5	19.1	6.6	
24	1 0 時	84	60	12.7	19.2	6.5	
25	1 0 時	84	60	12.8	19.5	6.7	
26	1 0 時	84	60	13.0	19.6	6.6	
27	1 0 時	84	60	12.9	19.6	6.7	
28	1 0 時	84	60	13.3	19.9	6.6	
29	1 0 時	84	60	13.2	19.9	6.7	
30	1 0 時	84	60	13.3	20.0	6.7	
31	1 0 時	84	60	13.1	19.8	6.7	

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線（2025年3月）

観測時刻 10 時

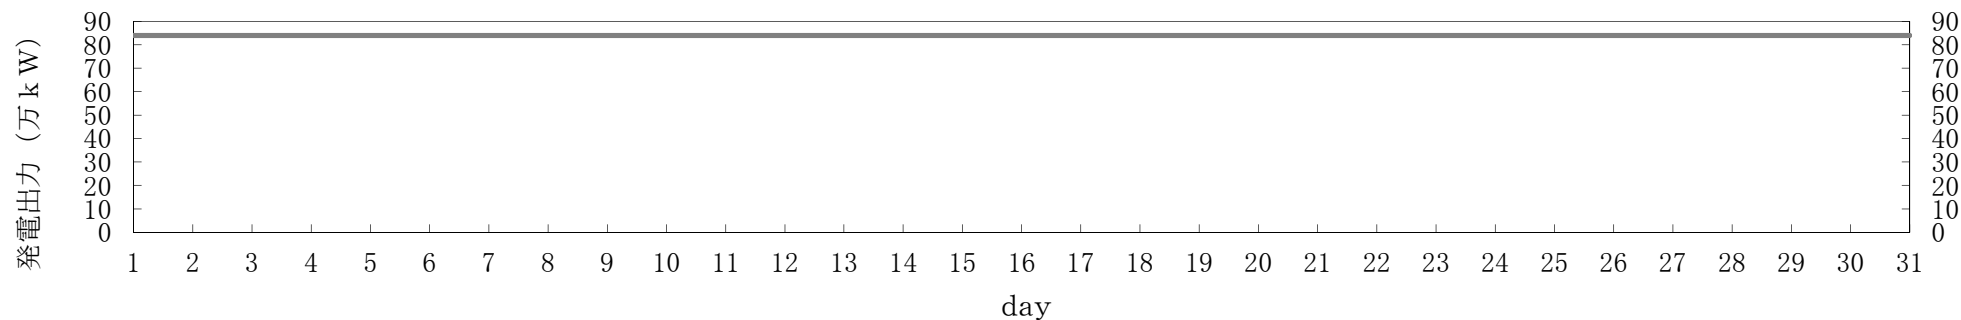

島根原子力発電所3号機 取放水の水温（2025年3月）

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備考
1	10時	0	3	12.0	12.2	0.2	※1
2	10時	0	3	12.2	12.3	0.1	※1
3	10時	0	3	12.2	12.5	0.3	※1
4	10時	0	3	11.9	12.2	0.3	※1
5	10時	0	3	11.9	12.2	0.3	※1
6	10時	0	3	12.0	12.2	0.2	※1
7	10時	0	3	11.9	12.2	0.3	※1
8	10時	0	3	11.7	12.1	0.4	※1
9	10時	0	3	11.6	12.0	0.4	※1
10	10時	0	3	11.8	12.0	0.2	※1
11	10時	0	3	11.7	12.0	0.3	※1
12	10時	0	3	12.1	12.1	0.0	※1
13	10時	0	3	12.3	12.4	0.1	※1
14	10時	0	3	12.7	12.7	0.0	※1
15	10時	0	3	12.2	12.8	0.6	※1
16	10時	0	3	11.9	12.1	0.2	※1
17	10時	0	3	12.0	12.1	0.1	※1
18	10時	0	3	12.1	12.2	0.1	※1
19	10時	0	3	12.0	12.2	0.2	※1
20	10時	0	3	12.1	12.0	0.0	※1
21	10時	0	3	12.4	12.4	0.0	※1
22	10時	0	3	12.4	12.6	0.2	※1
23	10時	0	3	12.5	12.6	0.1	※1
24	10時	0	3	12.7	12.7	0.0	※1
25	10時	0	3	12.8	12.9	0.1	※1
26	10時	0	3	13.0	13.0	0.0	※1
27	10時	0	3	12.9	13.1	0.2	※1
28	10時	0	3	13.3	13.1	0.0	※1
29	10時	0	3	13.2	13.3	0.1	※1
30	10時	0	3	13.3	13.4	0.1	※1
31	10時	0	3	13.1	13.3	0.2	※1

※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線（2025年3月）

観測時刻 10 時

