
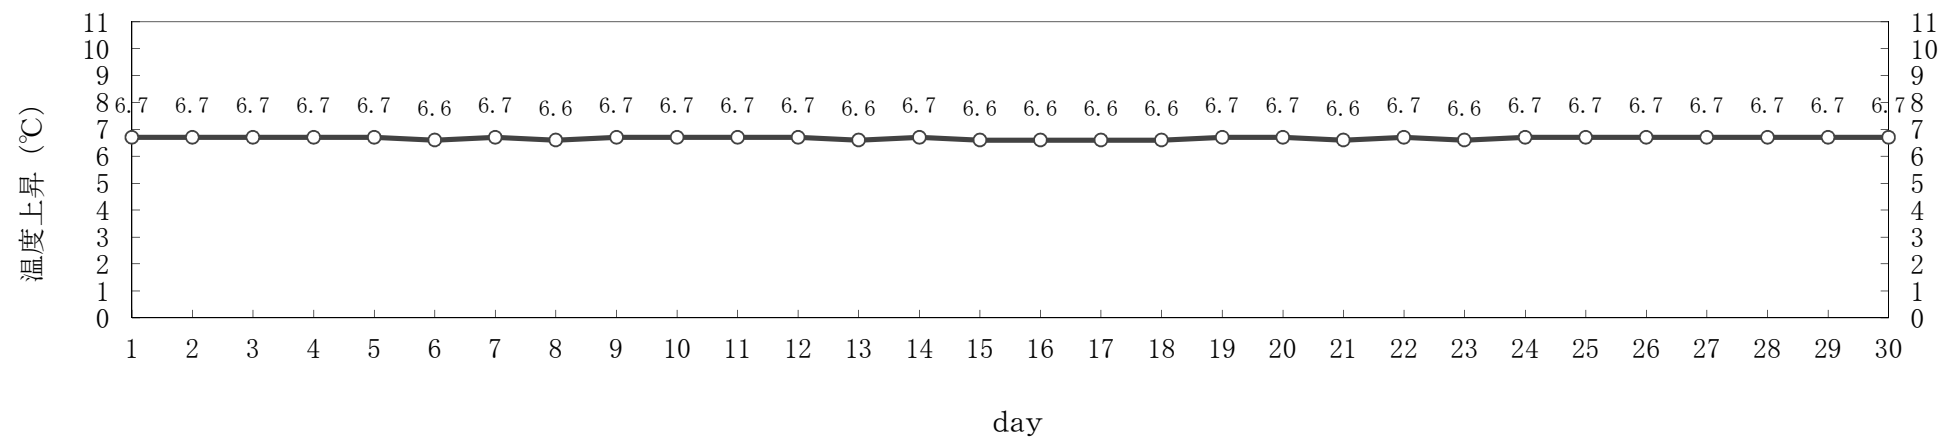
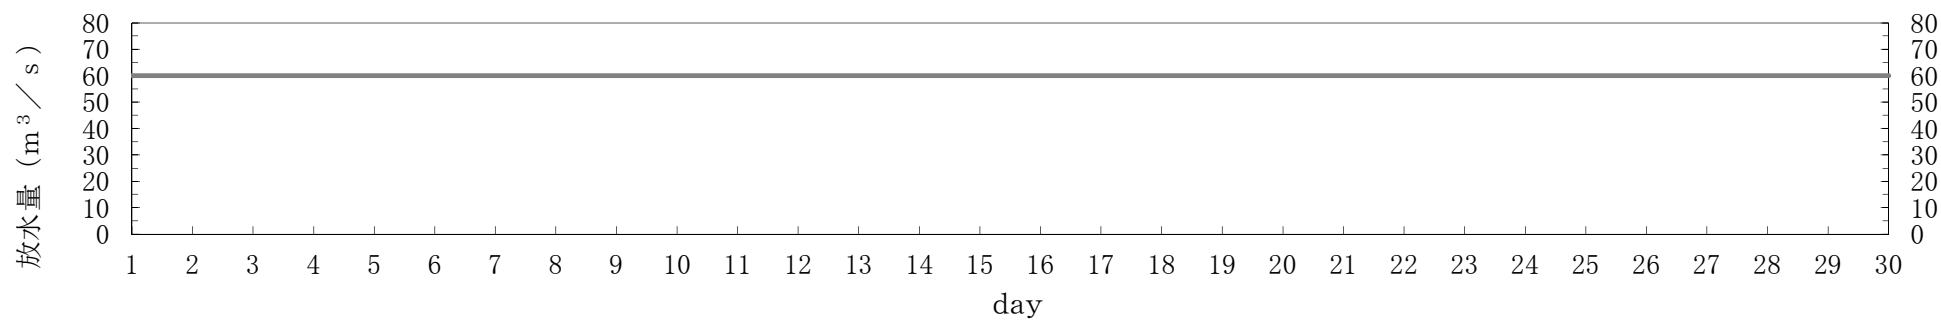


島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2025年4月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	84	60	13. 0	19. 7	6. 7	
2	1 0 時	84	60	13. 0	19. 7	6. 7	
3	1 0 時	84	60	13. 2	19. 9	6. 7	
4	1 0 時	84	60	13. 1	19. 8	6. 7	
5	1 0 時	84	60	13. 1	19. 8	6. 7	
6	1 0 時	84	60	13. 3	19. 9	6. 6	
7	1 0 時	84	60	13. 3	20. 0	6. 7	
8	1 0 時	84	60	13. 5	20. 1	6. 6	
9	1 0 時	84	60	13. 5	20. 2	6. 7	
10	1 0 時	84	60	13. 6	20. 3	6. 7	
11	1 0 時	84	60	13. 8	20. 5	6. 7	
12	1 0 時	84	60	13. 9	20. 6	6. 7	
13	1 0 時	84	60	13. 6	20. 2	6. 6	
14	1 0 時	84	60	13. 6	20. 3	6. 7	
15	1 0 時	84	60	13. 6	20. 2	6. 6	
16	1 0 時	84	60	13. 7	20. 3	6. 6	
17	1 0 時	84	60	13. 8	20. 4	6. 6	
18	1 0 時	84	60	14. 0	20. 6	6. 6	
19	1 0 時	84	60	14. 4	21. 1	6. 7	
20	1 0 時	84	60	14. 6	21. 3	6. 7	
21	1 0 時	84	60	14. 7	21. 3	6. 6	
22	1 0 時	84	60	14. 4	21. 1	6. 7	
23	1 0 時	84	60	14. 7	21. 3	6. 6	
24	1 0 時	84	60	14. 9	21. 6	6. 7	
25	1 0 時	84	60	15. 1	21. 8	6. 7	
26	1 0 時	84	60	15. 3	22. 0	6. 7	
27	1 0 時	84	60	15. 1	21. 8	6. 7	
28	1 0 時	84	60	15. 5	22. 2	6. 7	
29	1 0 時	84	60	15. 7	22. 4	6. 7	
30	1 0 時	84	60	15. 7	22. 4	6. 7	

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線 (2025年4月)

観測時刻 10 時

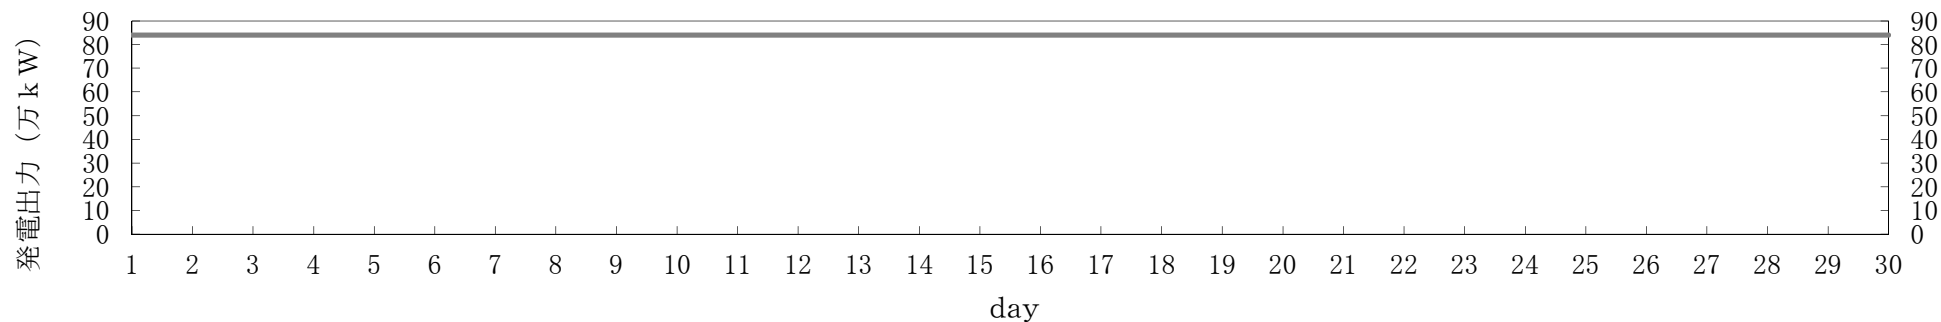

島根原子力発電所 3 号機 取放水の水温（2025年4月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	3	13.0	13.3	0.3	※ 1
2	1 0 時	0	3	13.0	13.3	0.3	※ 1
3	1 0 時	0	3	13.2	13.4	0.2	※ 1
4	1 0 時	0	3	13.1	13.4	0.3	※ 1
5	1 0 時	0	3	13.1	13.4	0.3	※ 1
6	1 0 時	0	3	13.3	13.4	0.1	※ 1
7	1 0 時	0	3	13.3	13.5	0.2	※ 1
8	1 0 時	0	3	13.5	13.7	0.2	※ 1
9	1 0 時	0	3	13.5	13.7	0.2	※ 1
10	1 0 時	0	3	13.6	13.9	0.3	※ 1
11	1 0 時	0	3	13.8	14.0	0.2	※ 1
12	1 0 時	0	3	13.9	14.2	0.3	※ 1
13	1 0 時	0	3	13.6	13.9	0.3	※ 1
14	1 0 時	0	3	13.6	13.8	0.2	※ 1
15	1 0 時	0	3	13.6	13.8	0.2	※ 1
16	1 0 時	0	3	13.7	※ 2	※ 2	※ 1
17	1 0 時	0	3	13.8	14.0	0.2	※ 1
18	1 0 時	0	3	14.0	14.5	0.5	※ 1
19	1 0 時	0	3	14.4	14.9	0.5	※ 1
20	1 0 時	0	3	14.6	15.3	0.7	※ 1
21	1 0 時	0	3	14.7	15.3	0.6	※ 1
22	1 0 時	0	3	14.4	14.9	0.5	※ 1
23	1 0 時	0	3	14.7	15.1	0.4	※ 1
24	1 0 時	0	3	14.9	15.1	0.2	※ 1
25	1 0 時	0	3	15.1	15.4	0.3	※ 1
26	1 0 時	0	3	15.3	15.5	0.2	※ 1
27	1 0 時	0	3	15.1	15.8	0.7	※ 1
28	1 0 時	0	3	15.5	15.9	0.4	※ 1
29	1 0 時	0	3	15.7	16.0	0.3	※ 1
30	1 0 時	0	3	15.7	16.1	0.4	※ 1

※ 1 : 取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）

放水量は補機冷却系の運転によるもの

※ 2 : 停電に伴う計器停止のため欠測

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線（2025年4月）

観 測 時 刻 10 時

