


島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2025年5月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	84	60	15.7	22.4	6.7	
2	1 0 時	84	60	15.9	22.6	6.7	
3	1 0 時	84	60	16.2	22.9	6.7	
4	1 0 時	84	60	16.4	23.1	6.7	
5	1 0 時	84	60	16.2	22.9	6.7	
6	1 0 時	84	60	16.1	22.8	6.7	
7	1 0 時	84	60	16.2	22.9	6.7	
8	1 0 時	84	60	16.3	23.0	6.7	
9	1 0 時	84	60	16.4	23.1	6.7	
10	1 0 時	84	60	16.2	22.9	6.7	
11	1 0 時	84	60	16.3	23.0	6.7	
12	1 0 時	84	60	16.4	23.1	6.7	
13	1 0 時	84	60	16.2	23.0	6.8	
14	1 0 時	84	60	16.7	23.4	6.7	
15	1 0 時	84	60	16.8	23.6	6.8	
16	1 0 時	84	60	17.1	23.8	6.7	
17	1 0 時	84	60	17.0	23.8	6.8	
18	1 0 時	84	60	17.4	24.2	6.8	
19	1 0 時	84	60	17.4	24.2	6.8	
20	1 0 時	84	60	17.2	24.0	6.8	
21	1 0 時	84	60	18.1	24.9	6.8	
22	1 0 時	84	60	17.9	24.7	6.8	
23	1 0 時	84	60	17.5	24.3	6.8	
24	1 0 時	84	60	17.0	23.8	6.8	
25	1 0 時	84	60	17.1	23.8	6.7	
26	1 0 時	84	60	17.0	23.8	6.8	
27	1 0 時	84	60	17.0	23.8	6.8	
28	1 0 時	84	60	17.0	23.8	6.8	
29	1 0 時	84	60	17.3	24.1	6.8	
30	1 0 時	84	60	17.5	24.3	6.8	
31	1 0 時	84	60	17.4	24.3	6.9	

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線 (2025年5月)

観測時刻 10 時

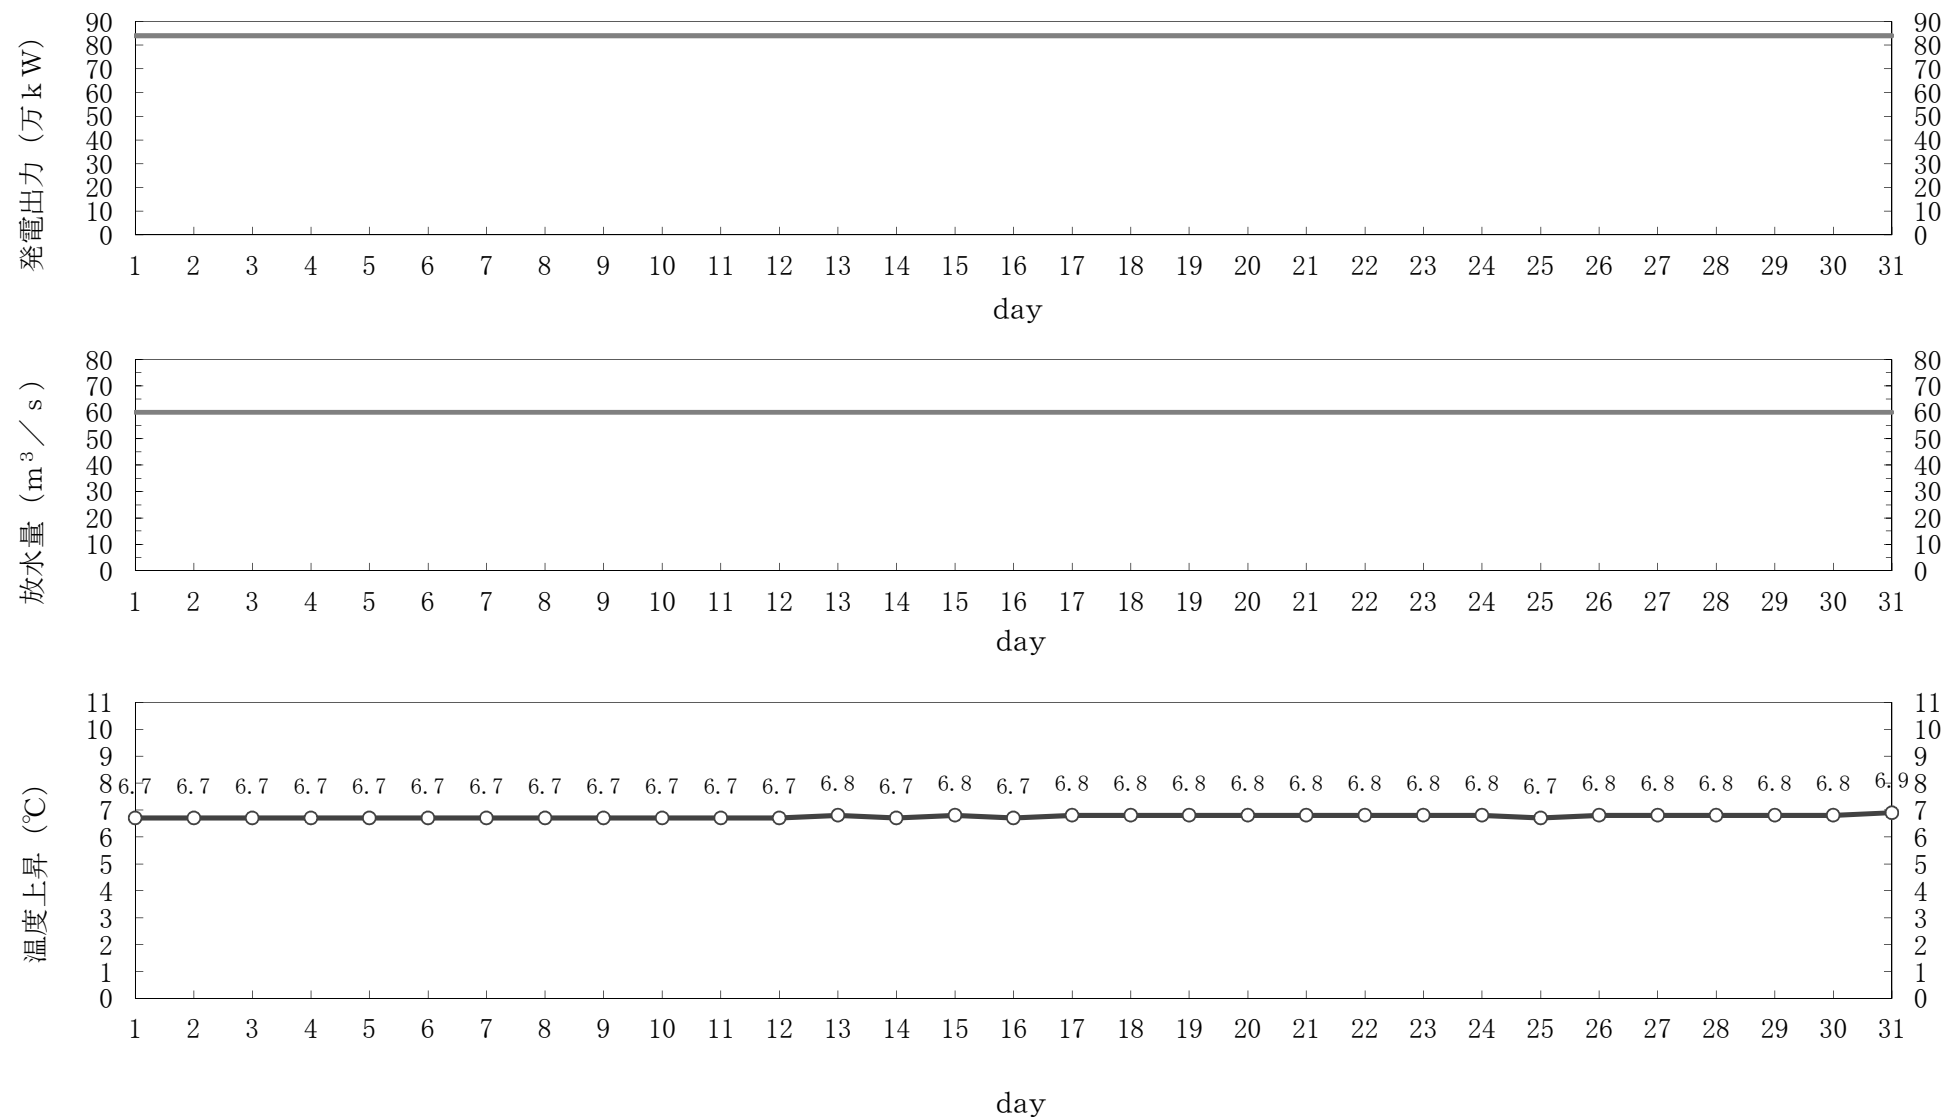

島根原子力発電所 3 号機 取放水の水温 (2025年5月)

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	3	15.7	16.6	0.9	※1
2	1 0 時	0	3	15.9	16.3	0.4	※1
3	1 0 時	0	3	16.2	16.6	0.4	※1
4	1 0 時	0	3	16.4	16.7	0.3	※1
5	1 0 時	0	3	16.2	16.8	0.6	※1
6	1 0 時	0	3	16.1	16.7	0.6	※1
7	1 0 時	0	3	16.2	16.8	0.6	※1
8	1 0 時	0	3	16.3	17.1	0.8	※1
9	1 0 時	0	3	16.4	16.8	0.4	※1
10	1 0 時	0	3	16.2	16.6	0.4	※1
11	1 0 時	0	3	16.3	16.7	0.4	※1
12	1 0 時	0	3	16.4	16.7	0.3	※1
13	1 0 時	0	3	16.2	16.8	0.6	※1
14	1 0 時	0	3	16.7	17.2	0.5	※1
15	1 0 時	0	3	16.8	17.1	0.3	※1
16	1 0 時	0	3	17.1	17.4	0.3	※1
17	1 0 時	0	3	17.0	18.0	1.0	※1
18	1 0 時	0	3	17.4	18.0	0.6	※1
19	1 0 時	0	3	17.4	18.0	0.6	※1
20	1 0 時	0	3	17.2	18.2	1.0	※1
21	1 0 時	0	3	18.1	18.6	0.5	※1
22	1 0 時	0	3	17.9	18.5	0.6	※1
23	1 0 時	0	3	17.5	18.3	0.8	※1
24	1 0 時	0	3	17.0	18.0	1.0	※1
25	1 0 時	0	3	17.1	17.4	0.3	※1
26	1 0 時	0	3	17.0	17.3	0.3	※1
27	1 0 時	0	3	17.0	17.7	0.7	※1
28	1 0 時	0	3	17.0	17.2	0.2	※1
29	1 0 時	0	3	17.3	17.6	0.3	※1
30	1 0 時	0	3	17.5	17.7	0.2	※1
31	1 0 時	0	3	17.4	17.9	0.5	※1

※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線（2025年5月）

観測時刻 10 時

