




島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2025年12月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	84	60	19.3	26.0	6.7	
2	1 0 時	84	60	19.2	25.9	6.7	
3	1 0 時	84	60	19.0	25.5	6.5	
4	1 0 時	84	60	18.7	25.4	6.7	
5	1 0 時	76	60	18.8	24.9	6.1	※ 1
6	1 0 時	84	60	18.8	25.5	6.7	
7	1 0 時	84	60	18.8	25.5	6.7	
8	1 0 時	84	60	18.8	25.5	6.7	
9	1 0 時	84	60	18.5	25.2	6.7	
10	1 0 時	84	60	18.6	25.3	6.7	
11	1 0 時	84	60	18.6	25.3	6.7	
12	1 0 時	84	60	18.2	24.9	6.7	
13	1 0 時	84	60	18.1	24.8	6.7	
14	1 0 時	84	60	17.8	24.5	6.7	
15	1 0 時	84	60	18.0	24.7	6.7	
16	1 0 時	84	60	18.1	24.9	6.8	
17	1 0 時	84	60	17.9	24.7	6.8	
18	1 0 時	84	60	17.7	24.5	6.8	
19	1 0 時	84	60	17.7	24.4	6.7	
20	1 0 時	84	60	17.8	24.5	6.7	
21	1 0 時	84	60	18.0	24.7	6.7	
22	1 0 時	84	60	17.8	24.5	6.7	
23	1 0 時	84	60	17.6	24.3	6.7	
24	1 0 時	84	60	17.5	24.2	6.7	
25	1 0 時	84	60	17.4	24.1	6.7	
26	1 0 時	84	60	16.9	23.6	6.7	
27	1 0 時	84	60	16.8	23.5	6.7	
28	1 0 時	84	60	16.5	23.2	6.7	
29	1 0 時	84	60	16.7	23.3	6.6	
30	1 0 時	84	60	16.6	23.3	6.7	
31	1 0 時	84	60	16.4	23.1	6.7	

※ 1 : 発電出力は、2号機制御棒分布の変更によるもの。




島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線（2025年12月）

観測時刻 10 時

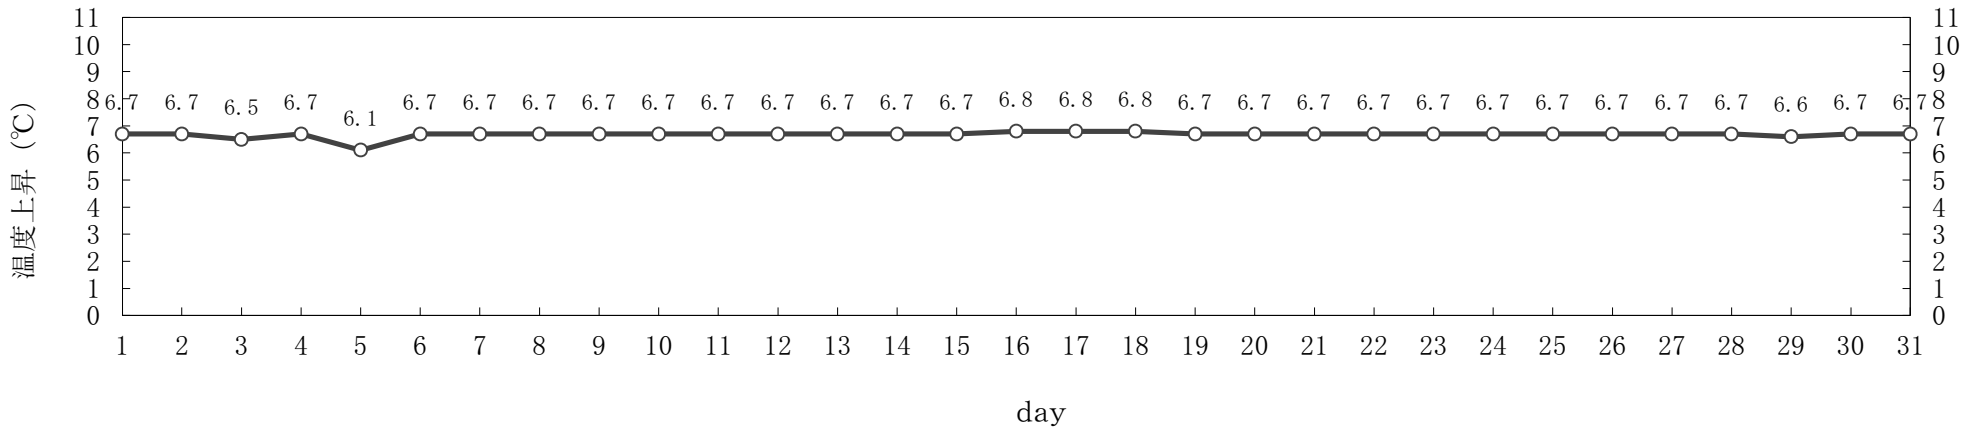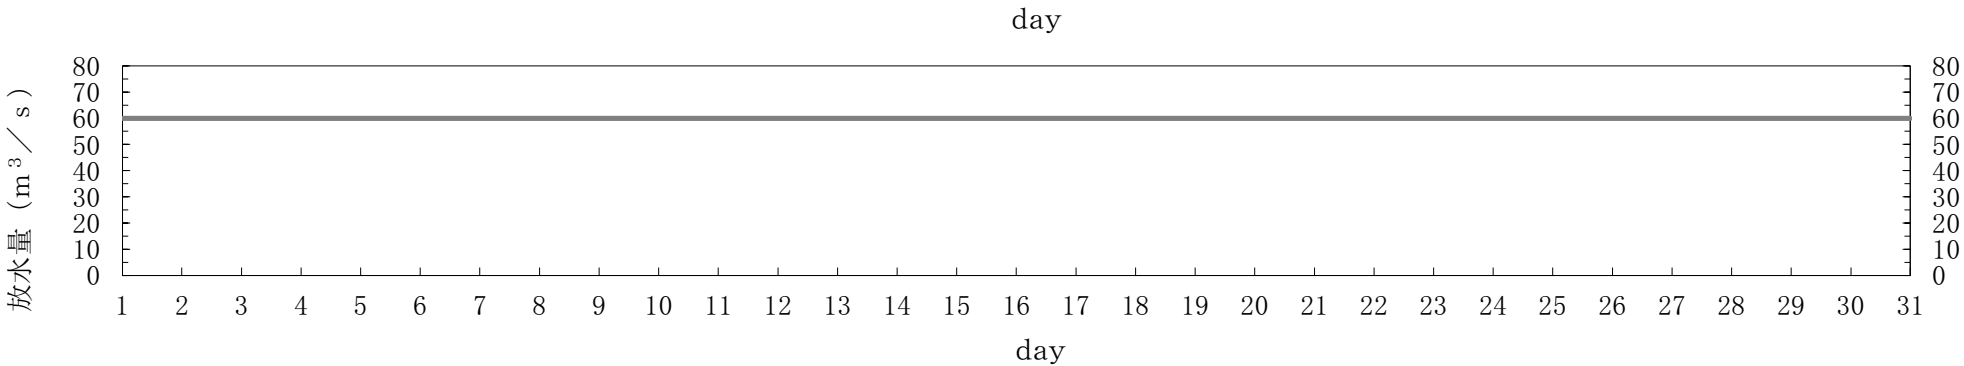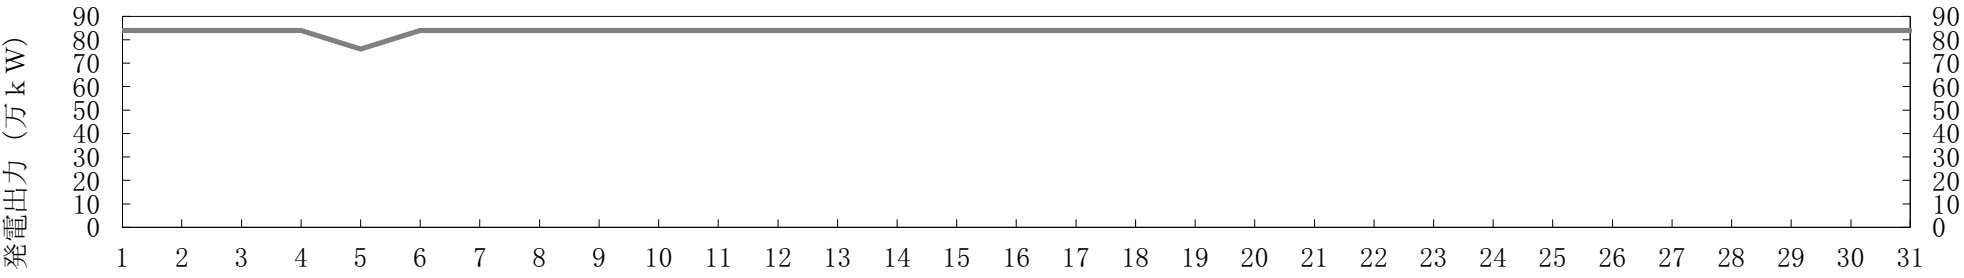

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線（2025年12月）

観測時刻 10 時

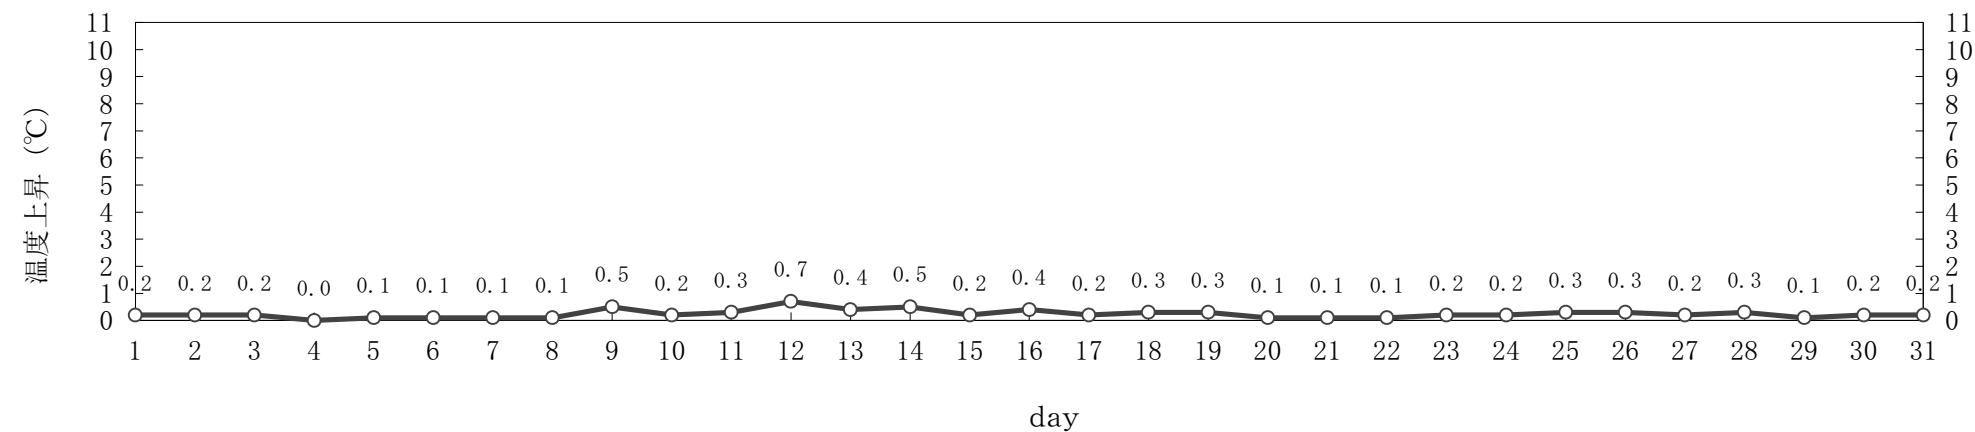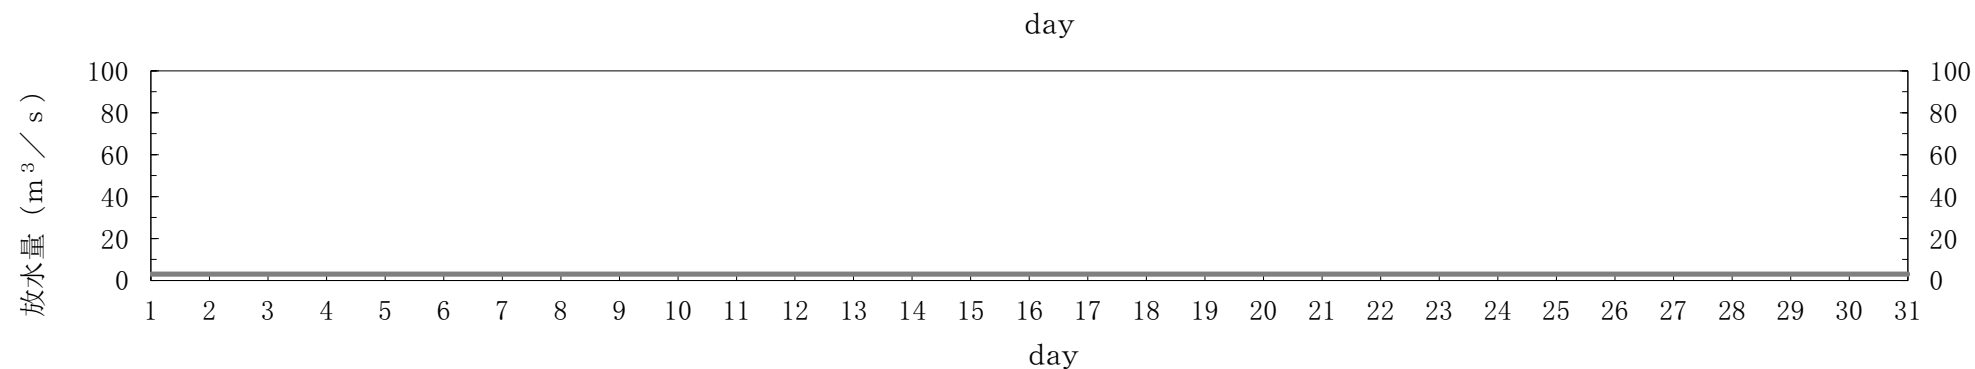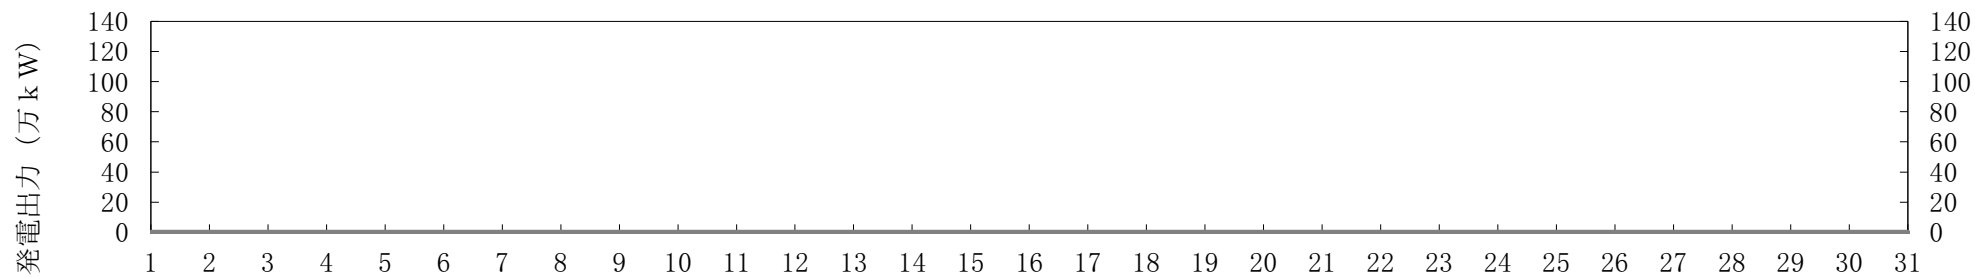

島根原子力発電所 3 号機 取放水の水温（2025年12月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	3	19.3	19.5	0.2	※1
2	1 0 時	0	3	19.2	19.4	0.2	※1
3	1 0 時	0	3	19.0	19.2	0.2	※1
4	1 0 時	0	3	18.7	18.7	0.0	※1
5	1 0 時	0	3	18.8	18.9	0.1	※1
6	1 0 時	0	3	18.8	18.9	0.1	※1
7	1 0 時	0	3	18.8	18.9	0.1	※1
8	1 0 時	0	3	18.8	18.9	0.1	※1
9	1 0 時	0	3	18.5	19.0	0.5	※1
10	1 0 時	0	3	18.6	18.8	0.2	※1
11	1 0 時	0	3	18.6	18.9	0.3	※1
12	1 0 時	0	3	18.2	18.9	0.7	※1
13	1 0 時	0	3	18.1	18.5	0.4	※1
14	1 0 時	0	3	17.8	18.3	0.5	※1
15	1 0 時	0	3	18.0	18.2	0.2	※1
16	1 0 時	0	3	18.1	18.5	0.4	※1
17	1 0 時	0	3	17.9	18.1	0.2	※1
18	1 0 時	0	3	17.7	18.0	0.3	※1
19	1 0 時	0	3	17.7	18.0	0.3	※1
20	1 0 時	0	3	17.8	17.9	0.1	※1
21	1 0 時	0	3	18.0	18.1	0.1	※1
22	1 0 時	0	3	17.8	17.9	0.1	※1
23	1 0 時	0	3	17.6	17.8	0.2	※1
24	1 0 時	0	3	17.5	17.7	0.2	※1
25	1 0 時	0	3	17.4	17.7	0.3	※1
26	1 0 時	0	3	16.9	17.2	0.3	※1
27	1 0 時	0	3	16.8	17.0	0.2	※1
28	1 0 時	0	3	16.5	16.8	0.3	※1
29	1 0 時	0	3	16.7	16.8	0.1	※1
30	1 0 時	0	3	16.6	16.8	0.2	※1
31	1 0 時	0	3	16.4	16.6	0.2	※1

※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの