




## 島根原子力発電所 2号機 取放水の水温 (2026年1月)

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 ( $\text{m}^3/\text{s}$ )	取水温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	放水温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	温度上昇 ( $^{\circ}\text{C}$ )	備考
1	10時	84	60	16.2	22.9	6.7	
2	10時	84	60	16.5	23.2	6.7	
3	10時	84	60	16.5	23.2	6.7	
4	10時	84	60	16.3	23.0	6.7	
5	10時	84	60	16.2	22.8	6.6	
6	10時	84	60	15.9	22.6	6.7	
7	10時	84	60	16.1	22.8	6.7	
8	10時	84	60	16.1	22.8	6.7	
9	10時	84	60	15.8	22.5	6.7	
10	10時	77	60	15.7	21.7	6.0	※1
11	10時	84	60	15.5	22.1	6.6	
12	10時	84	60	15.2	21.9	6.7	
13	10時	84	60	15.3	21.9	6.6	
14	10時	84	60	15.4	22.1	6.7	
15	10時	84	60	15.3	21.9	6.6	
16	10時	84	60	15.4	22.0	6.6	
17	10時	84	60	15.6	22.3	6.7	
18	10時	84	60	15.6	22.3	6.7	
19	10時	84	60	15.6	22.2	6.6	
20	10時	84	60	15.5	22.2	6.7	
21	10時	84	60	15.1	21.8	6.7	
22	10時	84	60	14.9	21.6	6.7	
23	10時	84	60	14.6	21.3	6.7	
24	10時	84	60	14.6	21.3	6.7	
25	10時	84	60	14.4	21.1	6.7	
26	10時	84	60	14.6	21.2	6.6	
27	10時	84	60	14.5	21.1	6.6	
28	10時	84	60	14.5	21.1	6.6	
29	10時	84	60	14.3	21.0	6.7	
30	10時	84	60	14.1	20.7	6.6	
31	10時	84	60	13.9	20.6	6.7	

※1：発電出力は、2号機制御棒分布の変更によるもの。

# 島根原子力発電所 2号機 冷却水実績曲線 (2026年1月)

観測時刻 10時

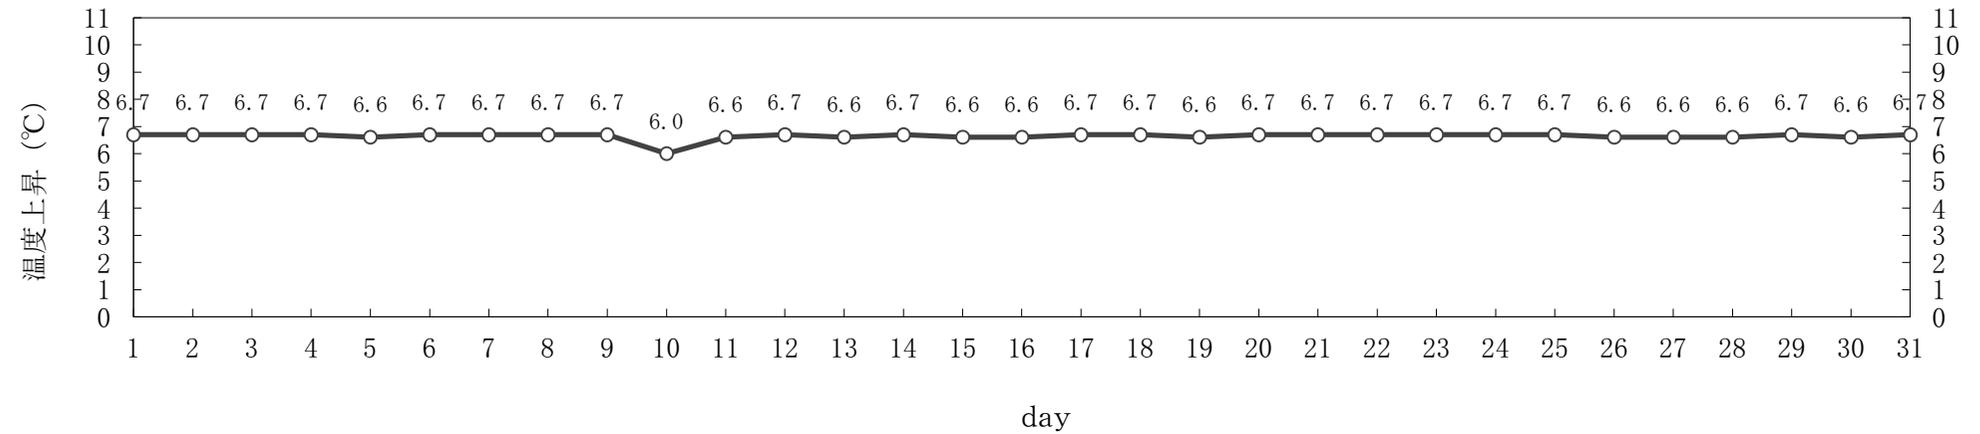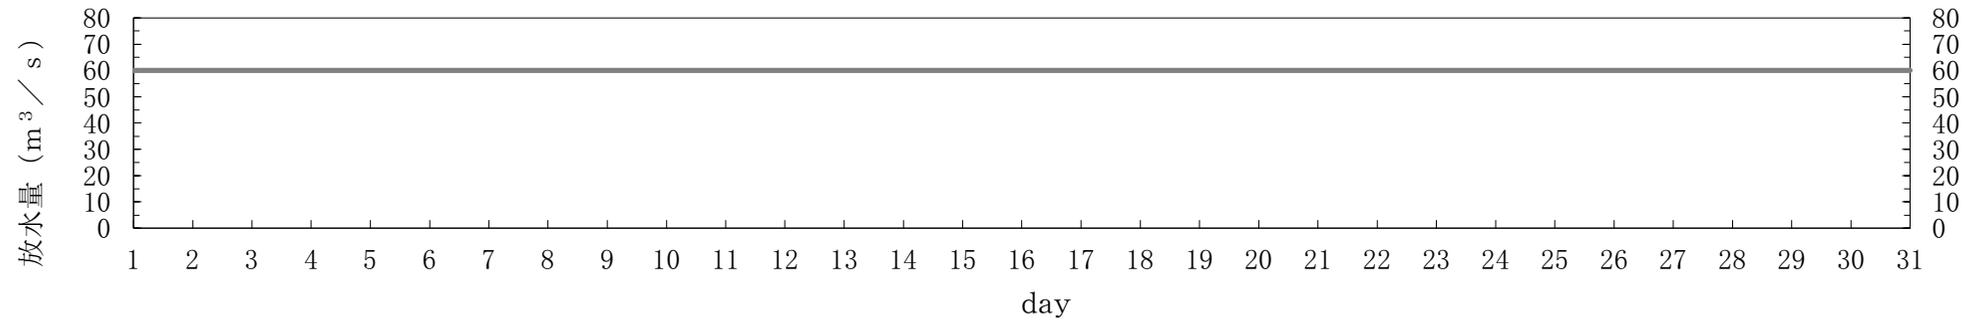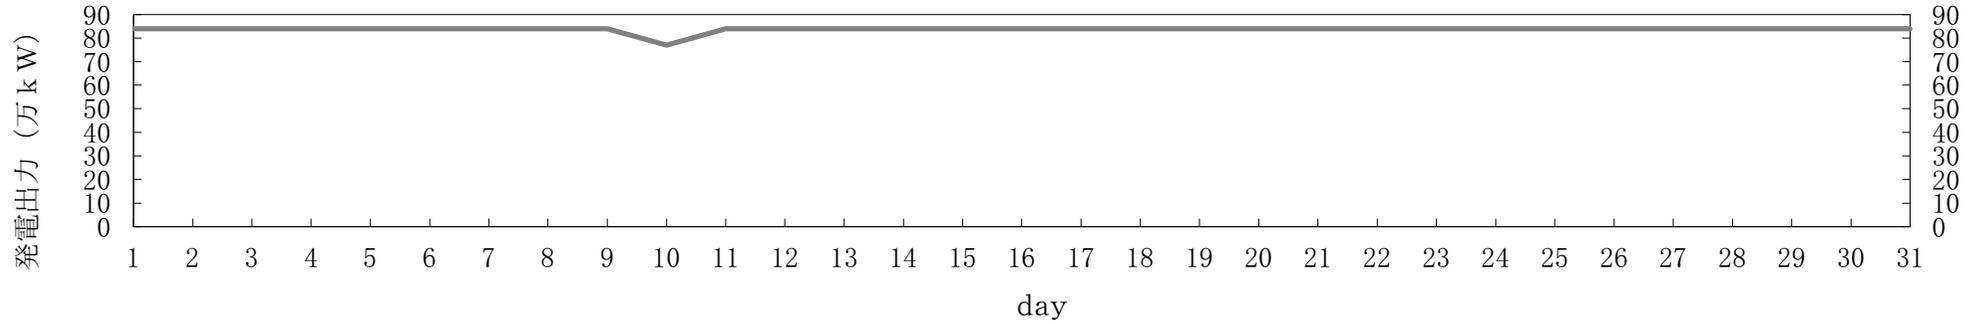

## 島根原子力発電所3号機 取放水の水温 (2026年1月)

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m <sup>3</sup> /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時	0	3	16.2	16.4	0.2	※1
2	10時	0	3	16.5	16.3	0.0	※1
3	10時	0	3	16.5	16.4	0.0	※1
4	10時	0	3	16.3	16.5	0.2	※1
5	10時	0	3	16.2	16.4	0.2	※1
6	10時	0	3	15.9	16.1	0.2	※1
7	10時	0	3	16.1	16.1	0.0	※1
8	10時	0	3	16.1	16.1	0.0	※1
9	10時	0	3	15.8	16.0	0.2	※1
10	10時	0	3	15.7	15.9	0.2	※1
11	10時	0	3	15.5	15.7	0.2	※1
12	10時	0	3	15.2	15.4	0.2	※1
13	10時	0	3	15.3	15.3	0.0	※1
14	10時	0	3	15.4	15.5	0.1	※1
15	10時	0	3	15.3	15.5	0.2	※1
16	10時	0	3	15.4	15.4	0.0	※1
17	10時	0	3	15.6	15.7	0.1	※1
18	10時	0	3	15.6	15.8	0.2	※1
19	10時	0	3	15.6	15.7	0.1	※1
20	10時	0	3	15.5	15.6	0.1	※1
21	10時	0	3	15.1	15.3	0.2	※1
22	10時	0	3	14.9	15.1	0.2	※1
23	10時	0	3	14.6	14.8	0.2	※1
24	10時	0	3	14.6	14.8	0.2	※1
25	10時	0	3	14.4	14.6	0.2	※1
26	10時	0	3	14.6	14.6	0.0	※1
27	10時	0	3	14.5	14.6	0.1	※1
28	10時	0	3	14.5	14.7	0.2	※1
29	10時	0	3	14.3	14.5	0.2	※1
30	10時	0	3	14.1	14.3	0.2	※1
31	10時	0	3	13.9	14.1	0.2	※1

※1：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）  
放水量は補機冷却系の運転によるもの

# 島根原子力発電所 3号機 冷却水実績曲線 (2026年1月)

観測時刻 10時

