

島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2026年5月）




日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	2.4	16.6	17.8	1.2	※ 1
2	1 0 時	0	2.4	16.6	17.7	1.1	※ 1
3	1 0 時	0	2.4	16.8	17.6	0.8	※ 1
4	1 0 時	0	2.4	16.8	17.5	0.7	※ 1
5	1 0 時	0	2.4	16.6	17.5	0.9	※ 1
6	1 0 時	0	2.4	16.6	18.0	1.4	※ 1
7	1 0 時	0	2.4	16.8	18.4	1.6	※ 1
8	1 0 時	0	2.4	17.6	18.4	0.8	※ 1
9	1 0 時	0	2.4	17.6	18.4	0.8	※ 1
10	1 0 時	0	2.4	17.6	18.6	1.0	※ 1
11	1 0 時	0	2.4	17.2	18.4	1.2	※ 1
12	1 0 時	0	2.4	17.8	19.0	1.2	※ 1
13	1 0 時	0	2.4	17.8	19.0	1.2	※ 1
14	1 0 時	0	2.4	18.2	19.3	1.1	※ 1
15	1 0 時	0	2.4	17.5	17.7	0.2	※ 2
16	1 0 時	0	2.4	17.2	17.6	0.4	※ 2
17	1 0 時	0	2.4	17.3	17.6	0.3	※ 2
18	1 0 時	0	2.4	18.1	18.0	0.0	※ 2
19	1 0 時	0	2.4	18.8	18.9	0.1	※ 2
20	1 0 時	0	2.4	18.5	19.3	0.8	※ 2
21	1 0 時	0	2.4	18.9	19.0	0.1	※ 2
22	1 0 時	0	2.4	19.8	20.0	0.2	※ 2
23	1 0 時	0	2.4	19.8	19.8	0.0	※ 2
24	1 0 時	0	2.4	19.1	19.7	0.6	※ 2
25	1 0 時	0	2.4	18.8	19.2	0.4	※ 2
26	1 0 時	0	2.4	18.8	19.8	1.0	※ 2
27	1 0 時	0	2.4	19.2	19.9	0.7	※ 2
28	1 0 時	0	2.4	19.8	19.8	0.0	※ 2
29	1 0 時	0	2.4	20.8	21.2	0.4	※ 2
30	1 0 時	0	2.4	20.8	21.7	0.9	※ 1
31	1 0 時	0	2.4	20.6	22.0	1.4	※ 1

※ 1：取水温度は、2号機原子炉補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

※ 2：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所2号機 冷却水実績曲線 (2026年5月)

観測時刻 10 時

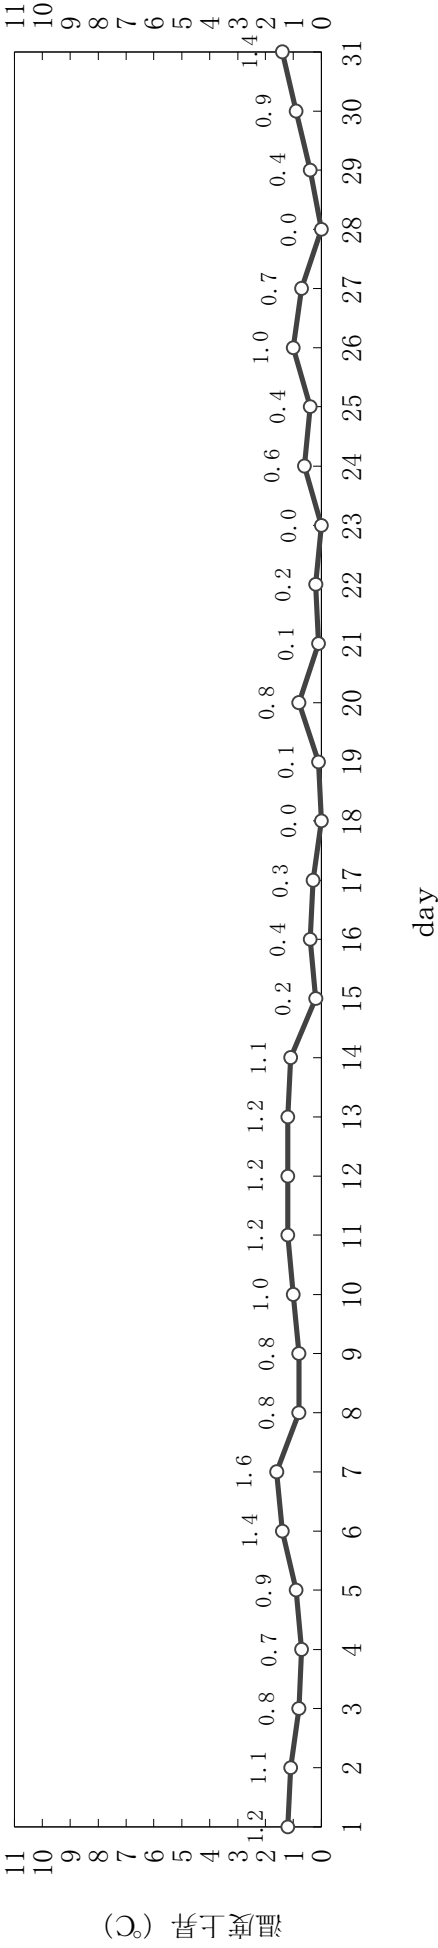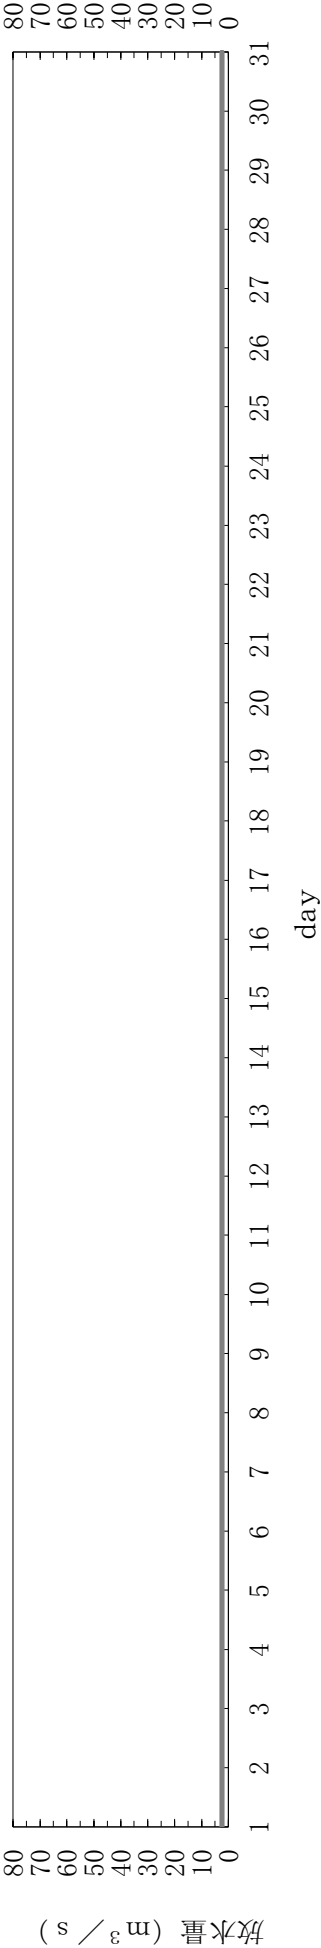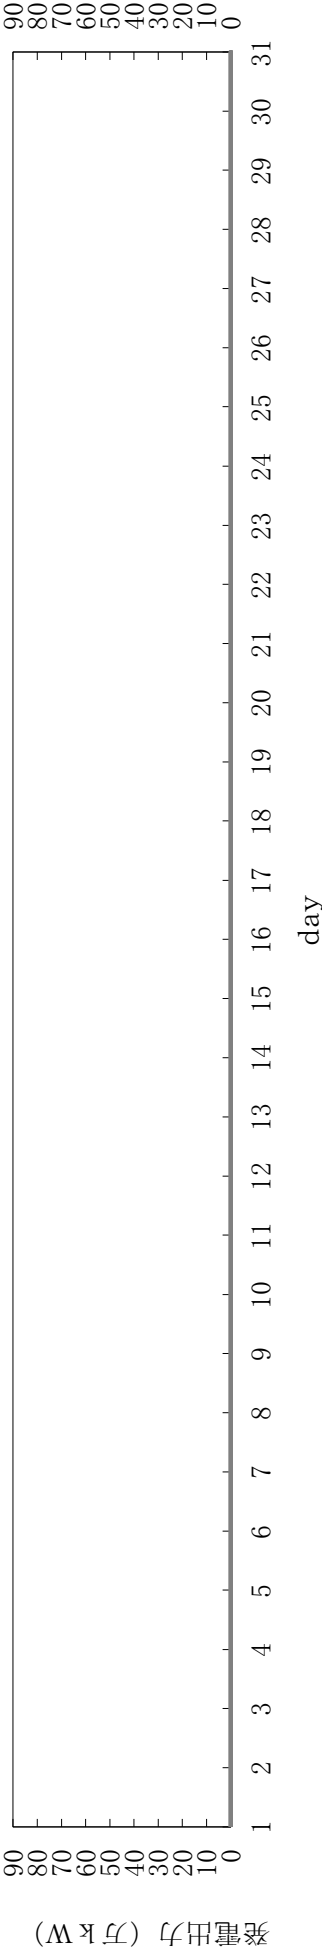

島根原子力発電所 3 号機 取放水の水温（2026年5月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	3	16.6	17.2	0.6	※ 1
2	1 0 時	0	3	16.6	17.1	0.5	※ 1
3	1 0 時	0	3	16.8	17.1	0.3	※ 1
4	1 0 時	0	3	16.8	17.1	0.3	※ 1
5	1 0 時	0	3	16.6	17.0	0.4	※ 1
6	1 0 時	0	3	16.6	17.2	0.6	※ 1
7	1 0 時	0	3	16.8	17.3	0.5	※ 1
8	1 0 時	0	3	17.6	17.7	0.1	※ 1
9	1 0 時	0	3	17.6	17.9	0.3	※ 1
10	1 0 時	0	3	17.6	18.0	0.4	※ 1
11	1 0 時	0	3	17.2	17.8	0.6	※ 1
12	1 0 時	0	3	17.8	18.1	0.3	※ 1
13	1 0 時	0	3	17.8	18.5	0.7	※ 1
14	1 0 時	0	3	18.2	18.9	0.7	※ 1
15	1 0 時	0	3	17.5	18.4	0.9	※ 2
16	1 0 時	0	3	17.2	17.8	0.6	※ 2
17	1 0 時	0	3	17.3	17.9	0.6	※ 2
18	1 0 時	0	3	18.1	18.2	0.1	※ 2
19	1 0 時	0	3	18.8	18.8	0.0	※ 2
20	1 0 時	0	3	18.5	19.4	0.9	※ 2
21	1 0 時	0	3	18.9	19.4	0.5	※ 2
22	1 0 時	0	3	19.8	19.7	0.0	※ 2
23	1 0 時	0	3	19.8	19.9	0.1	※ 2
24	1 0 時	0	3	19.1	19.9	0.8	※ 2
25	1 0 時	0	3	18.8	19.7	0.9	※ 2
26	1 0 時	0	3	18.8	19.2	0.4	※ 2
27	1 0 時	0	3	19.2	19.8	0.6	※ 2
28	1 0 時	0	3	19.8	19.6	0.0	※ 2
29	1 0 時	0	3	20.8	20.7	0.0	※ 2
30	1 0 時	0	3	20.8	21.2	0.4	※ 1
31	1 0 時	0	3	20.6	21.5	0.9	※ 1

※ 1：取水温度は、2号機原子炉補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

※ 2：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所3号機 冷却水実績曲線 (2026年5月)

