


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（２０２６年５月）

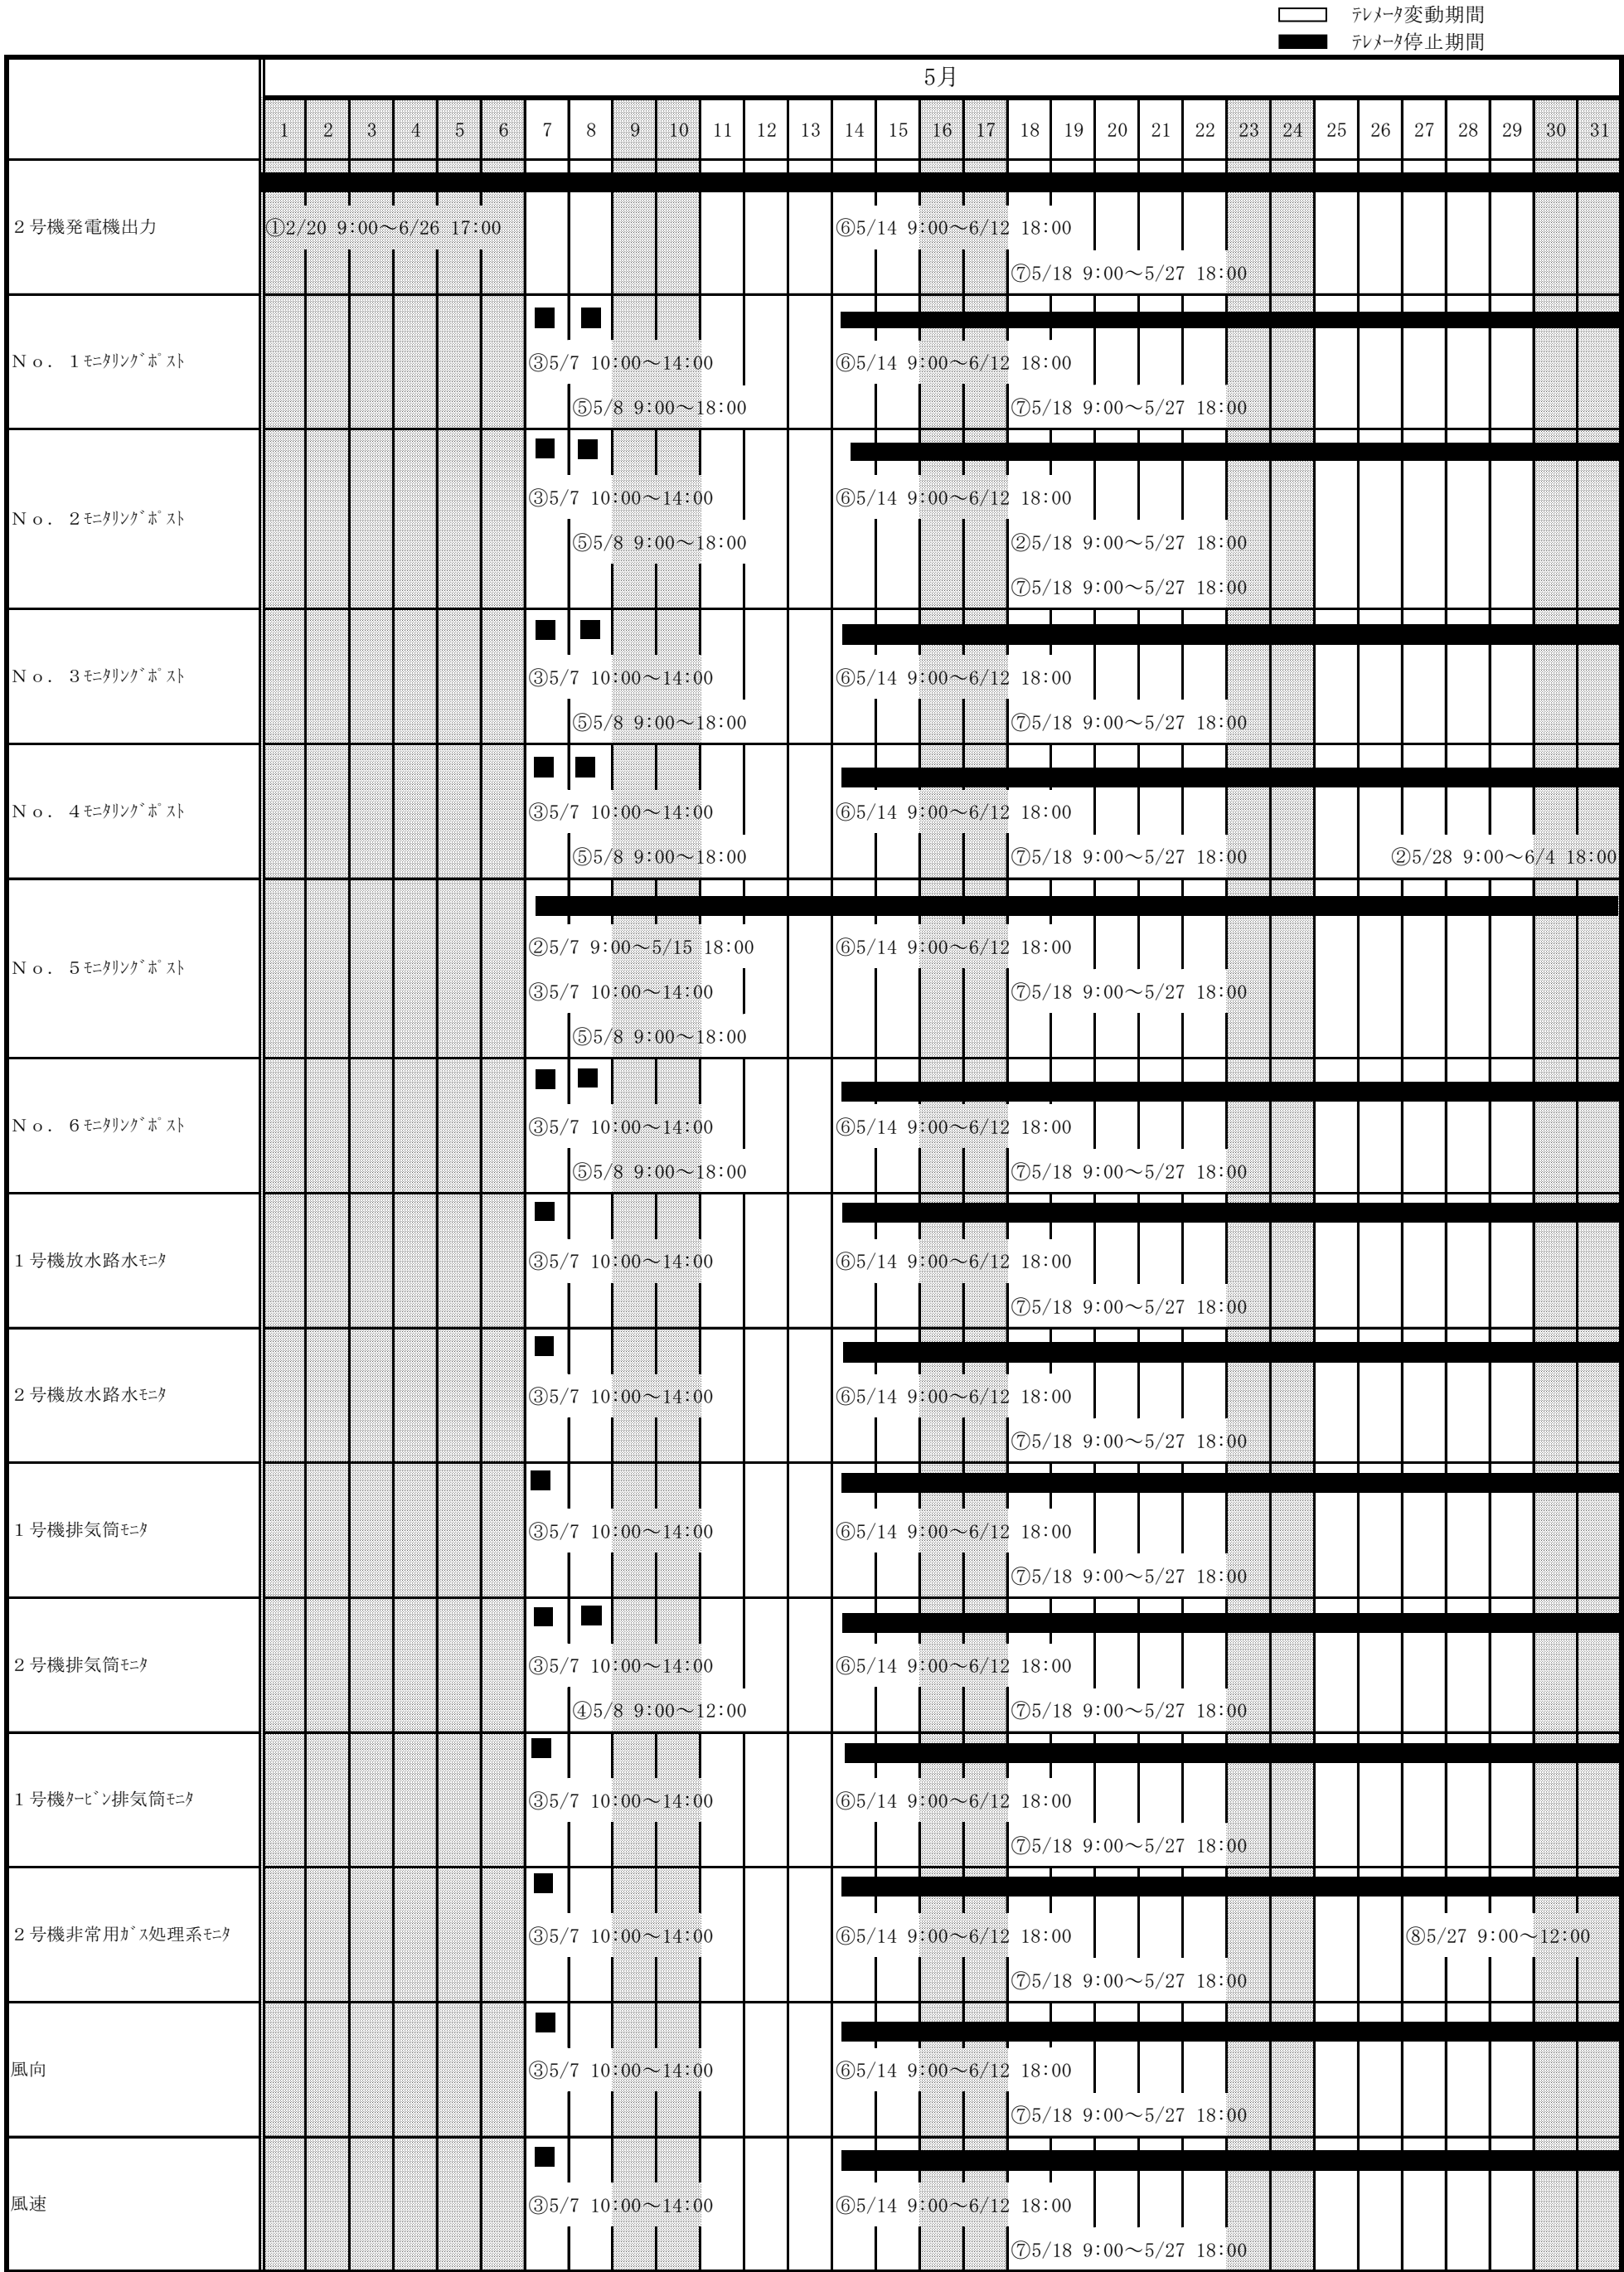

〔作業内容〕

- ① 2号機第18回定検タービン本体他点検のうち電気設備点検（発電機、開閉所、計器継電器他）に伴う伝送停止（2／20～6／26）
- ② 2号機第18回定検計測制御設備点検のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止（5／7～5／15、5／18～5／27、5／28～6／4）
- ③ F S建物埋設接地線布設工事に伴う接地抵抗測定によるノイズチェックに伴う伝送停止（5／7）
- ④ 2号機ディーゼル移送ポンプ排水ビット手摺修理他工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（5／8）
- ⑤ モニタリングポストデータ伝送経路改造工事に伴う伝送停止（5／8）
- ⑥ S P D S関連機器取替修理工事に伴う伝送停止（5／14～6／12）
- ⑦ 2号機第18回定検運転監視用計算機点検工事に伴う伝送停止（5／18～5／27）
- ⑧ 2号機F S機電設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（5／27）

〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（5月分）〕

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.4	4.2	3.0
1号機放水路水モニタ	2.3	5.3※ ¹	2.0
2号機放水路水モニタ	4.5	5.2	3.9
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	4.0	3.6	2.5

※1：降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）