

島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2026年6月）




日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	2.4	20.8	21.7	0.9	※ 1
2	1 0 時	0	2.4	20.4	22.1	1.7	※ 1
3	1 0 時	0	2.4	21.0	22.1	1.1	※ 1
4	1 0 時	0	2.4	20.2	22.3	2.1	※ 1
5	1 0 時	0	2.4	21.2	20.7	0.0	※ 2
6	1 0 時	0	2.4	21.5	21.9	0.4	※ 2
7	1 0 時	0	2.4	20.1	20.9	0.8	※ 2
8	1 0 時	0	2.4	20.1	21.0	0.9	※ 2
9	1 0 時	0	2.4	21.3	21.7	0.4	※ 2
10	1 0 時	0	2.4	21.2	21.6	0.4	※ 2
11	1 0 時	0	2.4	21.2	21.0	0.0	※ 2
12	1 0 時	0	2.4	21.8	22.5	0.7	※ 2
13	1 0 時	0	2.4	22.0	22.8	0.8	※ 2
14	1 0 時	0	2.4	22.2	22.7	0.5	※ 2
15	1 0 時	0	2.4	22.2	22.4	0.2	※ 2
16	1 0 時	0	2.4	22.2	22.6	0.4	※ 2
17	1 0 時	0	2.4	21.9	22.3	0.4	※ 2
18	1 0 時	0	2.4	21.9	22.1	0.2	※ 2
19	1 0 時	0	2.4	21.4	23.6	2.2	※ 2
20	1 0 時	0	2.4	22.0	22.4	0.4	※ 2
21	1 0 時	0	2.4	22.3	22.6	0.3	※ 2
22	1 0 時	0	2.4	22.7	22.9	0.2	※ 2
23	1 0 時	0	2.4	22.5	22.7	0.2	※ 2
24	1 0 時	0	2.4	22.6	22.7	0.1	※ 2
25	1 0 時	0	2.4	22.5	22.7	0.2	※ 2
26	1 0 時	0	2.4	22.6	22.9	0.3	※ 2
27	1 0 時	0	2.4	22.8	23.0	0.2	※ 2
28	1 0 時	0	2.4	22.7	22.8	0.1	※ 2
29	1 0 時	0	2.4	22.7	22.6	0.0	※ 2
30	1 0 時	0	2.4	22.5	23.1	0.6	※ 2

※ 1：取水温度は、2号機原子炉補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

※ 2：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所2号機 冷却水実績曲線 (2026年6月)

観測時刻 10 時

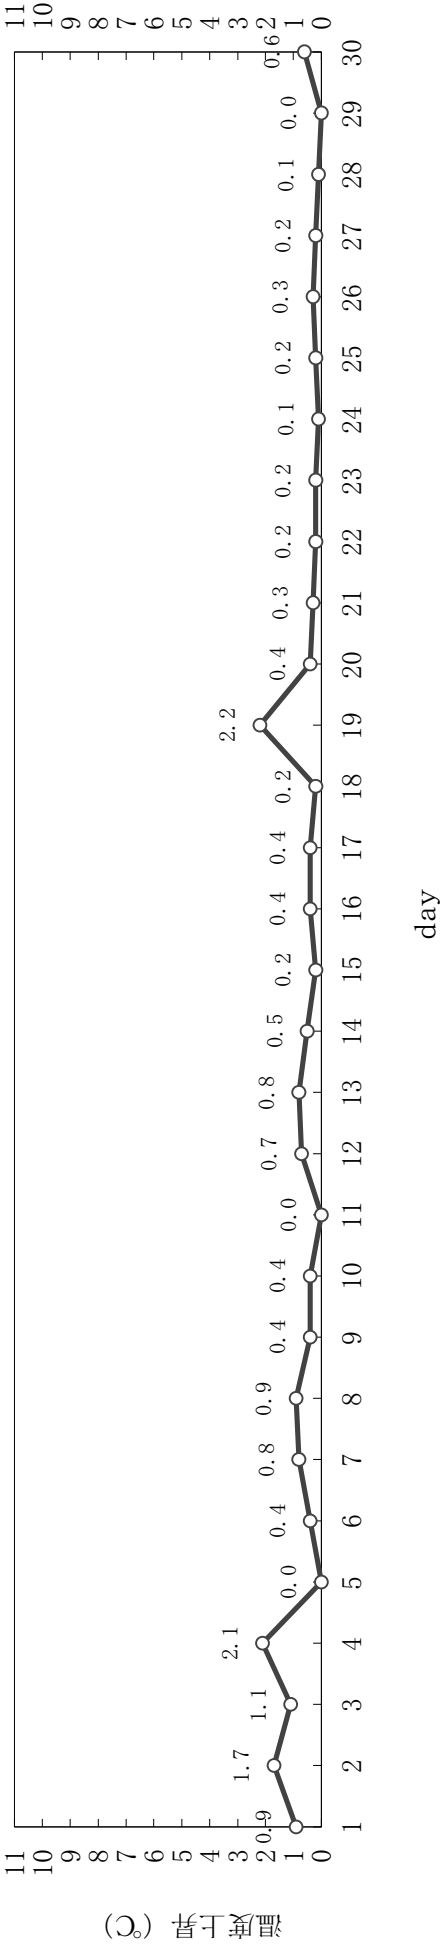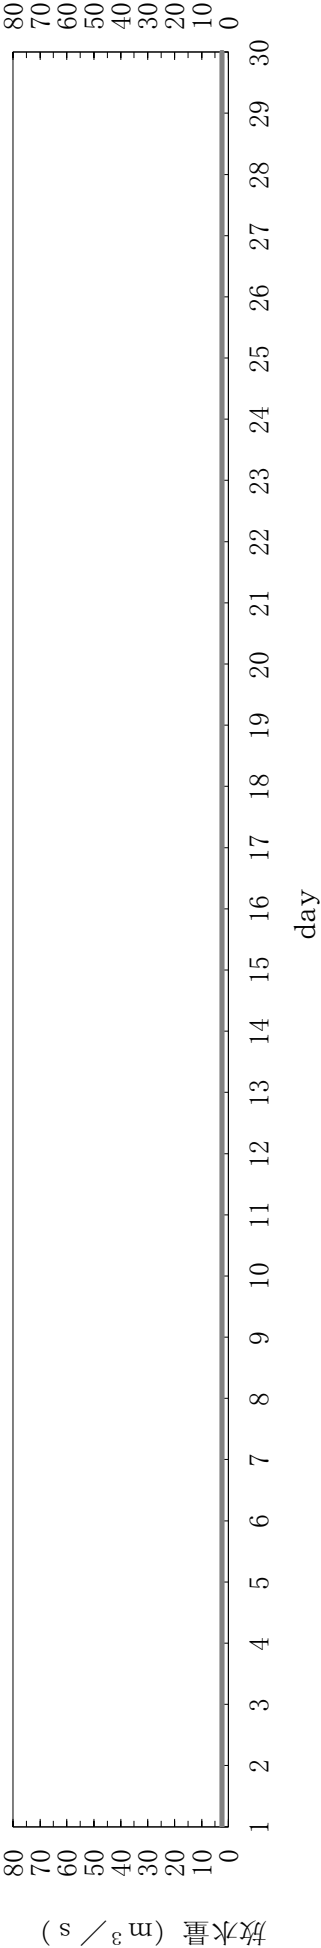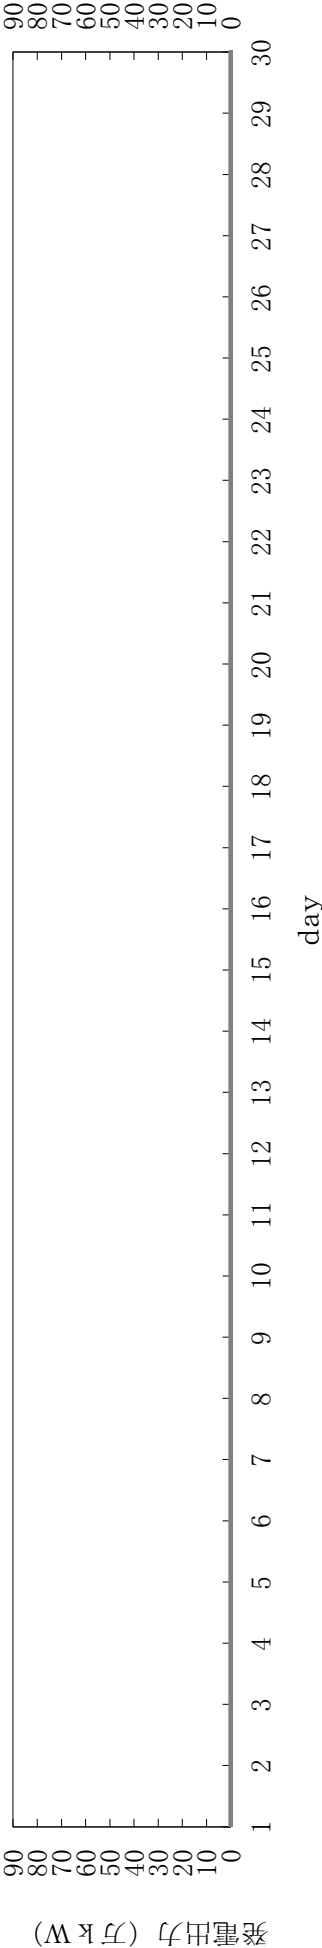

島根原子力発電所 3 号機 取放水の水温（2026年6月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	3	20.8	21.6	0.8	※ 1
2	1 0 時	0	3	20.4	21.7	1.3	※ 1
3	1 0 時	0	3	21.0	21.6	0.6	※ 1
4	1 0 時	0	3	20.2	21.7	1.5	※ 1
5	1 0 時	0	3	21.2	21.2	0.0	※ 2
6	1 0 時	0	3	21.5	21.9	0.4	※ 2
7	1 0 時	0	3	20.1	22.0	1.9	※ 2
8	1 0 時	0	3	20.1	21.4	1.3	※ 2
9	1 0 時	0	3	21.3	21.7	0.4	※ 2
10	1 0 時	0	3	21.2	21.7	0.5	※ 2
11	1 0 時	0	3	21.2	21.8	0.6	※ 2
12	1 0 時	0	3	21.8	22.2	0.4	※ 2
13	1 0 時	0	3	22.0	22.6	0.6	※ 2
14	1 0 時	0	3	22.2	22.7	0.5	※ 2
15	1 0 時	0	3	22.2	22.7	0.5	※ 2
16	1 0 時	0	3	22.2	22.7	0.5	※ 2
17	1 0 時	0	3	21.9	22.8	0.9	※ 2
18	1 0 時	0	3	21.9	22.6	0.7	※ 2
19	1 0 時	0	3	21.4	23.0	1.6	※ 2
20	1 0 時	0	3	22.0	22.8	0.8	※ 2
21	1 0 時	0	3	22.3	22.5	0.2	※ 2
22	1 0 時	0	3	22.7	23.1	0.4	※ 2
23	1 0 時	0	3	22.5	23.2	0.7	※ 2
24	1 0 時	0	3	22.6	23.2	0.6	※ 2
25	1 0 時	0	3	22.5	23.3	0.8	※ 2
26	1 0 時	0	3	22.6	23.4	0.8	※ 2
27	1 0 時	0	3	22.8	23.4	0.6	※ 2
28	1 0 時	0	3	22.7	23.4	0.7	※ 2
29	1 0 時	0	3	22.7	23.4	0.7	※ 2
30	1 0 時	0	3	22.5	23.5	1.0	※ 2

※ 1：取水温度は、2号機原子炉補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

※ 2：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所3号機 冷却水実績曲線 (2026年6月)

観測時刻 10 時

