


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2026年6月）

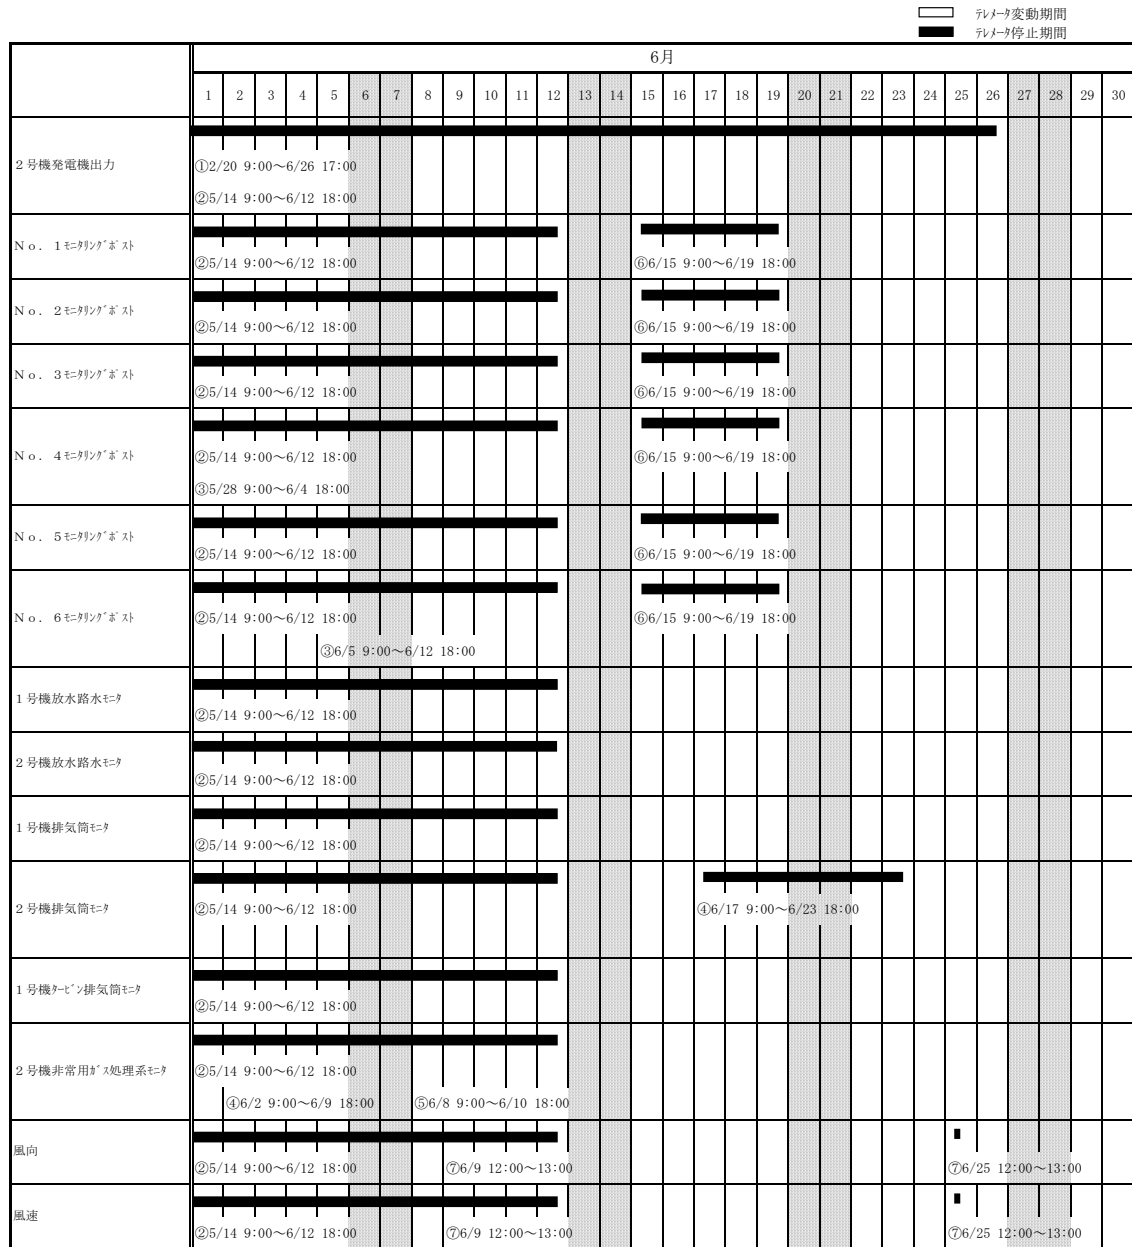

〔作業内容〕

- ①2号機第18回定検タービン本体他点検のうち電気設備点検（発電機、開閉所、計器継電器他）に伴う伝送停止（2/20～6/26）
- ②SPDS関連機器取替修理工事に伴う伝送停止（5/14～6/12）
- ③2号機第18回定検計測制御設備点検のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止（5/28～6/4、6/5～6/12）
- ④2号機第18回定検プロセス放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止（6/2～6/9、6/17～6/23）
- ⑤2号機第18回定検プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（6/8～6/10）
- ⑥モニタリングポストデータ伝送経路改造工事に伴う伝送停止（6/15～6/19）
- ⑦管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止（6/9、6/25）

〔排気筒・放水路・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6分分）〕

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.3	4.1	3.0
1号機放水路モニタ	2.3	3.0 ^{※1}	2.0
2号機放水路モニタ	4.4	5.1	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以 上