

島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（2026年7月）




日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	2.4	21.9	22.8	0.9	※ 1
2	1 0 時	0	2.4	22.0	22.4	0.4	※ 1
3	1 0 時	0	2.4	22.7	22.9	0.2	※ 1
4	1 0 時	0	2.4	22.5	23.0	0.5	※ 1
5	1 0 時	0	2.4	22.9	23.4	0.5	※ 1
6	1 0 時	0	2.4	23.0	23.4	0.4	※ 1
7	1 0 時	0	2.4	23.3	24.1	0.8	※ 1
8	1 0 時	0	60	23.3	23.3	0.0	
9	1 0 時	0	60	23.7	23.7	0.0	
10	1 0 時	0	60	24.1	24.1	0.0	
11	1 0 時	0	60	24.9	24.9	0.0	
12	1 0 時	0	60	24.9	24.9	0.0	
13	1 0 時	0	60	26.5	26.5	0.0	
14	1 0 時	0	60	25.6	25.5	0.0	
15	1 0 時	0	60	26.3	26.3	0.0	
16	1 0 時	0	60	26.6	26.6	0.0	
17	1 0 時	0	60	26.8	26.8	0.0	
18	1 0 時	0	60	26.8	26.8	0.0	
19	1 0 時	0	60	26.7	26.7	0.0	
20	1 0 時	0	60	27.1	27.2	0.1	
21	1 0 時	0	60	27.4	27.5	0.1	
22	1 0 時	0	60	27.4	27.4	0.0	
23	1 0 時	0	60	28.5	28.5	0.0	
24	1 0 時	0	60	28.3	28.3	0.0	
25	1 0 時	0	60	28.6	28.5	0.0	
26	1 0 時	0	60	28.6	28.6	0.0	
27	1 0 時	0	60	28.1	28.1	0.0	
28	1 0 時	0	25	28.6	28.9	0.3	※ 2
29	1 0 時	0	60	29.2	29.2	0.0	
30	1 0 時	0	60	29.3	29.2	0.0	
31	1 0 時	0	60	29.1	29.1	0.0	

※ 1：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

※ 2：放水量は、定検工程調整によるもの。

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線（2026年7月）

観測時刻 10 時

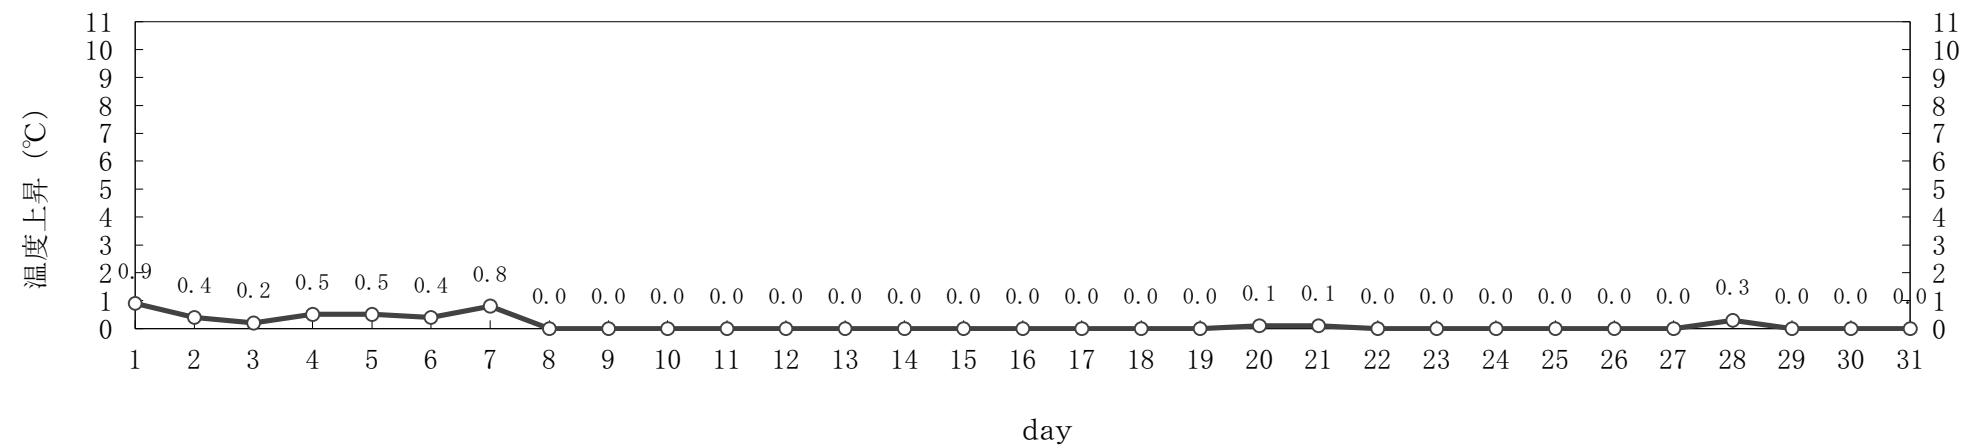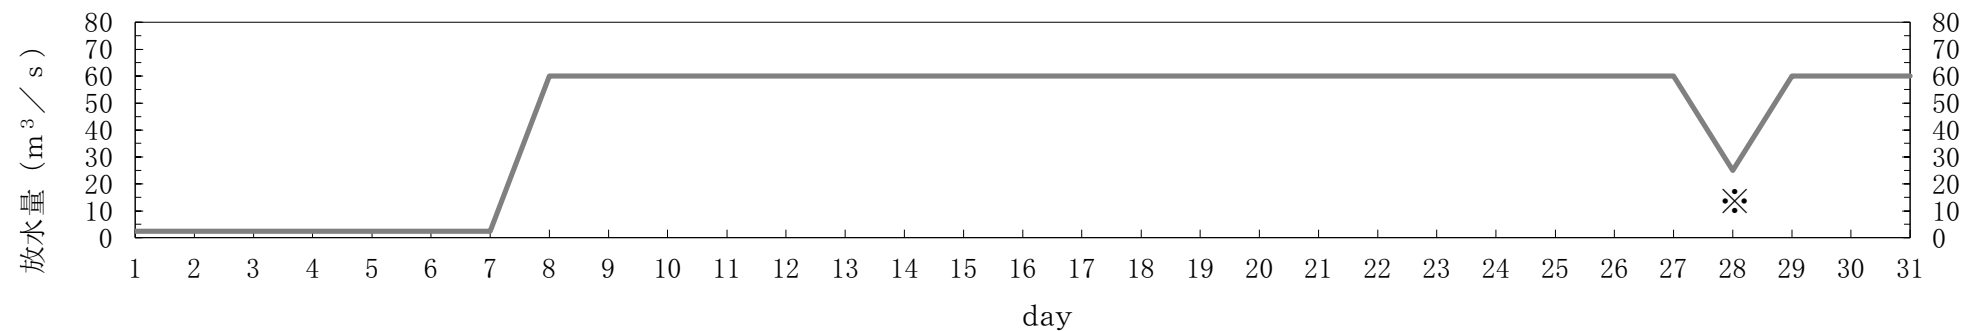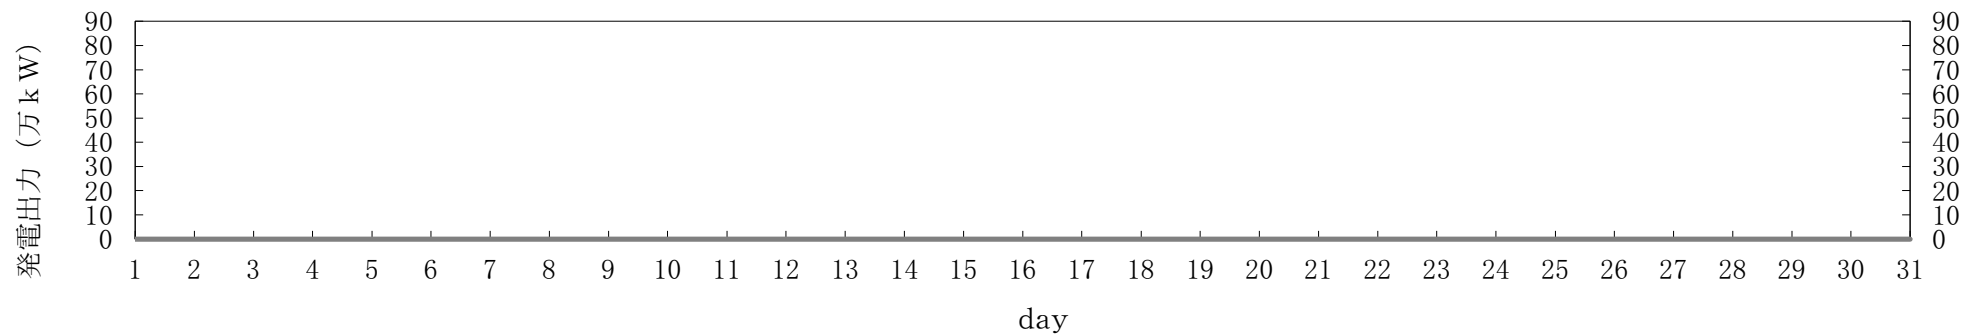

※ 定検工程調整によるもの

島根原子力発電所 3 号機 取放水の水温（2026年7月）

日	時 刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備 考
1	1 0 時	0	3	21.9	23.6	1.7	※ 1
2	1 0 時	0	3	22.0	23.3	1.3	※ 1
3	1 0 時	0	3	22.7	23.2	0.5	※ 1
4	1 0 時	0	3	22.5	23.6	1.1	※ 1
5	1 0 時	0	3	22.9	23.9	1.0	※ 1
6	1 0 時	0	3	23.0	24.3	1.3	※ 1
7	1 0 時	0	3	23.3	24.4	1.1	※ 1
8	1 0 時	0	3	23.3	24.9	1.6	※ 2
9	1 0 時	0	3	23.7	25.2	1.5	※ 2
10	1 0 時	0	3	24.1	25.7	1.6	※ 2
11	1 0 時	0	3	24.9	25.8	0.9	※ 2
12	1 0 時	0	3	24.9	26.8	1.9	※ 2
13	1 0 時	0	3	26.5	26.6	0.1	※ 2
14	1 0 時	0	3	25.6	27.5	1.9	※ 2
15	1 0 時	0	3	26.3	27.8	1.5	※ 2
16	1 0 時	0	3	26.6	28.1	1.5	※ 2
17	1 0 時	0	3	26.8	28.0	1.2	※ 2
18	1 0 時	0	3	26.8	28.4	1.6	※ 2
19	1 0 時	0	3	26.7	28.5	1.8	※ 2
20	1 0 時	0	3	27.1	28.5	1.4	※ 2
21	1 0 時	0	3	27.4	28.7	1.3	※ 2
22	1 0 時	0	3	27.4	29.1	1.7	※ 2
23	1 0 時	0	3	28.5	29.7	1.2	※ 2
24	1 0 時	0	3	28.3	30.1	1.8	※ 2
25	1 0 時	0	3	28.6	30.4	1.8	※ 2
26	1 0 時	0	3	28.6	30.5	1.9	※ 2
27	1 0 時	0	3	28.1	30.7	2.6	※ 2
28	1 0 時	0	3	28.6	30.5	1.9	※ 2
29	1 0 時	0	3	29.2	30.7	1.5	※ 2
30	1 0 時	0	3	29.3	30.7	1.4	※ 2
31	1 0 時	0	3	29.1	30.7	1.6	※ 2

※ 1：取水温度は、2号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

※ 2：取水温度は、2号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線（2026年7月）

観測時刻 10 時

